



Guide de référence utilisateur
Daikin Cloud Service



Table des matières

1	A propos du présent document	3
2	Conditions d'utilisation du Daikin Cloud Service	4
3	Description du système	5
3.1	A propos du Daikin Cloud Service	5
3.2	A propos de l'utilisation des cookies	6
3.3	A propos des intégrateurs	6
3.4	Pour se connecter au Daikin Cloud Service	6
3.5	A propos de l'interface utilisateur du Daikin Cloud Service	8
3.5.1	A propos du tableau de bord	8
3.5.2	A propos des principales parties de l'interface utilisateur	10
3.6	A propos des niveaux d'accès	11
3.7	A propos de l'option de désabonnement du mode Cloud	13
3.7.1	Pour passer du mode de connexion au Cloud au mode Autonome	14
3.8	A propos de la compatibilité du Daikin Cloud Service	15
4	Fonctionnement	17
4.1	A propos du passage d'un site à l'autre	17
4.2	A propos du changement de votre profil	17
4.2.1	Pour modifier les informations du profil	17
4.2.2	Pour modifier votre mot de passe	18
4.2.3	Pour vous déconnecter du système	19
4.2.4	Pour lire les notes de version	19
4.3	A propos de la surveillance et du contrôle de l'équipement	20
4.3.1	Pour modifier les noms des équipements	20
4.3.2	A propos du contrôle de toutes les unités du site choisi	21
4.3.3	Pour contrôler 1 unité spécifique sur un site	29
4.3.4	Pour surveiller les capteurs IEQ	33
4.4	A propos de la gestion des programmes	34
4.4.1	Pour créer un planning annuel	34
4.4.2	Pour ajouter un programme à un planning	36
4.4.3	Pour modifier un programme d'un planning	38
4.4.4	Pour modifier un planning annuel	38
4.4.5	Pour copier un planning annuel	39
4.4.6	Pour créer un planning d'exception	41
4.5	Pour lier un événement à une action correspondante (interverrouillage)	42
4.6	Pour effectuer la surveillance de la température	45
4.7	Pour consulter les consommations énergétiques des sites	47
4.8	Pour consulter la performance énergétique des unités extérieures	51
4.9	Pour comparer la consommation d'énergie de l'unité extérieure du site	54
4.10	Pour comparer les consommations d'énergie combinées de plusieurs sites	56
4.11	Pour comparer les consommations énergétiques de plusieurs sites	58
4.12	Pour effectuer la surveillance de capteur	61
4.13	Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques	64
4.14	Pour effectuer une gestion multisites	66
4.15	Pour gérer les utilisateurs	67
4.16	A propos de l'administration du bâtiment	69
4.16.1	Pour créer un nouveau site	69
4.16.2	A propos de la modification des sites	73
4.17	Pour gérer les zones	88
4.18	Pour gérer les unités intérieures	89
4.19	Pour gérer les unités extérieures	91
4.20	Pour gérer les capteurs	91
4.21	Pour effectuer la configuration du compteur électrique	94
4.22	A propos du télédiagnostic	95
4.22.1	Pour gérer l'historique des alarmes	95
4.22.2	Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure	99
4.22.3	Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure	100
4.22.4	Pour utiliser la configuration de prédiction	101
4.22.5	Utilisation des rapports	102

1 A propos du présent document

Ce guide explique comment utiliser le site web du Daikin Cloud Service. Il fournit des détails sur l'interface utilisateur et les procédures pour travailler efficacement.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Tous les utilisateurs.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.



INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial.

Le Daikin Cloud Service dispose de 5 niveaux d'accès. Ce document décrit l'interface du niveau (profil) le plus élevé disponible. Il se peut donc que certaines fonctions ne soient pas disponibles ou que les captures d'écran diffèrent.

Ce document s'applique à la version 5.5 du logiciel. Des écarts par rapport à ce que vous voyez dans votre version peuvent se produire.

2 Conditions d'utilisation du Daikin Cloud Service

Avant de pouvoir utiliser l'interface de Daikin Cloud Service, vous devez accepter les conditions d'utilisation.

Vous pouvez les lire en allant sur <https://cloud.daikineurope.com> et en cliquant sur l'onglet au bas de la page.

3 Description du système

3.1 A propos du Daikin Cloud Service

Le Daikin Cloud Service est accessible via <https://cloud.daikineurope.com>.



L'interface utilisateur du Daikin Cloud Service vous permet de contrôler la température de votre habitation depuis n'importe quel endroit. Il peut **connecter plusieurs lieux d'un bâtiment** et est **accessible à n'importe quel appareil ayant Internet**. Les installateurs et les techniciens ont également accès au Cloud afin de pouvoir se connecter à distance et commencer immédiatement le dépannage en cas de dysfonctionnement. L'**interface conviviale** facilite encore plus le contrôle et le **suivi automatique de la consommation d'énergie** vous aide à réduire vos coûts à long terme.

Il y a 5 rôles disponibles:

- administrateur Daikin,
- affilié Daikin,
- installateur,
- administrateur,
- opérateur.

En fonction de votre rôle, plus ou moins de fonctions seront disponibles (voir "[3.6 A propos des niveaux d'accès](#)" [▶ 11]).

Deux formules (packages) sont disponibles:

- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès): donne accès au Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès) + Package B - Service license (Pack B - Licence de service): le package B donne accès au diagnostic à distance pour les administrateurs du site et les installateurs. Par défaut, la section Remote diagnostics (Diagnostic à distance) ne peut être consultée que par les affiliés et des profils supérieurs.

3.2 A propos de l'utilisation des cookies

Le Daikin Cloud Service utilise des cookies. Lorsque vous naviguez sur <https://cloud.daikineurope.com/> pour la première fois, une fenêtre contextuelle vous demande d'accepter ces cookies. Pour que le logiciel fonctionne de manière optimale, certains cookies essentiels et fonctionnels doivent être acceptés ("cookies minimaux").

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, vous pouvez cliquer sur le lien Cookie notice (Remarque sur les cookies) dans la fenêtre surgissante. Vous pouvez également toujours accéder à cette page en cliquant sur le lien situé au bas du volet de navigation.


3.3 A propos des intégrateurs

Les Integrators (Intégrateurs) sont des intégrations spécifiques développées pour travailler avec des solutions tierces qui, lorsqu'elles sont autorisées à accéder à un site spécifique, peuvent traiter des informations et modifier les valeurs d'un site, de ses affiliés, de ses contrôleurs, des unités appartenant à un site et plus encore. Au moment de la rédaction du présent document, seul l'intégrateur OVER est disponible.

Les Integrators (Intégrateurs) ne peuvent être gérés que par les administrateurs Daikin et les affiliés de Daikin. Voir "[3.6 A propos des niveaux d'accès](#)" [▶ 11] pour plus d'informations sur les différents rôles des utilisateurs et les fonctionnalités disponibles pour chaque rôle. Voir aussi "[Pour gérer les intégrateurs](#)" [▶ 80] pour plus d'informations sur la gestion des intégrateurs.

3.4 Pour se connecter au Daikin Cloud Service

- 1 Dans votre navigateur, allez à <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Acceptez les cookies essentiels et fonctionnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cookies, voir "[3.2 A propos de l'utilisation des cookies](#)" [▶ 6].
- 3 Cliquez sur le bouton Version Login (Login).

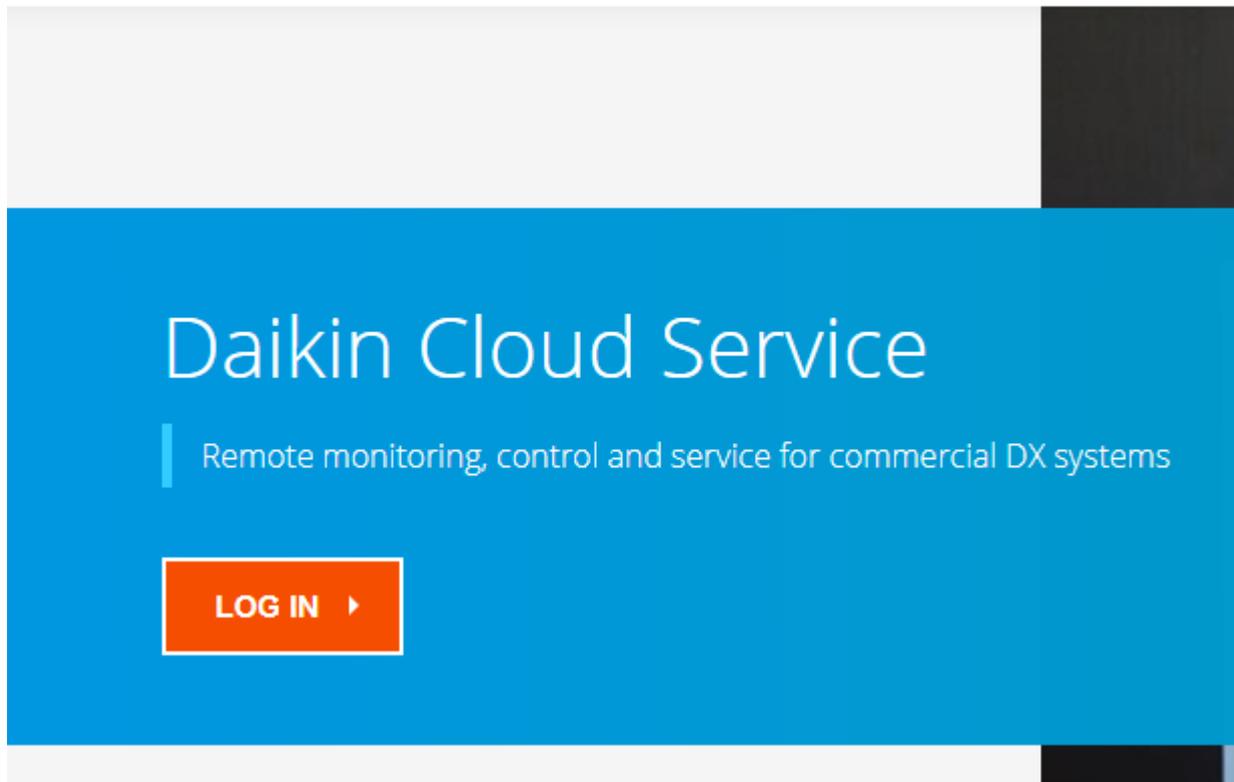

Résultat: La page de connexion apparaît.



- 4 Entrez votre adresse e-mail (a) et votre mot de passe (b). Le technicien Daikin enregistrera votre adresse e-mail comme nom d'utilisateur et vous donnera un mot de passe original. Daikin suggère de changer votre mot de passe dès que possible. Voir "[4.2.2 Pour modifier votre mot de passe](#)" [▶ 18].



INFORMATION

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien correspondant sur la page de connexion.

Daikin n'a pas la possibilité de modifier votre mot de passe.

- 5 Sélectionnez votre langue préférée (c).

6 Cliquez sur le bouton Login (Login) (e).

Résultat: Le tableau de bord apparaît. Reportez-vous à "[3.5 A propos de l'interface utilisateur du Daikin Cloud Service](#)" [▶ 8] pour plus d'informations sur l'interface utilisateur.



INFORMATION

La première fois que vous vous connecterez, les Terms of use (Conditions d'utilisation) apparaîtront. Veuillez les lire attentivement.

Pour commencer à utiliser le Daikin Cloud Service, sélectionnez la case à cocher et cliquez sur Accept (Accepter).


3.5 A propos de l'interface utilisateur du Daikin Cloud Service

3.5.1 A propos du tableau de bord




L'écran du Dashboard (Tableau de bord) se divise en 5 sections:


- La section Multi-site combined consumption (last 30 days) (Consommation combinée multisite (30 derniers jours)) (a). Ce graphique présente les données agrégées de tous les sites auxquels vous avez accès ces 30 derniers jours. Passez votre curseur sur le graphique pour afficher des informations supplémentaires (h).

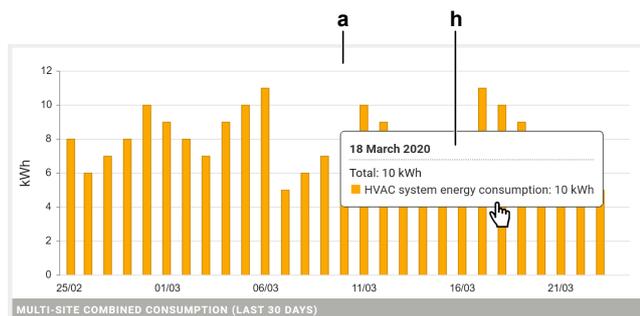


- La section Controllers (Contrôleurs) (b). Vous pouvez voir ici le nombre de contrôleurs mis en service en ligne, en attente de mise en service et mis en service hors ligne (bleu = en ligne, orange = en attente de mise en service et rouge = hors ligne). Passez votre curseur dans la section pour afficher des informations supplémentaires (i).

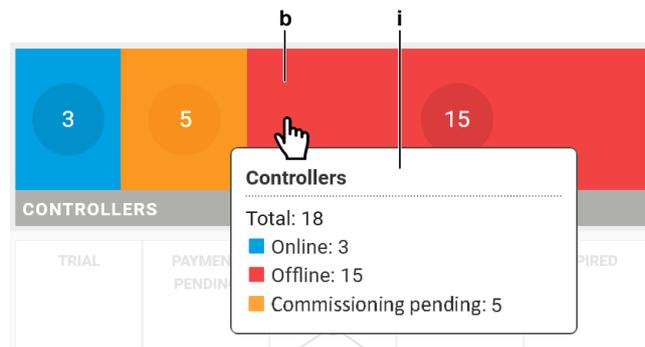


- La section Packages (Packs) (c). Ici, vous pouvez voir le numéro des packages "A" et "B" et leur statut. Voir ["4.16.1 Pour créer un nouveau site"](#) [▶ 69] et ["4.16.2 A propos de la modification des sites"](#) [▶ 73] pour plus d'informations sur les packages et leur statut. Passez votre curseur dans la section pour afficher des informations supplémentaires (j).

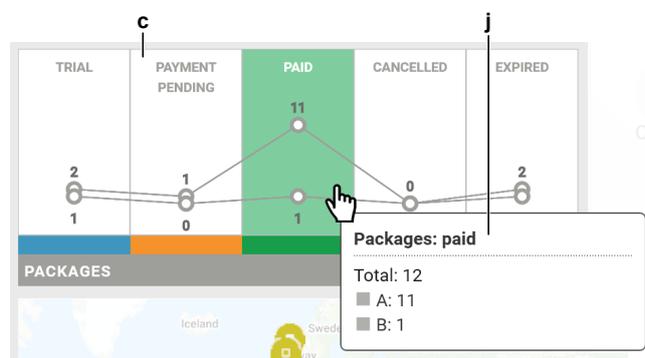

- La section Management points (Points de gestion) (d), indiquant l'état actuel de toutes les unités.

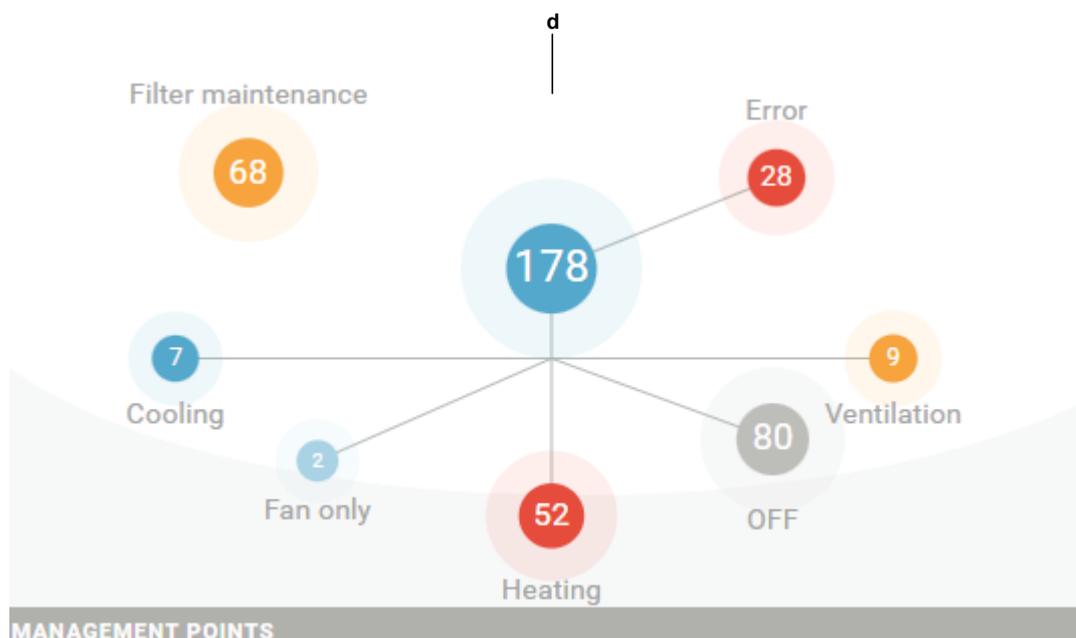


- Les Sites (Sites) (e). La carte donne un aperçu de tous vos sites (rouge = erreur d'unité, orange = erreur de contrôleur et bleu = tout OK). Cliquez sur l'emplacement d'un site pour afficher des informations supplémentaires (k) et pour afficher les prévisions météorologiques pour ce lieu (l).

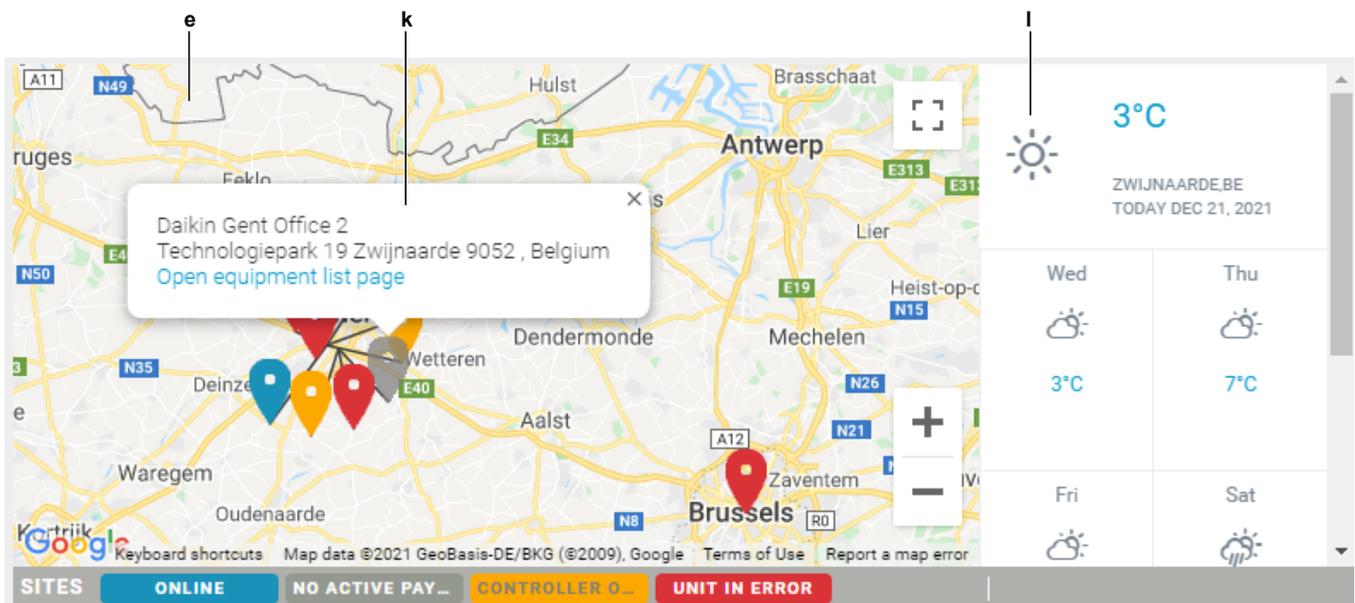

3.5.2 A propos des principales parties de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur du Daikin Cloud Service se compose des éléments principaux suivants :

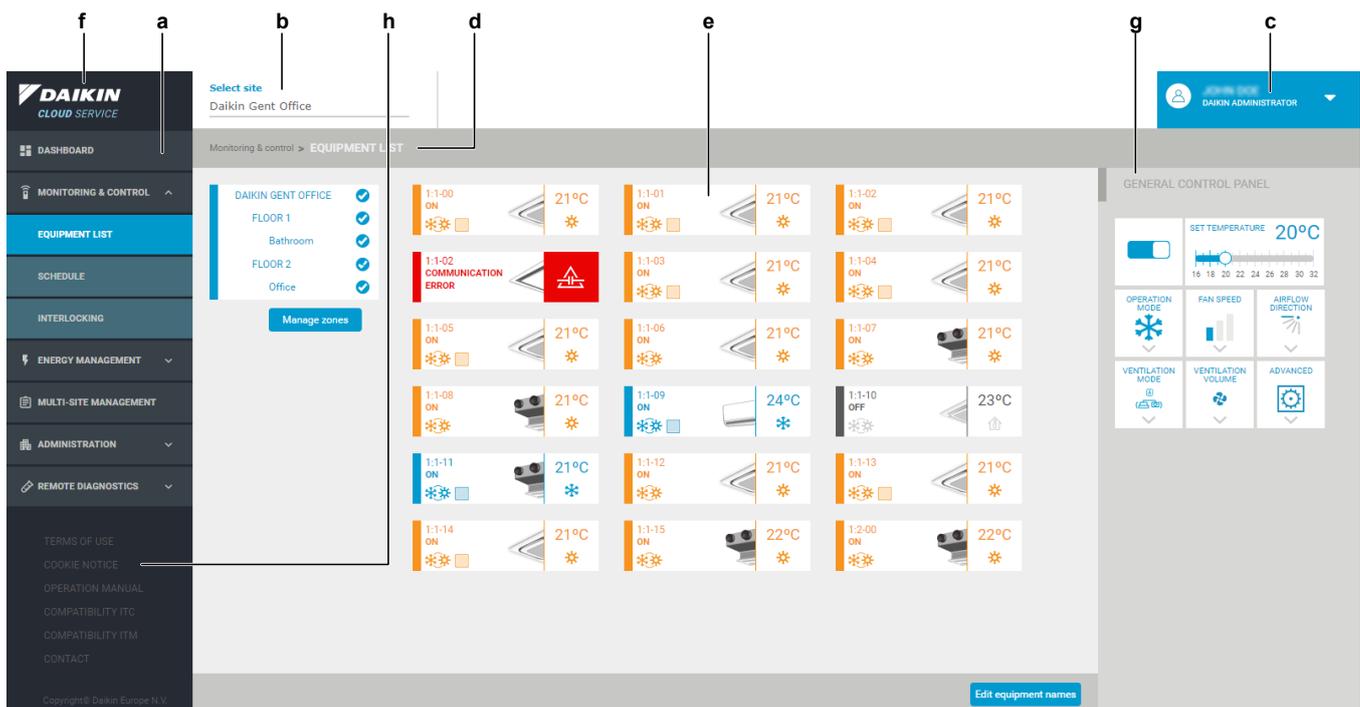

- Le volet de navigation (a), qui vous permet de naviguer vers les différentes fonctions de l'application.
- Une barre d'outils supérieure avec un sélecteur de site (b) vous montrant toutes les installations et la liste déroulante des profils utilisateur (c).
- Un fil d'Ariane (d) qui vous permet de savoir où vous en êtes dans la structure de l'interface utilisateur.
- Une section de contenu (e) affichant la situation actuelle.
- Le logo Daikin (f). Chaque fois que vous cliquez sur le champ du logo Daikin (f), le tableau de bord apparaît.

- Le General control panel (Panneau de commande général) (g). Vous permet d'appliquer immédiatement certaines fonctions avancées à toutes les unités d'un site particulier. Voir "[Pour régler les fonctions avancées sur toutes les unités en une fois](#)" [▶ 26].
- La section de bas de page (h), qui fournit des liens vers certaines pages utiles. Cela inclut les Terms of use (Conditions d'utilisation), Cookie notice (Remarque sur les cookies), les pages de compatibilité et bien plus encore.




INFORMATION

L'interface utilisateur est réactive, ce qui signifie qu'elle s'adapte à tous les appareils (ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones). Elle réagit à la taille d'affichage disponible.

Cela signifie par exemple que le volet de navigation est masqué sur les plus petits appareils.

Lorsque le volet de navigation est masqué et que vous souhaitez l'afficher à nouveau:

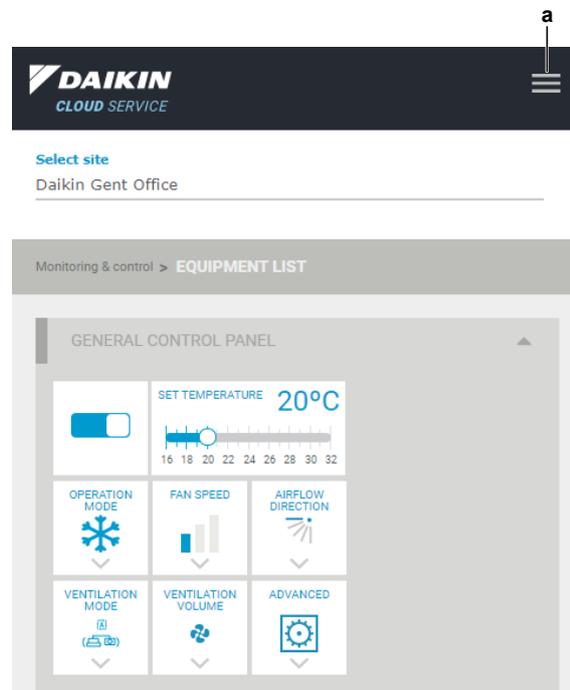

- 1 Cliquez sur l'icône "Hamburger" (a) dans le coin supérieur droit.

Résultat: Le volet de navigation s'affiche en haut.

3.6 A propos des niveaux d'accès

Il y a 5 rôles d'utilisateur, chacun avec des niveaux d'accès différents. En fonction de votre rôle, vous disposez de plus ou moins de fonctionnalités.

Les 5 rôles utilisateur d'après la hiérarchie sont:

- Administrateurs Daikin
- Affiliés Daikin
- Installateurs
- Administrateurs
- Opérateurs

3 | Description du système

Le tableau suivant montre les fonctions qui ne sont PAS disponibles pour tous les différents niveaux d'utilisateur.

Fonctions disponibles	Administrateurs Daikin	Affiliés Daikin	Installateurs	Administrateurs du site	Opérateurs
Peuvent lire les notes de version (voir "4.2.4 Pour lire les notes de version" [▶ 19])	●				
Peuvent afficher les pages de compatibilité avec les modèles pris en charge (voir "3.8 A propos de la compatibilité du Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Surveillance et contrôle - Liste des équipements (Modifier le nom de l'équipement) (voir "4.3.1 Pour modifier les noms des équipements" [▶ 20])	●	●	●	●	
Surveillance et contrôle - Liste des équipements (Contrôle avancé) (voir "Pour régler les fonctions avancées sur toutes les unités en une fois" [▶ 26])	●	●	●	●	
Surveillance et contrôle – Programme (voir "4.4 A propos de la gestion des programmes" [▶ 34])	●	●	●	●	● ^(a)
Surveillance et contrôle – Interverrouillage (voir "4.5 Pour lier un événement à une action correspondante (interverrouillage)" [▶ 42])	●	●	●	●	● ^(a)
Gestion de l'énergie – Performances énergétiques – Visualiser données EER/COP (voir "4.8 Pour consulter la performance énergétique des unités extérieures" [▶ 51])	●	●			
Gestion de l'énergie - Réglages énergétiques cibles (voir "4.13 Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques" [▶ 64])	●	●	●	●	
Administration des utilisateurs (voir "4.15 Pour gérer les utilisateurs" [▶ 67])	●	●	●	●	
Administration du bâtiment - Liste des sites (voir "4.16 A propos de l'administration du bâtiment" [▶ 69])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Administration du bâtiments – Contrôleurs (aperçu) (voir "Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs" [▶ 73])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Administration du bâtiment – Intégrateurs (voir "Pour gérer les intégrateurs" [▶ 80])	●				
Administration du bâtiment – Zones (voir "4.17 Pour gérer les zones" [▶ 88])	●	●	●	●	● ^(a)

Fonctions disponibles	Administrateurs Daikin	Affiliés Daikin	Installateurs	Administrateurs du site	Opérateurs
Administration du bâtiment – Unités intérieures (voir "4.18 Pour gérer les unités intérieures" [▶ 89])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)
Administration du bâtiment - Unités extérieures (voir "4.19 Pour gérer les unités extérieures" [▶ 91])	●	●	●	●	● ^(a)
Administration du bâtiment – Capteurs (voir "4.20 Pour gérer les capteurs" [▶ 91])	●	●	●	● ^(f)	
Administration du bâtiment - Configuration des compteurs électriques (voir "4.21 Pour effectuer la configuration du compteur électrique" [▶ 94])	●	●	●	●	● ^(a)
Diagnostic à distance - Historique des alarmes (voir "4.22.1 Pour gérer l'historique des alarmes" [▶ 95])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnostic à distance - Analyse des unités intérieures (voir "4.22.2 Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure" [▶ 99])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnostic à distance - Analyse des unités extérieures (voir "4.22.3 Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure" [▶ 100])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnostic à distance - Configuration de prédiction (voir "4.22.4 Pour utiliser la configuration de prédiction" [▶ 101])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnostic à distance – Reporting (voir "4.22.5 Utilisation des rapports" [▶ 102])	●	●			

^(a) Seuls les réglages peuvent être visualisés.

^(b) Peuvent créer des sites, mais PAS des sites résidentiels.

^(c) Peuvent seulement visualiser ou modifier les informations sur le site, mais NE PEUVENT PAS créer de sites.

^(d) Peuvent uniquement afficher les détails des contrôleurs appartenant aux sites auxquels l'utilisateur est lié dans la vue d'ensemble des Controllers (Contrôleurs).

^(e) Peut uniquement afficher les informations relatives à l'unité intérieure, et NON relier manuellement une unité intérieure aux données du point de gestion.

^(f) Peuvent modifier les seuils pour tous les types de paramètres de capteur, mais NE PEUVENT PAS modifier les seuils critiques.

^(g) Uniquement disponible si activé par l'utilisateur affilié Daikin.

3.7 A propos de l'option de désabonnement du mode Cloud

Si un administrateur de site décide de mettre fin à l'abonnement du Daikin Cloud Service, il peut le faire lui-même.

3.7.1 Pour passer du mode de connexion au Cloud au mode Autonome

Un administrateur de site peut décider d'arrêter son abonnement au mode cloud-connect et de passer en mode autonome avec une autre appli Android: "intelligent Tablet Controller" que l'on peut trouver [ici](#) dans Google Play. Dans ce cas, le service cloud Daikin ne peut pas être utilisé. Notez que l'application "intelligent Tablet Controller" est conçue pour être utilisée sur une tablette.

En mode autonome, les plannings et le mode d'interverrouillage seront alors disponibles.

Pour passer du mode cloud-connect au mode autonome via l'application, procédez comme suit:

- 1 Ouvrez l'appli intelligent Tablet Controller.

Résultat: L'écran suivant apparaît.



- 2 Cliquez sur Tablet Setting.

Résultat: L'écran suivant apparaît.




- 3 Cliquez sur Cloud to Local.

Résultat: Un écran apparaît, vous permettant de saisir un mot de passe.

- 4 Entrez le mot de passe (a) (par défaut: "daikin") et cliquez sur le champ Ok (Ok) (b).

Résultat: Un message de confirmation apparaît. Assurez-vous de vouloir quitter le mode cloud-connect et ses avantages avant de continuer.

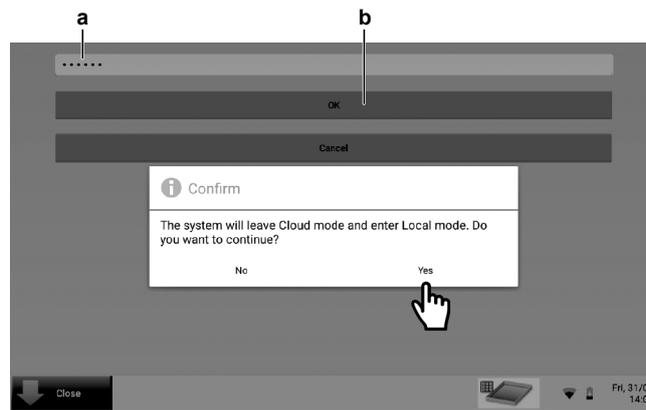

- 5 Cliquez sur le champ Yes (Oui) pour confirmer.

Résultat: Un message de confirmation apparaît. Le système est maintenant en mode autonome et redémarre après avoir cliqué sur le champ Yes (Oui).


- 6 Cliquez sur Ok (Ok).

Résultat: Le système redémarre. Vous pourrez maintenant utiliser les plannings et l'Interverrouillage à travers l'interface locale.

3.8 A propos de la compatibilité du Daikin Cloud Service

Une vue d'ensemble des unités extérieures compatibles avec le Daikin Cloud Service est disponible via les liens dans le pied de page, sous le volet de navigation. Notez que seuls les administrateurs de Daikin et les affiliés de Daikin peuvent accéder à ces sections.

En cliquant sur l'un des liens de compatibilité (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Compatibilité DCM601A51 & LC8) ou Compatibility DCC601A51 (Compatibilité DCC601A51)) (a) dans le pied de page, vous ouvrirez la page correspondante des Supported models (Modèles pris en charge).

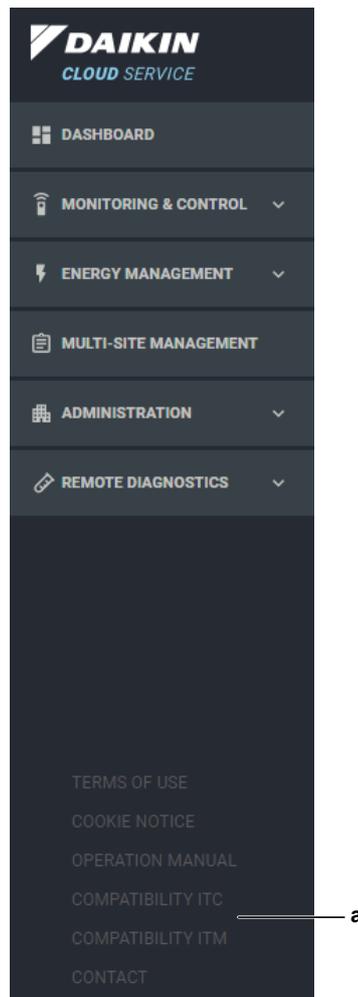

Utilisez l'un des champs de texte (b) sous les en-têtes de colonne pour rechercher des unités spécifiques. En cliquant sur l'une des en-têtes de colonne (c), vous trierez les résultats de cette colonne par ordre alphabétique (de A à Z ou de Z à A si vous cliquez à nouveau) ou, dans le cas du Model Code (Code de modèle) et du Number of units (Nombre d'unités) par ordre croissant ou décroissant. Pour effacer tous les filtres, cliquez sur le x blanc (d) à droite.


Formal name c		Model name b	Model Code c	Series code b	Number of units c		d
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B	402	BL	2		
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B	402	BL	2		
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B	403	BL	3		
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B	400	BL	1		
VRV4 W		REYQ10P9Y1B	305	BL			

796 - 810 of 1637 items ◀ 1 ... 53 54 55 ... 110 ▶

4 Fonctionnement


4.1 A propos du passage d'un site à l'autre

Si vous avez plusieurs sites à gérer, le technicien Daikin les configurera pour qu'ils soient disponibles dans le sélecteur de site.

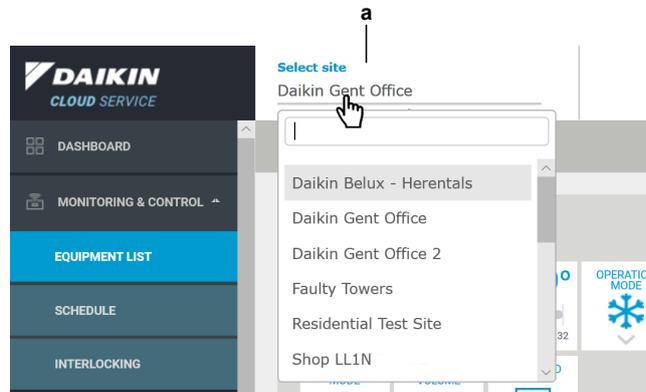

Pour consulter les installations d'un autre site, il suffit d'en sélectionner un autre dans le sélecteur (a).

4.2 A propos du changement de votre profil



La liste déroulante (a) affiche votre nom d'utilisateur et votre fonction (par ex. opérateur, administrateur...).

En cliquant sur la liste déroulante, vous avez la possibilité de modifier votre profil, votre mot de passe ou de vous déconnecter de votre compte.

Les administrateurs Daikin peuvent également consulter le numéro de la version actuelle de l'application et les notes de version (ou l'historique).


4.2.1 Pour modifier les informations du profil

Vous ne pouvez modifier que votre nom, l'adresse e-mail liée et la langue de notification par e-mail.



INFORMATION

Si vous changez votre adresse e-mail, vous recevrez un e-mail sur la nouvelle adresse e-mail. Cet email contient un lien pour validation. Vous devez cliquer sur le lien pour valider la nouvelle adresse e-mail. N'oubliez pas d'utiliser la nouvelle adresse e-mail pour la prochaine connexion.

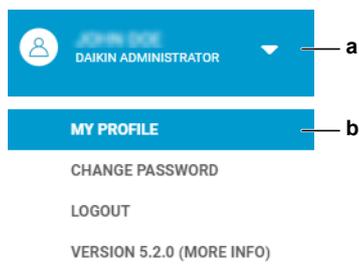

- 1 Dans la liste déroulante du profil utilisateur (a), sélectionnez My profile (Mon profil) (b).


Résultat: La fenêtre suivante apparaît.

- 2 Apportez les modifications.
- 3 Cliquez sur le bouton Update profile (Mettre à jour profil) (c).

Résultat: Un message de confirmation apparaît, votre profil a changé et l'application retourne automatiquement à la fenêtre principale.

4.2.2 Pour modifier votre mot de passe

Daikin recommande de changer le mot de passe qui vous a été donné par le technicien.

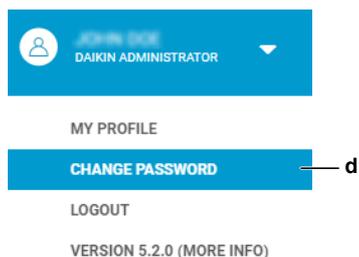

- 1 Dans la liste déroulante des profils utilisateurs, sélectionnez Change password (Changer mot de passe) (d).

Résultat: La fenêtre suivante apparaît.

- 2 Apportez les modifications.
- 3 Cliquez sur le bouton Change password (Changer mot de passe) (e).

Résultat: Un message de confirmation s'affiche et votre mot de passe est modifié.

4.2.3 Pour vous déconnecter du système

Vous pouvez vous déconnecter manuellement du système.



INFORMATION

our des raisons de sécurité, après 2,5 heures, vous êtes automatiquement déconnecté.

- 1 Dans la liste déroulante Profil utilisateur, sélectionnez l'option Logout (Logout).

Résultat: Vous êtes déconnecté et l'application revient à la page de connexion.

4.2.4 Pour lire les notes de version



INFORMATION

Cette section ne s'applique qu'aux administrateurs de Daikin.

Lorsque vous cliquez sur la liste déroulante des profils utilisateurs, vous pouvez voir directement la version actuelle du Daikin Cloud Service.


- 1 Dans la liste déroulante des profils utilisateurs, sélectionnez Version (Version) (f) pour consulter les notes de version.

Résultat: Les notes de version s'affichent.

4.3 A propos de la surveillance et du contrôle de l'équipement

Dans la fenêtre de liste d'équipement, vous pouvez choisir entre contrôler toutes les unités du site choisi, toutes les unités d'une (ou plusieurs) zone(s) choisie(s) ou contrôler une unité spécifique.

Il est possible qu'une barre d'alerte rouge soit visible. Elle fournit des informations supplémentaires sur les problèmes de contrôleurs.

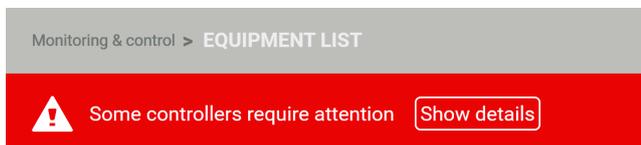

4.3.1 Pour modifier les noms des équipements




INFORMATION

Cette section ne s'applique qu'aux administrateurs de Daikin, affiliés, installateurs et administrateurs de sites.


- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site en question apparaît.

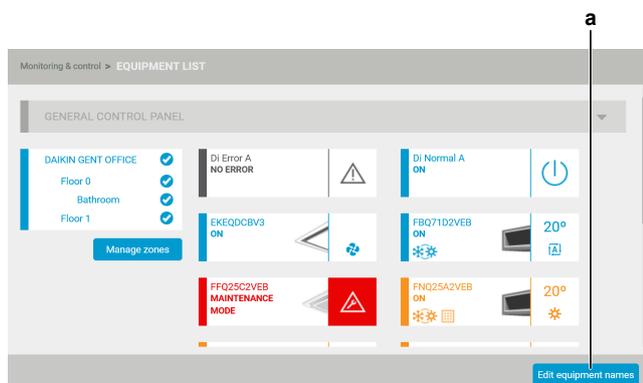

- 3 En bas de l'écran, cliquez sur le bouton Edit equipment names (Modifier les noms de programme) (a).

Résultat: Tous les noms d'équipement (b) deviennent éditables.

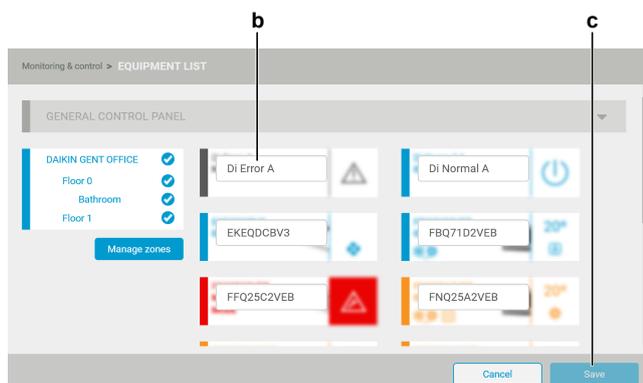

- 4 Modifiez les noms des équipements (b) comme vous le souhaitez et cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (c). Vous pouvez utiliser jusqu'à 12 caractères.

Résultat: Un message de confirmation apparaît et les nouveaux noms sont appliqués.



INFORMATION

Les noms en double ne sont pas autorisés.

4.3.2 A propos du contrôle de toutes les unités du site choisi

Pour régler les fonctions de base de toutes les unités ou d'un groupe d'unités en une fois

Il y a quelques fonctions de base que vous pouvez immédiatement appliquer à toutes les unités d'un site particulier:

- Allumer ou éteindre toutes les unités
- Régler la température de la pièce
- Choisir le mode de fonctionnement (Fan (Ventilation), Heating (Chauffage), Cooling (Refroidissement), Dry (Sécher), Automatic (Automatique) ou Dependent mode (Mode Dépendant))
- Régler la vitesse du ventilateur (Low (Faible), Middle (Moyen), High (Fort) ou Automatic (Automatique))
- Choisir le sens du flux d'air (direction particulière ou Swing (Rotation))
- Choisir le mode de ventilation (Automatic (Automatique), Bypass (By-pass) ou Ventilation mode (Mode ventilation))
- Régler le volume de ventilation (Low (Faible), High (Haut) ou Auto (Auto))



INFORMATION


Toutes ces actions de contrôle ne seront appliquées (automatiquement) qu'aux unités compatibles. Les unités incompatibles ignoreront les commandes.

Les mêmes fonctions peuvent être appliquées pour chaque unité individuelle. Voir "[4.3.3 Pour contrôler 1 unité spécifique sur un site](#)" [▶ 29].


Les fonctions avancées sont décrites dans une section séparée. Voir "[Pour régler les fonctions avancées sur toutes les unités en une fois](#)" [▶ 26].

Vous pouvez agrandir ou restreindre la sélection des unités d'un site particulier en sélectionnant les zones à gauche. Les zones vous permettent de sélectionner un lot d'unités et de définir leurs paramètres ensemble. Voir "[4.17 Pour gérer les zones](#)" [▶ 88] si vous voulez définir la configuration des zones.

Dans l'exemple ci-dessous, vous allez modifier les paramètres de toutes les unités de la salle de réunion.

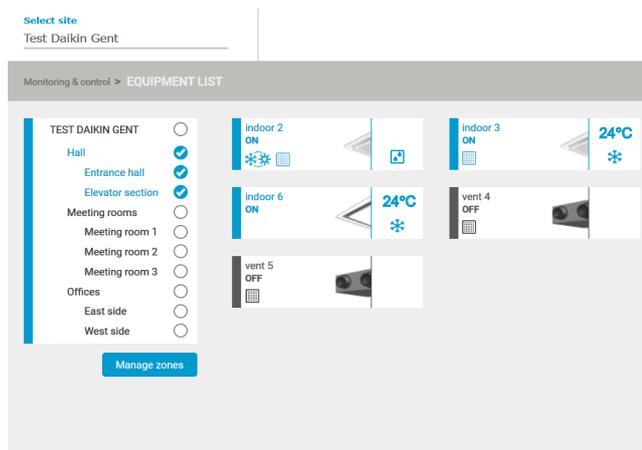


Dans l'exemple ci-dessous, vous modifierez les paramètres pour toutes les unités du site choisi (pour le Hall, la Salle de réunion et la Pratique 1).

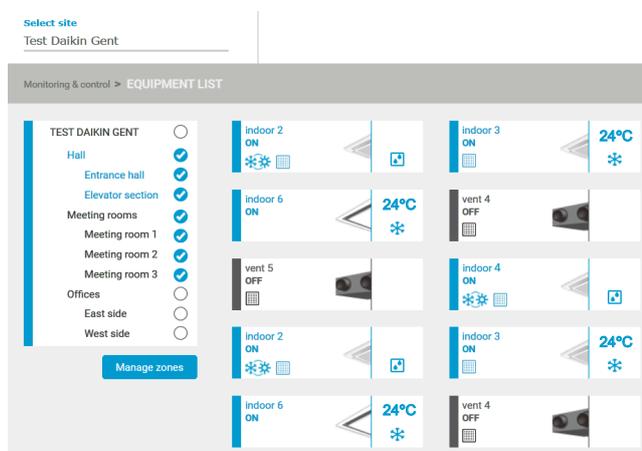


- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site en question apparaît, avec le General control panel (Panneau de commande général) (a).

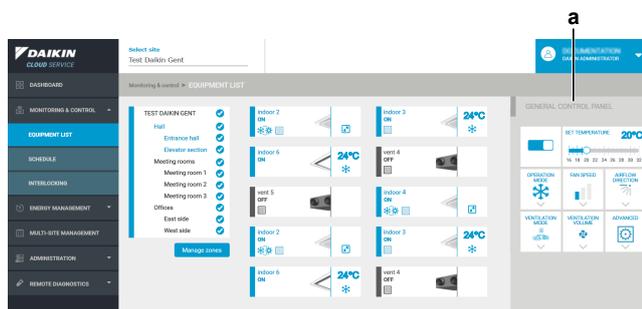

Dans le General control panel (Panneau de commande général) (a), vous pouvez:

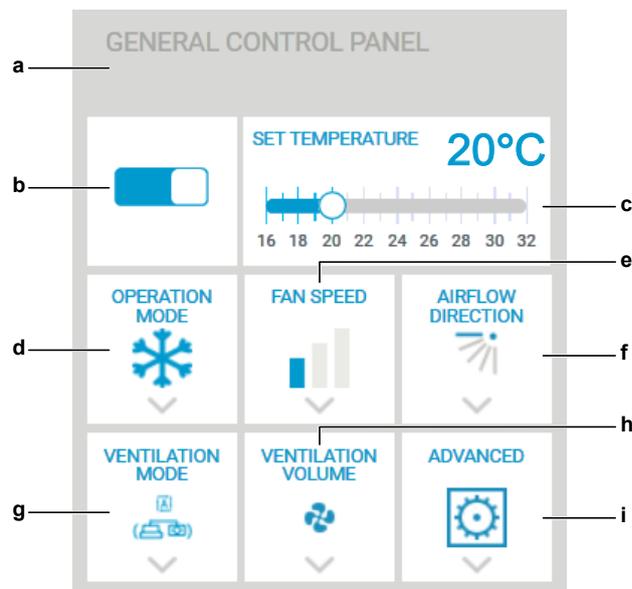


INFORMATION

Les fonctions avancées ne sont pas disponibles aux opérateurs.

- 3 Allumez ou éteignez toutes les unités en faisant glisser le bouton On/off mode (Mode marche/arrêt) (b). Curseur à droite et sur fond bleu signifie "on", curseur à gauche et sur fond gris signifie "off".
- 4 Réglez la température en faisant glisser le curseur Setpoint (Point de consigne) (c).
- 5 Cliquez sur le menu Operation mode (Mode de fonctionnement) (d).

Résultat: La section suivante apparaît.

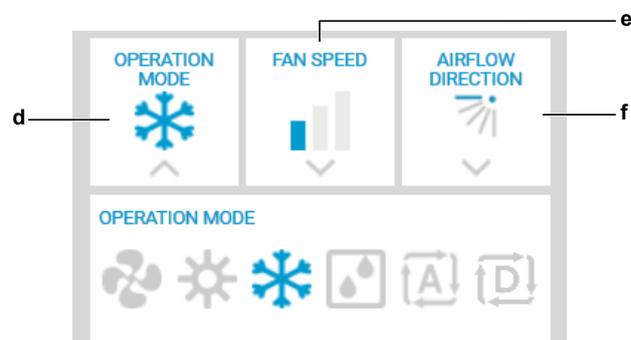

- 6 Choisissez le mode de fonctionnement. Les options sont Fan (Ventilation), Heating (Chauffage), Cooling (Refroidissement), Dry (Sécher), Automatic (Automatique) et Dependent mode (Mode Dépendant).




INFORMATION

L'option Dependent mode (Mode Dépendant) ne s'applique qu'à certaines unités intérieures. Si vous sélectionnez cette option, l'unité ne détermine pas son propre mode, mais elle dépend de son maître. Le mode de fonctionnement disponible (ou 'réglable') et réel d'un esclave chaud/froid est déterminé par le mode de fonctionnement maître et les caractéristiques disponibles de l'esclave. Vous pouvez reconnaître une unité maître de mode à l'icône du soleil et des cristaux de glace.


- 7 Cliquez sur le menu Fan speed (Vitesse du ventilateur) (e).

Résultat: La section suivante apparaît.

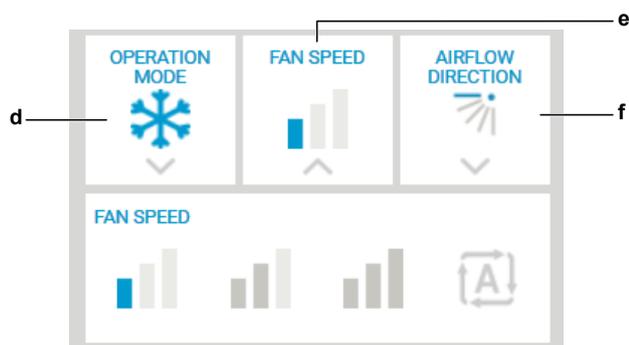


- 8 Choisissez la vitesse du ventilateur. Les options sont Low (Faible), Middle (Moyen), High (Fort) et Automatic (Automatique).
- 9 Choisissez le menu Airflow direction (Direction flux d'air) (f).

Résultat: La section suivante apparaît.

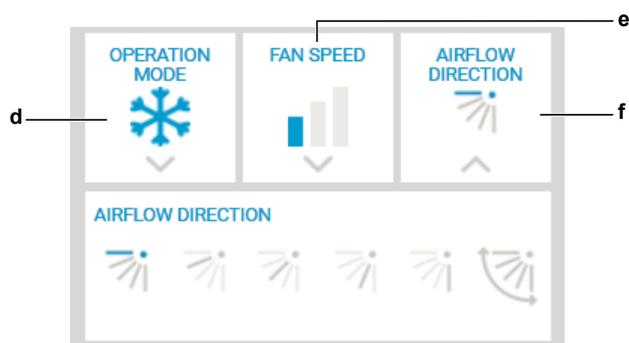


- 10 Choisissez le sens du flux d'air. Les options sont Direction 0 (Direction 0), Direction 4 (Direction 4) et Swing (Rotation).
- 11 Cliquez sur le menu Ventilation mode (Mode ventilation) (g).

Résultat: La section suivante apparaît.

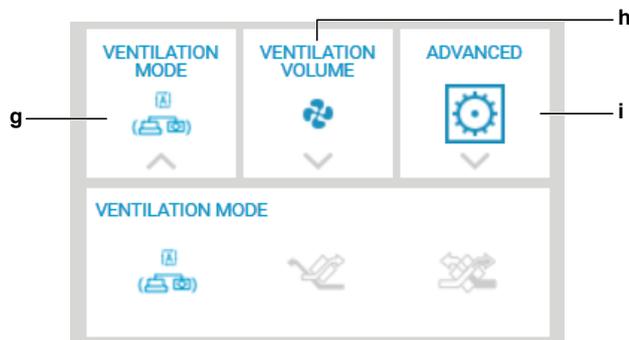

- 12 Choisissez le mode de ventilation. Les options sont Automatic (Automatique), Bypass (By-pass) et Ventilation mode (Mode ventilation).
- 13 Cliquez sur le menu Ventilation volume (Volume de ventilation) (h).

Résultat: La section suivante apparaît.

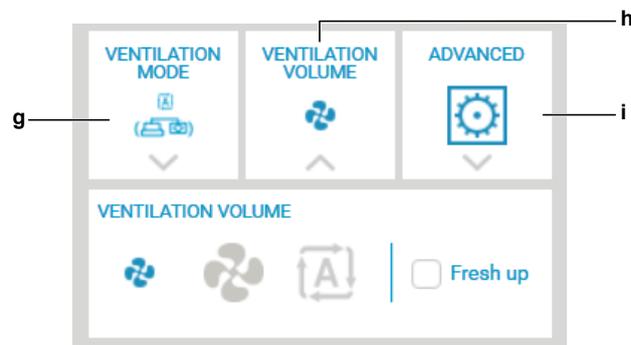


- 14** Choisissez le volume de ventilation. Les options sont Low (Faible), High (Haut) et Auto (Auto). Vous pouvez également cocher la case Fresh up (Rafraîchir haut).

Cette dernière vous permet de gérer la quantité d'air frais fournie dans la pièce: elle sera plus importante ou plus faible que celle de l'air évacué à l'extérieur.


- Lorsqu'un grand volume d'air (ha) est introduit dans la pièce (hf), une pression positive est créée.

Par exemple: cela peut aider à empêcher les odeurs et l'humidité (provenant des cuisines (hd) et des toilettes (he) notamment) de s'écouler (hc) dans la pièce (hf).

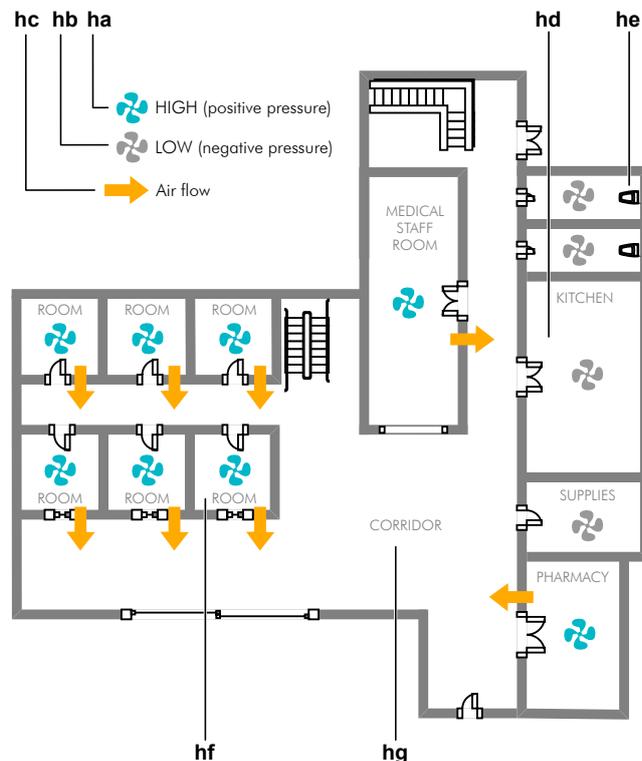

- Lorsqu'un faible volume d'air (hb) est introduit dans la pièce (hf), une pression légèrement négative sera créée.

Par exemple: cela peut empêcher les odeurs d'hôpital et les bactéries flottantes de passer de la pièce (hf) dans le couloir (hg).

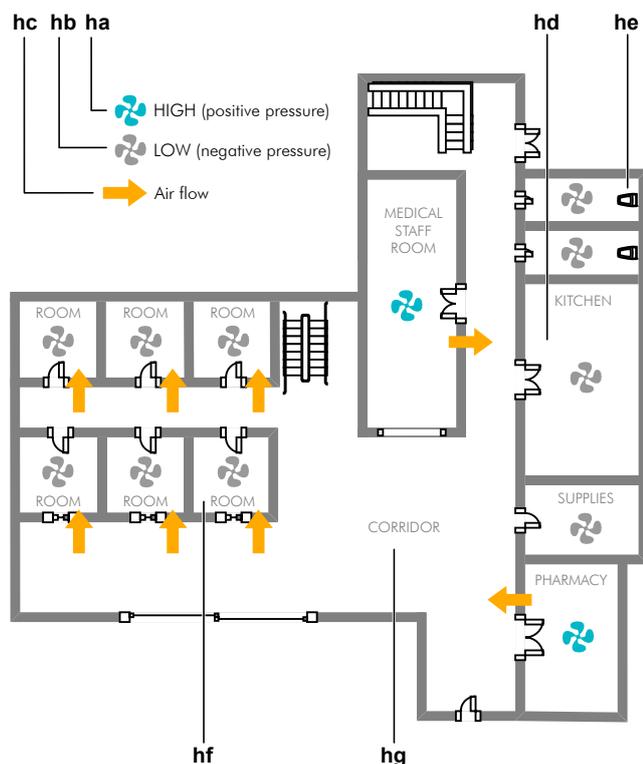

Pour régler les fonctions avancées sur toutes les unités en une fois



INFORMATION

Les fonctions avancées ne sont pas disponibles aux opérateurs.

Il y a certaines fonctions avancées que vous pouvez immédiatement appliquer à toutes les unités d'un site particulier:


- Limites maximales du point de consigne. Cela déterminera les niveaux bas et haut auxquels les utilisateurs pourront régler la température des unités. On évite ainsi des réglages extrêmes et la consommation d'énergie élevée qui en résulte.
- Restrictions du contrôleur à distance. Ces paramètres vous permettent de déterminer ce que les utilisateurs pourront faire avec les contrôleurs à distance des unités.

Les fonctions ci-dessus peuvent également être appliquées pour chaque unité individuelle.

Les fonctions de base sont décrites dans une section séparée. Voir "[Pour régler les fonctions de base de toutes les unités ou d'un groupe d'unités en une fois](#)" [► 21].

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).


Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site en question apparaît, avec le General control panel (Panneau de commande général) (a).

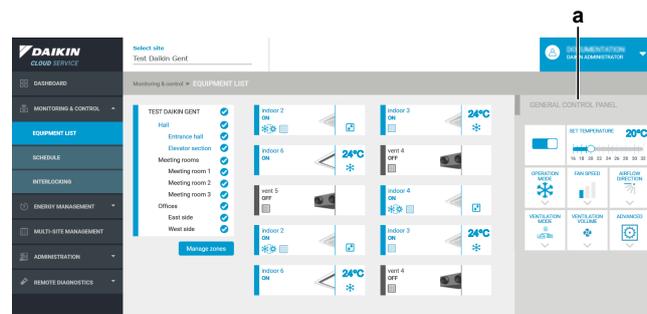

Vous pouvez agrandir ou restreindre la sélection des unités d'un site particulier en utilisant les zones à gauche. Voir "[4.17 Pour gérer les zones](#)" [▶ 88] si vous voulez définir la configuration des zones (ne concerne que les administrateurs!).

- 3 Cliquez sur le menu Advanced (Avancé) (i) dans le champ General control panel (Panneau de commande général) (a).

Résultat: La section suivante apparaît.

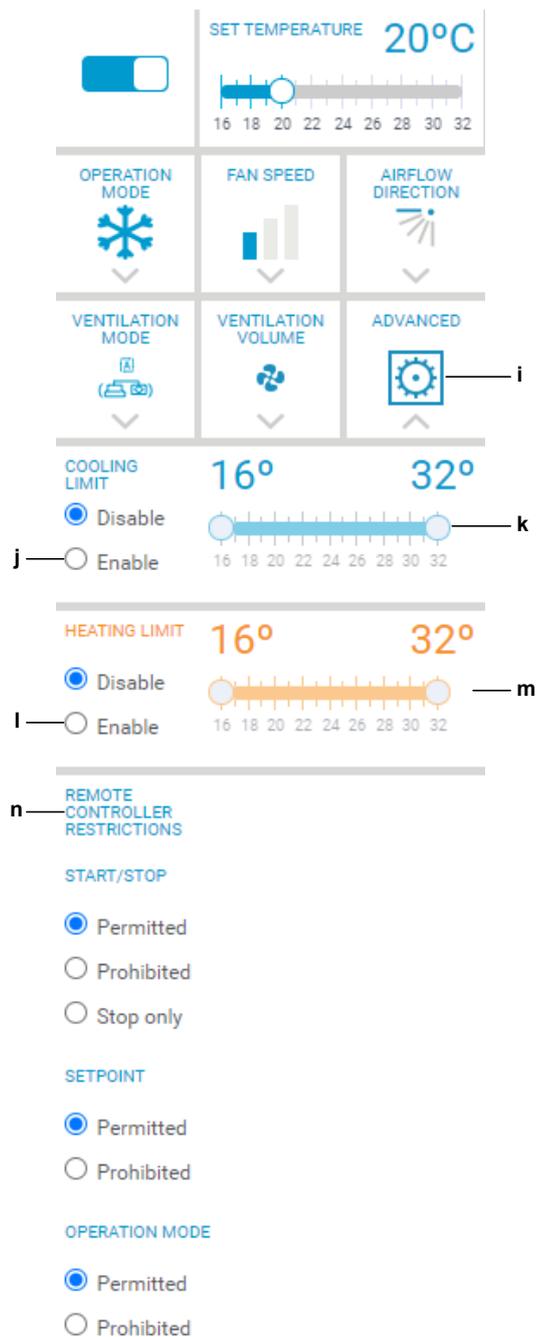


- 4 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (j) si vous souhaitez définir une valeur Cooling limit (Limite de refroidissement).
- 5 Faites glisser le curseur Cooling limit (Limite de refroidissement) (k) pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne de refroidissement.
- 6 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (l) si vous souhaitez définir une valeur Heating limit (Limite de chauffage).
- 7 Faites glisser le curseur Heating limit (Limite de chauffage) (m) pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne de chauffage.



INFORMATION

Daikin recommande de régler les valeurs Cooling limit (Limite de refroidissement) et Heating limit (Limite de chauffage) maximales sur 23°C pour la plupart des installations.

La limitation des températures maximales de refroidissement et de chauffage permet d'éviter les réglages extrêmes et la forte consommation d'énergie qui en résulte.

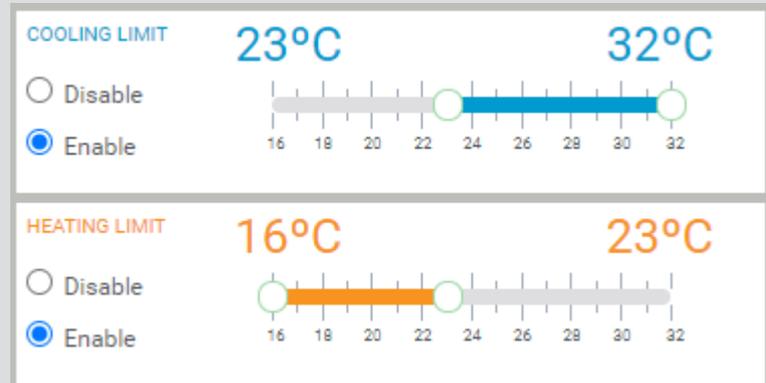

- 8 Choisissez les fonctions que vous voulez autoriser ou interdire sur le contrôleur à distance dans la section Remote controller restrictions (Restrictions commande à distance) (n).

Exemple: Si vous ne voulez pas que les utilisateurs éteignent et allument l'une des unités, réglez l'option Start/stop sur Prohibited (Interdit). Si vous voulez leur permettre de passer du chauffage au refroidissement, réglez le mode de fonctionnement sur Permitted (Autorisée).

- 9 Fermez le menu déroulant Advanced (Avancé) (i) en cliquant sur les flèches pointant vers le haut.

Résultat: Tous les nouveaux réglages sont implémentés.

4.3.3 Pour contrôler 1 unité spécifique sur un site


Le statut actuel (ON/OFF) d'une unité est indiqué dans les onglets de liste des équipements.

Au lieu de modifier les paramètres de toutes les unités d'un site particulier, vous pouvez modifier les mêmes paramètres d'une unité particulière.

Les réglages de l'unité spécifique annulent les réglages généraux.


- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site de l'unité que vous souhaitez gérer en premier.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site en question apparaît.

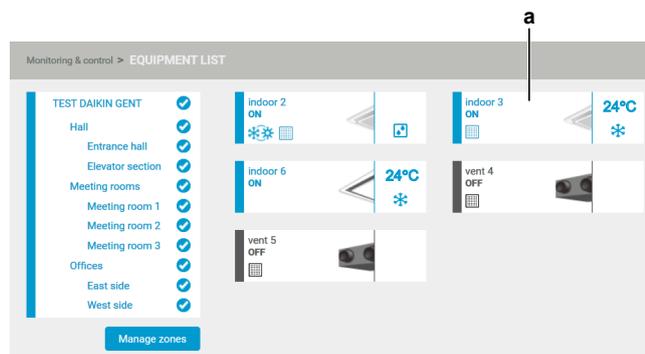

- 3 Cliquez sur 1 unité spécifique (a) dans la fenêtre de liste des équipements.

Résultat: La section suivante apparaît.

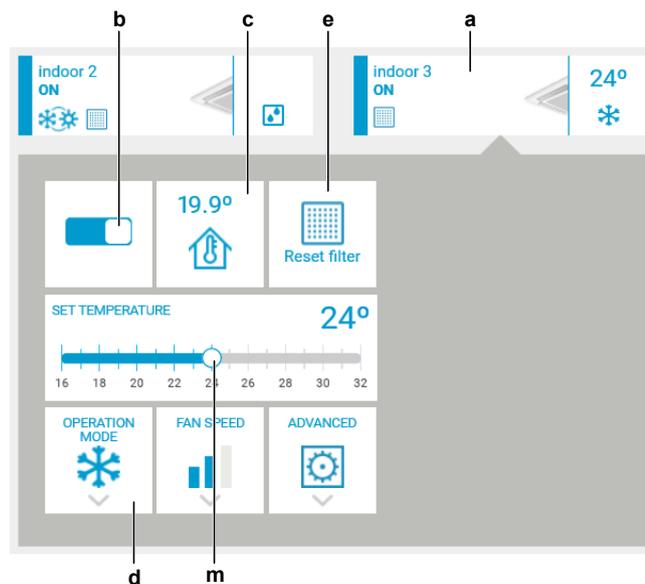

- 4 Allumez ou éteignez l'unité en faisant glisser le bouton ON/OFF (b) dans la position correspondante.

Si l'unité est éteinte, vous pouvez toujours modifier la valeur Setpoint (Point de consigne) (m) et ouvrir le menu Operation mode (Mode de fonctionnement) (d).

- 5 Surveillez la température intérieure mesurée (c).

L'icône Reset filter (Réinitialisation filtre) (e) ne sera visible que lorsque l'unité indiquera qu'il est nécessaire de réinitialiser le filtre.


- 6 Vous pouvez enregistrer le remplacement d'un filtre en cliquant sur l'icône Reset filter (Réinitialisation filtre) (e). Cliquez sur Yes (Oui) dans le message de confirmation qui apparaît.

Résultat: Le bouton Reset filter (Réinitialisation filtre) disparaît de la liste des options.

- 7 Faites glisser le curseur Setpoint (Point de consigne) (m) pour régler la température.

- 8 Si cela s'applique à l'unité, cliquez sur le menu Operation mode (Mode de fonctionnement) (d).

Résultat: La section suivante apparaît. En fonction du type d'unité, les options peuvent différer.

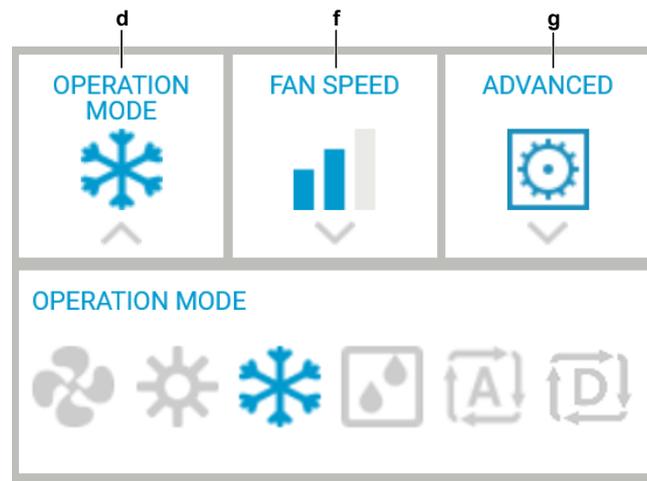

- 9 Choisissez le mode de fonctionnement. Les options sont ventilateur, chauffage, refroidissement, sec, automatique et dépendant.



INFORMATION


Vous ne pouvez passer aux modes chauffage, refroidissement et automatique que sur une unité maître ou de mode. Vous pouvez reconnaître une unité maître de mode à l'icône combiné de chauffage et de refroidissement.

Les unités qui sont en mode dépendant suivront le fonctionnement de l'unité maître.



- 10 Si cela s'applique à l'unité, cliquez sur le menu Fan speed (Vitesse du ventilateur) (f).


Résultat: La section suivante apparaît.

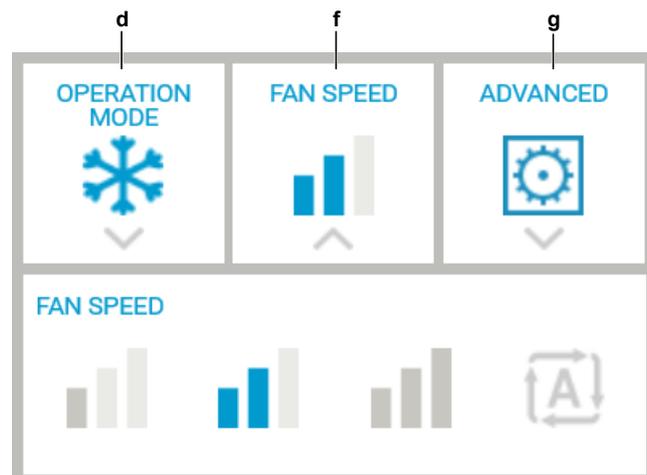

- 11 Choisissez la vitesse du ventilateur. Les options, en fonction de l'unité, sont Low (Faible), Middle (Moyen), High (Fort) et Automatic (Automatique). Certaines unités peuvent ne montrer que Low (Faible) et High (Fort).

- 12 Cliquez sur le menu Advanced (Avancé) (g).

Résultat: La section suivante apparaît.

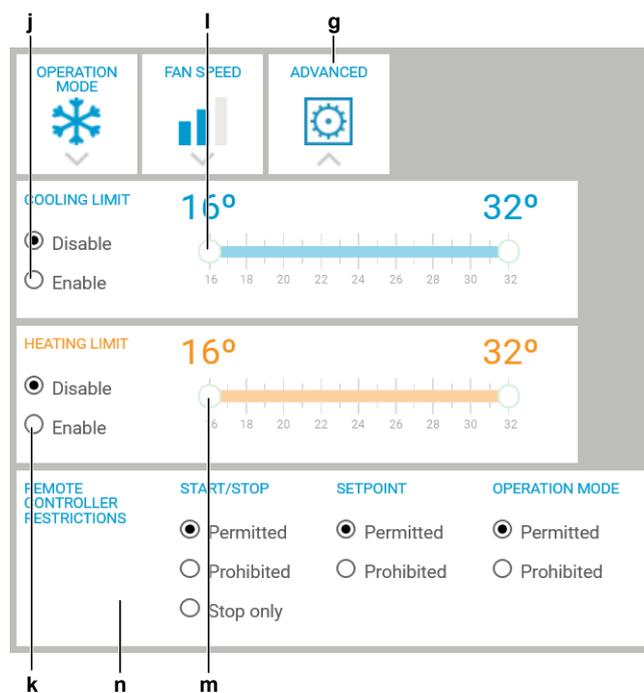


- 13 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (j) si vous souhaitez définir une valeur Cooling limit (Limite de refroidissement).
- 14 Faites glisser le curseur Cooling limit (Limite de refroidissement) (k) pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne de refroidissement.
- 15 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (l) si vous souhaitez définir une valeur Heating limit (Limite de chauffage).
- 16 Faites glisser le curseur Heating limit (Limite de chauffage) (m) pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne de chauffage.



INFORMATION

Daikin recommande de régler les valeurs Cooling limit (Limite de refroidissement) et Heating limit (Limite de chauffage) maximales sur 23°C pour la plupart des installations.

La limitation des températures maximales de refroidissement et de chauffage permet d'éviter les réglages extrêmes et la forte consommation d'énergie qui en résulte.

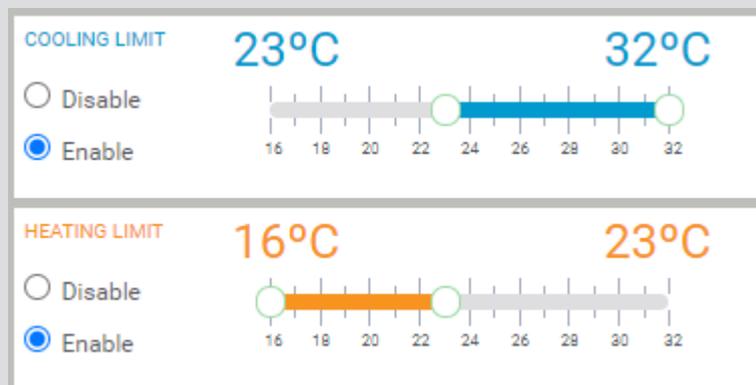

- 17 Choisissez les fonctions que vous voulez autoriser ou interdire sur la télécommande à distance dans la section Remote controller restrictions (Restrictions commande à distance) (n).

Exemple: Si vous ne voulez pas que les utilisateurs éteignent et allument l'une des unités, réglez l'option Start/stop sur Prohibited (Interdit). Si vous voulez leur permettre de passer du chauffage au refroidissement, réglez le mode de fonctionnement sur Permitted (Autorisée).

18 Fermez la fenêtre de contrôle en cliquant sur l'unité.

Résultat: Tous les nouveaux réglages sont implémentés.

4.3.4 Pour surveiller les capteurs IEQ


Outre le contrôle et la surveillance des unités, la Equipment list (Liste des équipements) peut également être utilisée pour la surveillance de base des capteurs IEQ appariés. Les capteurs mesurent une variété de paramètres liés à la qualité de l'environnement intérieur. Pour plus d'informations sur l'association de capteurs à des sites, voir "[Pour appairer des capteurs IEQ à un site](#)" [▶ 81].

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site auquel est apparié le capteur.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).


Résultat: Une liste de toutes les unités et capteurs disponibles sur le site en question apparaît.

- 3 Pour afficher uniquement les capteurs dans la Equipment list (Liste des équipements), désélectionnez l'une des zones actuellement sélectionnées.

Si un capteur est actif, sa valeur globale (a) peut être lue directement dans la Equipment list (Liste des équipements). Sous le nom convivial du capteur (b), le statut du capteur (c) s'affiche. Le statut du capteur change pour indiquer quand la valeur globale passe en dessous de la valeur seuil définie. De plus, l'anneau autour de la valeur globale indiquera le type de seuil qui a été franchi (bleu pour le seuil Good (Bon), orange pour Warning (Avertissement) et rouge pour Critical (Critique)).

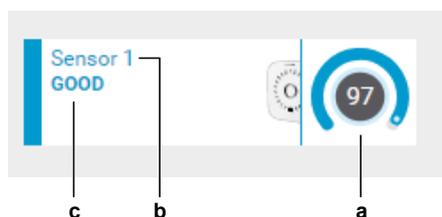


Si le capteur est Off (Eteint), la valeur globale n'est pas affichée et le carreau du capteur correspondant est gris.

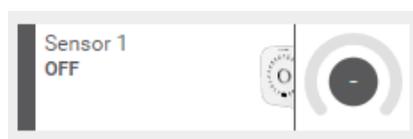

- 4 Cliquez sur un capteur spécifique (d) dans la fenêtre de la liste des équipements.

Résultat: Une section de ventilation plus détaillée (e) apparaît. Cette section présente un aperçu de toutes les valeurs des paramètres mesurés par les capteurs IEQ.

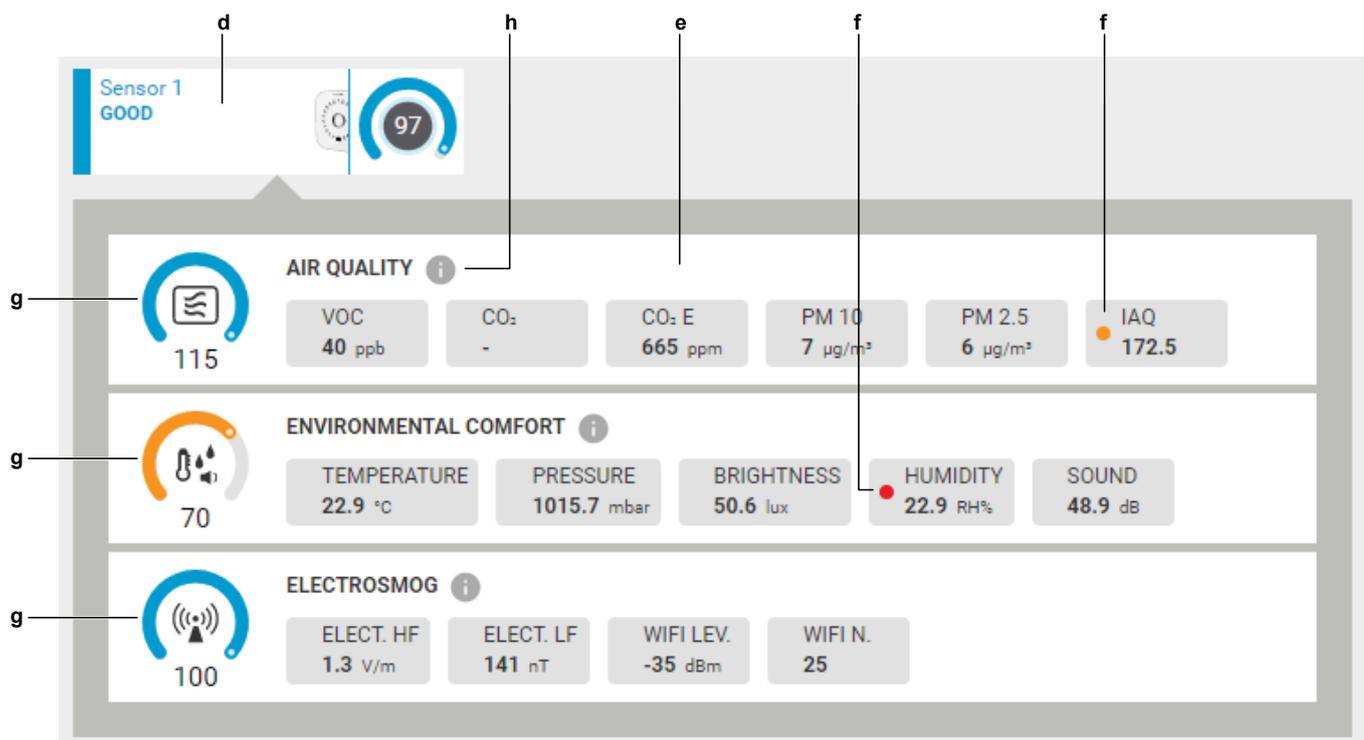

Les paramètres pour lesquels les valeurs dépassent les seuils fixés sont marqués d'un point d'exclamation (f) orange (pour le seuil Warning (Avertissement)) ou rouge (pour le seuil Critical (Critique)) (f). Les paramètres sont divisés en 3 catégories (Air quality (Qualité de l'air), Environmental comfort (Confort environnemental) et Electrosmog (Electrosmog)), chacun avec leur propre valeur combinée (g). Les catégories, comme la valeur globale, sont également dotées d'un anneau de couleur qui indique si les valeurs seuils fixées ont été dépassées.

- 5 Cliquez sur le symbole d'information (h) pour plus d'informations sur les différents paramètres et abréviations.

La Equipment list (Liste des équipements) est un moyen simple et rapide de surveiller le statut global de vos capteurs. Pour des informations plus approfondies sur la gestion et le contrôle des capteurs, voir ["4.20 Pour gérer les capteurs" \[▶ 91\]](#) et ["4.12 Pour effectuer la surveillance de capteur" \[▶ 61\]](#).

4.4 A propos de la gestion des programmes

Les opérateurs ne peuvent consulter que les programmes définis, ils ne peuvent ni les créer ni les modifier.

Avant de commencer à configurer les plannings, veuillez comprendre la logique et la terminologie du Daikin Cloud Service. Vous commencez par créer le "planning annuel". Ceci déterminera la période couverte. En dessous, vous avez le "programme" qui peut être activé et désactivé et contient les commandes réelles.

Il est également possible d'ajouter un planning d'exception (par ex. pour les périodes de vacances). Ceci annulera le(s) programme(s) annuel(s) actif(s).

4.4.1 Pour créer un planning annuel


Vous pouvez créer un ou plusieurs plannings pour différentes périodes de l'année.

Dans le cadre de ces plannings, tous les réglages décrits dans la section ["4.3.2 A propos du contrôle de toutes les unités du site choisi" \[▶ 21\]](#) peuvent être modifiés.

Les paramètres de planning sont annulés par des actions de contrôle exécutées directement sur le point de gestion ou par l'intermédiaire des autres fonctions du contrôleur sur la plate-forme.


- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Schedule (Programme) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).

Résultat: La page suivante apparaît. Les plannings actuels (a), le cas échéant, sont affichés sous le calendrier.

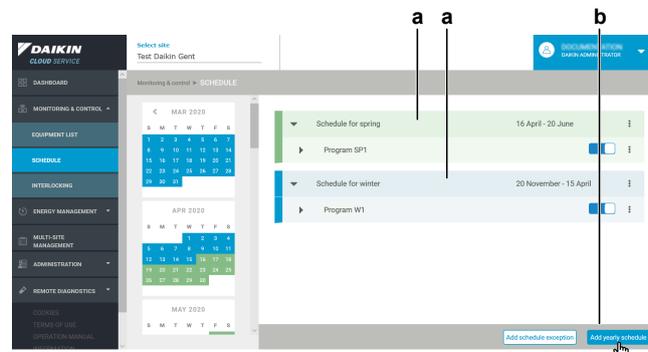


- 2 Cliquez sur le bouton Add yearly schedule (Ajouter programme annuel) (b).

Résultat: Une nouvelle ligne est ajoutée.

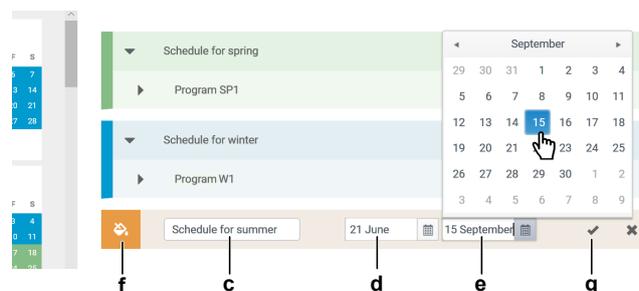

- 3 Remplissez un nom de planning (c) et sélectionnez la date de début (d) et la date de fin (e).




- 4 Si vous le souhaitez, vous pouvez assigner une couleur au nouveau planning en sélectionnant une couleur dans la liste de survol (f) à gauche.

Cette couleur sera utilisée dans le calendrier dans la partie gauche pour indiquer la période du planning.

- 5 Cliquez sur la coche (g).

Résultat: Le planning est créé.

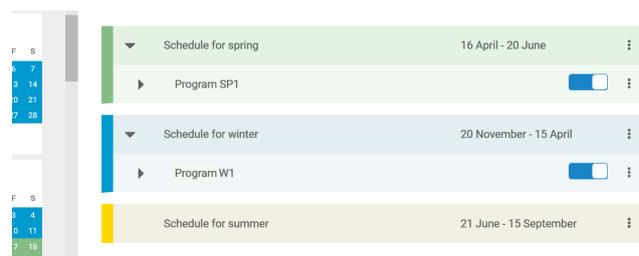



INFORMATION

Les dates de début et de fin ne s'appliquent pas à une année donnée.
La date de début et la date de fin des plannings ne peuvent PAS se chevaucher.


Si vous tentez de créer un nouveau planning avec des dates qui se chevauchent (h), un avertissement (i) apparaîtra et vous ne pourrez pas terminer l'action.




4.4.2 Pour ajouter un programme à un planning

Vous pouvez par ex. démarrer des unités et changer le mode de fonctionnement qui sera déclenché à un certain moment pour une ou plusieurs unités spécifiques.


- 1 Cliquez sur l'option Add program (Ajouter programme) (a) à droite de la ligne du planning.

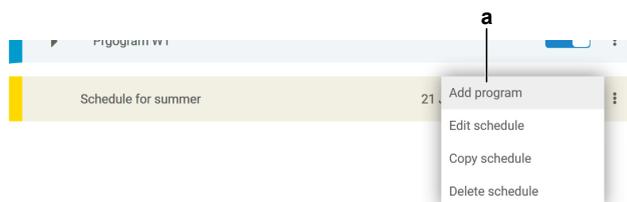

Résultat: Un écran de réglage apparaît.

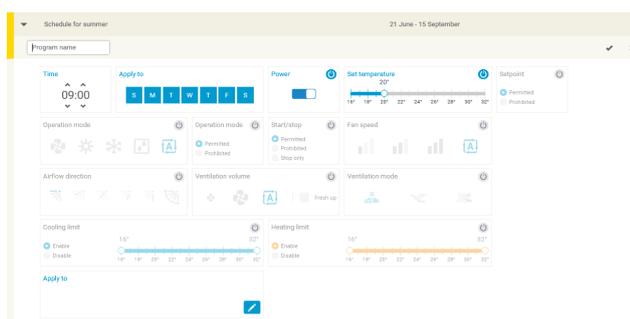


- 2 Définissez les actions et les unités pour le planning.

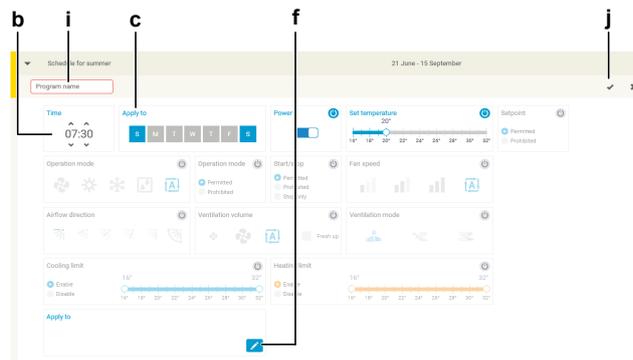


- Réglez l'heure de démarrage (b) en cliquant sur les heures et les minutes.
- Cliquez sur les jours de la semaine (c) pour vous assurer que les unités s'allument pendant ces jours.
- Définissez les actions de contrôle de gestion requises que vous voulez faire exécuter sur les unités définies.


Vous pouvez voir les réglages actifs en fonction de l'état du champ: actif (d) ou non actif (e).

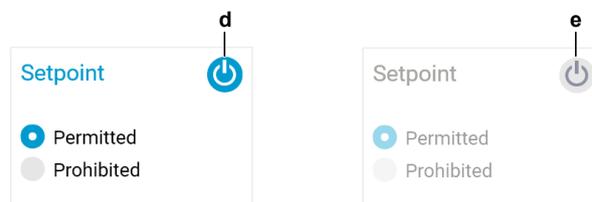

- Cliquez sur le bouton crayon (f) pour choisir les unités auxquelles vous voulez que ces réglages s'appliquent. La vue contient des zones et des unités que vous pouvez sélectionner à l'aide des cases à cocher (g).

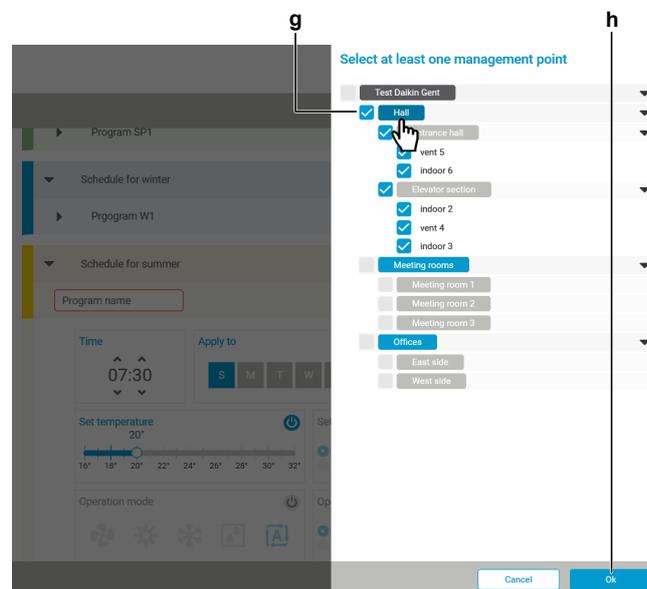

- 3 Cliquez sur le bouton Ok (Ok) (h) pour sauvegarder les réglages et fermez la fenêtre.

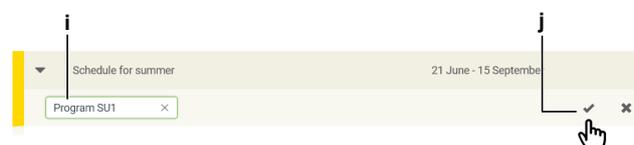

- Remplissez un nom (i) pour le programme du planning et cliquez sur la coche (j).

Résultat: Le programme est ajouté.




Logiquement, vous allez maintenant définir quand les unités doivent être éteintes. Recommencez à l'étape 1 de la procédure actuelle.


Vous pouvez (temporairement) activer ou désactiver une action en déplaçant le curseur (k).

4.4.3 Pour modifier un programme d'un planning

- Pour modifier un programme existant, cliquez sur le champ Edit program (Modifier programme) (a).

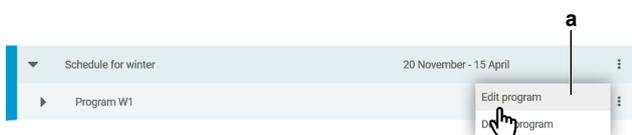

Résultat: Vous pouvez maintenant modifier toutes les actions définies dans ce programme (voir "4.4.2 Pour ajouter un programme à un planning" [▶ 36]).

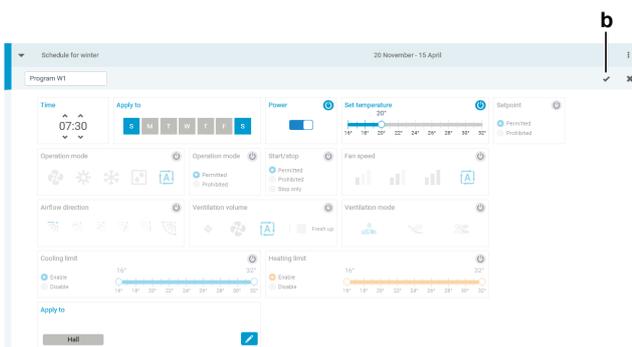

- Cliquez sur la case à cocher (b) pour sauvegarder les changements.
- Cliquez sur le champ Delete program (Supprimer programme) (c) pour supprimer un programme si nécessaire.




4.4.4 Pour modifier un planning annuel

- Cliquez sur le champ Edit schedule (Modifier planning) (a).



- Modifiez le nom du planning (b), la date de début (c) et la date de fin (d) si nécessaire.



- Cliquez sur la coche (e) pour sauvegarder les changements.
- Cliquez sur le champ Delete schedule (Supprimer programme) (f) pour supprimer un planning annuel si nécessaire.




4.4.5 Pour copier un planning annuel

La copie d'un planning annuel copie également tous les programmes qu'il contient. Vous pouvez copier un planning annuel sur le même site ou sur un site différent.


- Cliquez sur le champ Copy schedule (Copier planning) (a).




Résultat: L'écran suivant apparaît:

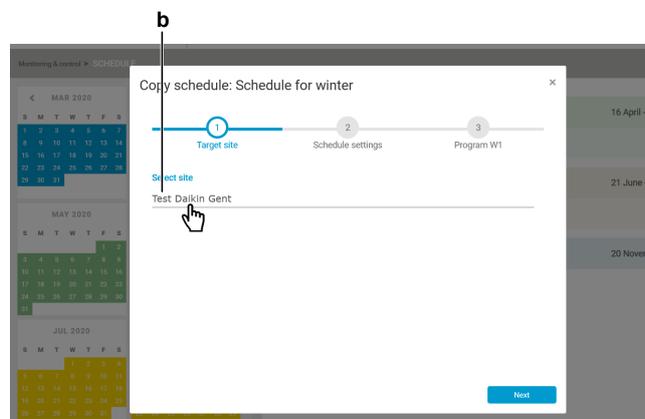

- Cliquez sur le site source (b).

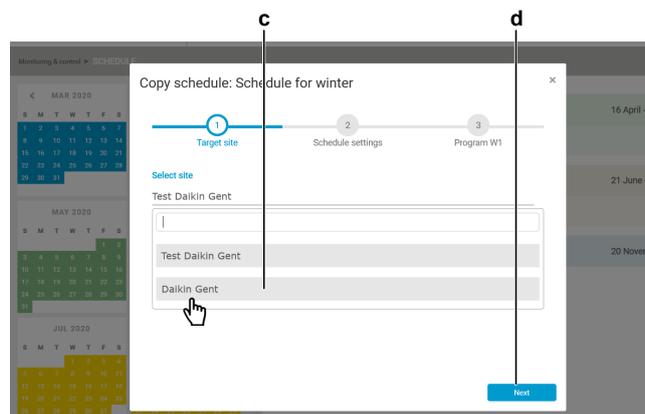


- Sélectionnez le View target site (Voir le site cible) (c) dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Next (Suivant) (d).

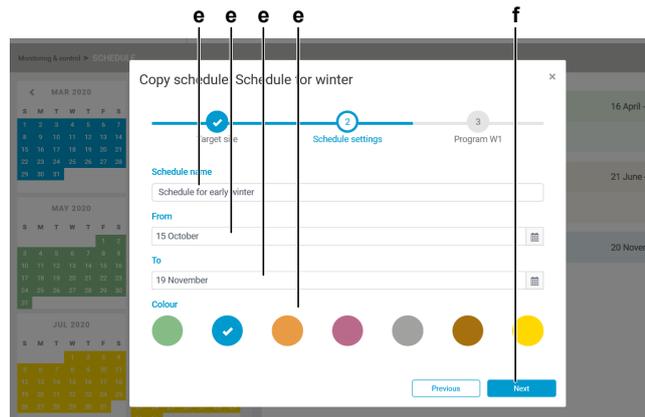


- Changez les Schedule settings (Paramètres du planning) (e) si nécessaire et cliquez sur le bouton Next (Suivant) (f).

Si un planning est déjà actif sur une page de dates, les dates sont désactivées sur le calendrier (grisées).

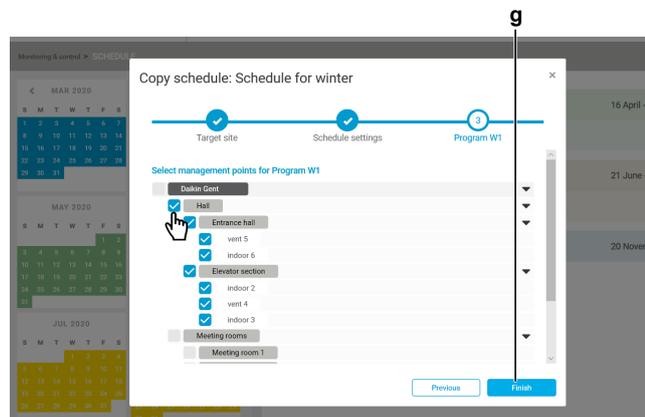


- Sélectionnez les unités auxquelles vous voulez que le planning s'applique et cliquez sur le bouton Finish (Terminer) (g). Effectuez cette opération pour chaque programme individuellement s'il y a plusieurs programmes ajoutés au planning.

Résultat: Le planning est copié.

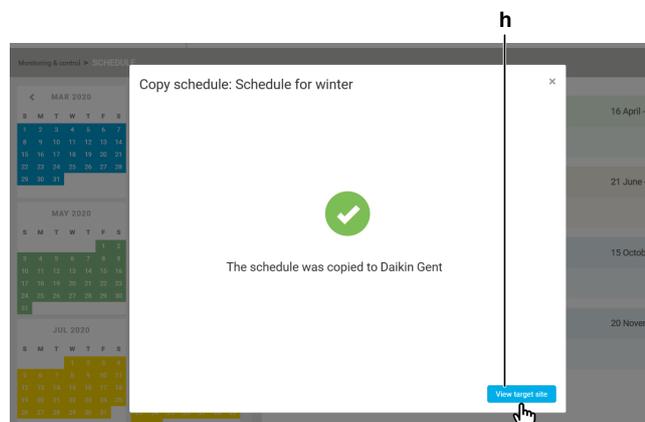

- Cliquez sur le bouton View target site (Voir le site cible) (h).

Résultat: L'écran surgissant se ferme et le nouveau planning (copié) est ajouté à la liste d'aperçu du planning.

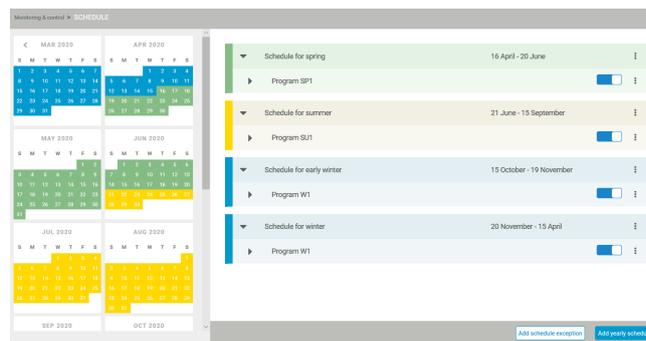

4.4.6 Pour créer un planning d'exception


Un planning d'exception annule le(s) planning(s) annuel(s).

Il est utile d'ajouter un planning d'exception, par ex. pour les périodes de vacances.

- 1 Cliquez sur le bouton Add schedule exception (Ajouter Exception de planning) (a).



Résultat: Une nouvelle ligne est ajoutée.

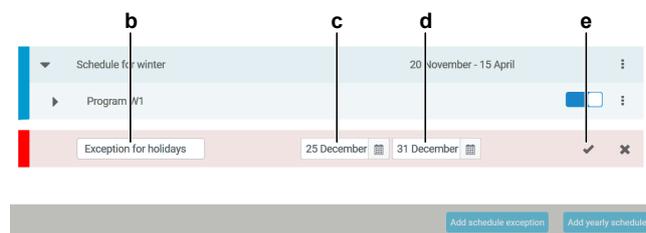

- 2 Remplissez un nom d'annexe (b) et sélectionnez la date de début (c) et la date de fin (d).




INFORMATION

La couleur d'un planning d'exception est toujours rouge.

- 3 Cliquez sur la coche (e).

Résultat: Le planning d'exception est ajouté.

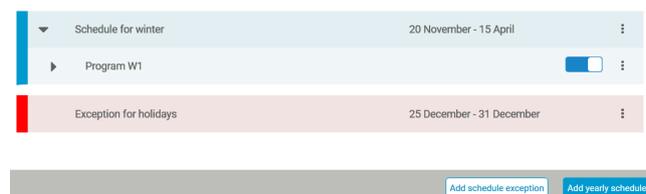

INFORMATION

Les dates de début et de fin ne s'appliquent pas à une année donnée.

La date de début et la date de fin des plannings d'exception ne peuvent PAS se chevaucher.

Ajoutez un programme au planning d'exception de la même manière que décrit dans "4.4.2 Pour ajouter un programme à un planning" [▶ 36].

Modifiez un planning d'exception de la même manière que décrit dans "4.4.4 Pour modifier un planning annuel" [▶ 38].

Copiez un planning d'exception de la même manière que décrit dans "4.4.5 Pour copier un planning annuel" [▶ 39].


4.5 Pour lier un événement à une action correspondante (interverrouillage)

Lier un événement à une action de réponse (Interlocking (Interverrouillage)) vous permet de configurer le déclenchement d'une action correspondante après un événement. Cette action de réponse peut être appliquée à un choix d'unités. Le déclenchement peut être initié par un point de gestion, un capteur ou une combinaison des deux.

Par exemple: La fermeture de l'entrée numérique "alarme anti-intrusion" peut être liée à l'arrêt de toutes les unités de chauffage/refroidissement. Le contact d'une telle alarme est actif une fois que tout le personnel a quitté le bâtiment, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de laisser toutes les unités de chauffage/climatisation en marche.

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Interlocking (Interverrouillage) sous Monitoring & control (Surveillance et contrôle).

Résultat: La liste des éléments d'Interlocking (Interverrouillage) apparaît.

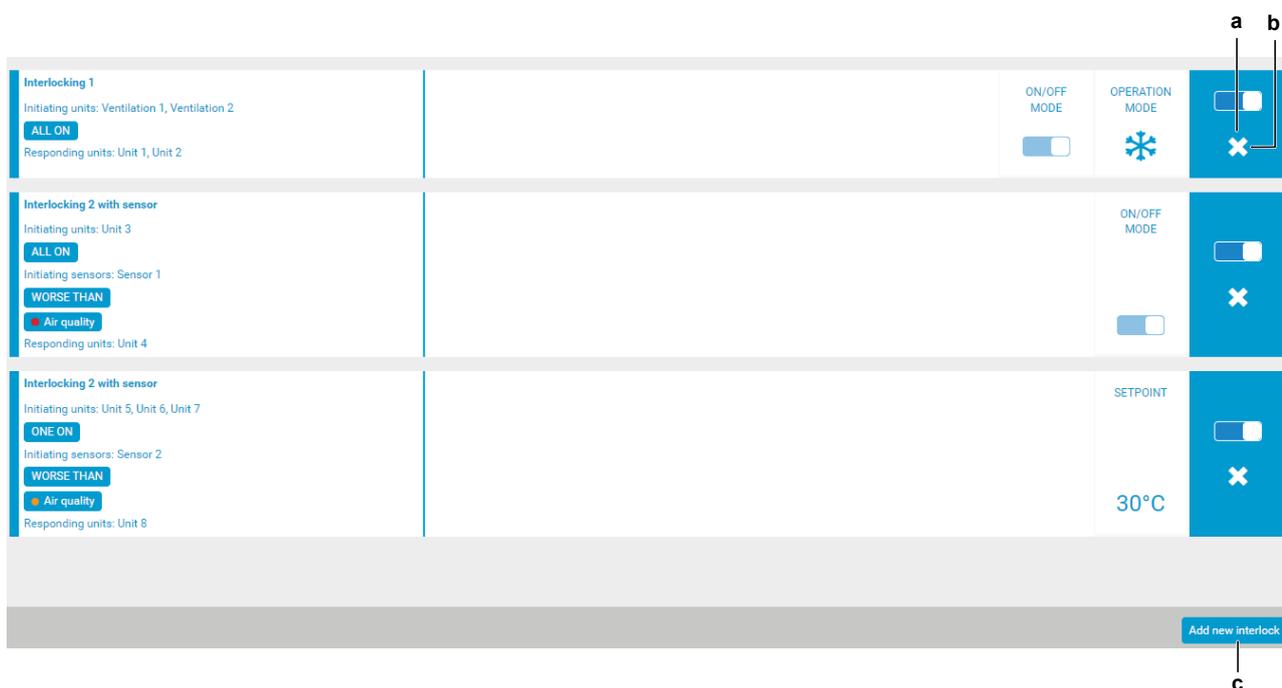

Vous pouvez désactiver (temporairement) un réglage d'Interlocking (Interverrouillage) en cliquant sur le curseur (a). Le curseur devient grisé.

Vous pouvez supprimer un réglage d'Interlocking (Interverrouillage) en cliquant sur la croix blanche (b). Cliquez sur Delete (Supprimer) (d) dans la fenêtre surgissante pour confirmer.


Delete interlocking

Are you sure you want to delete this interlocking program 'Interlocking 1'?




- 2 Cliquez sur Add new interlock (Ajouter un nouvel interverrouillage) (c).

Résultat: Le menu Create new interlock (Créer un nouvel interverrouillage) apparaît. Le menu vous permet de définir le Trigger (Déclencher) sur le côté gauche du menu avant de définir les actions de réponse sur le côté droit.

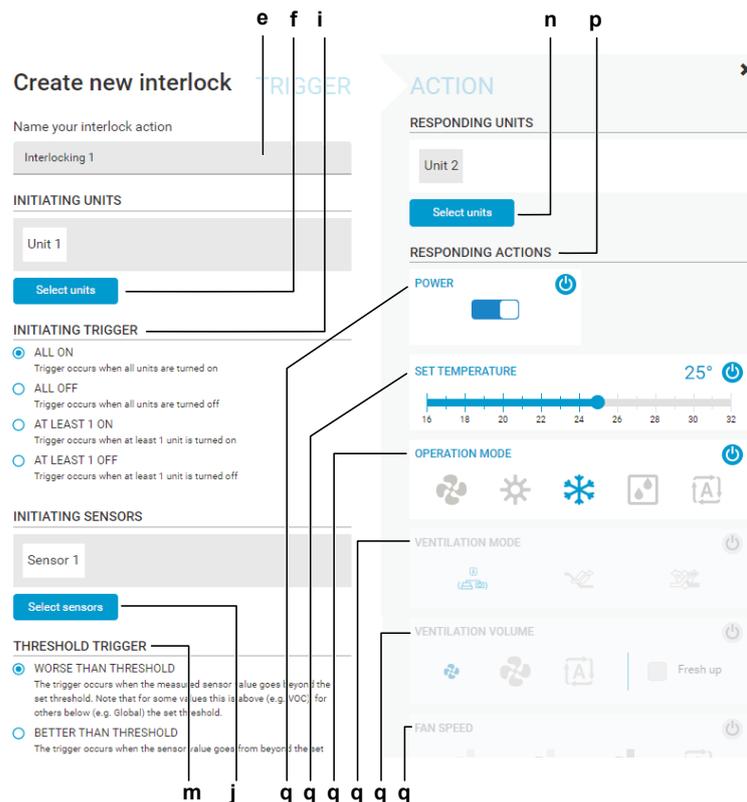

- 3 Nommez l'action Interlocking (Interverrouillage) en complétant le champ Name your interlock action (Nommez votre action d'interverrouillage) (e).
- 4 Cliquez Select units (Sélectionner unités) (f) dans la section Trigger (Déclencher).

Résultat: Une fenêtre montrant toutes les unités connectées (g) qui peuvent être reliées s'affiche.

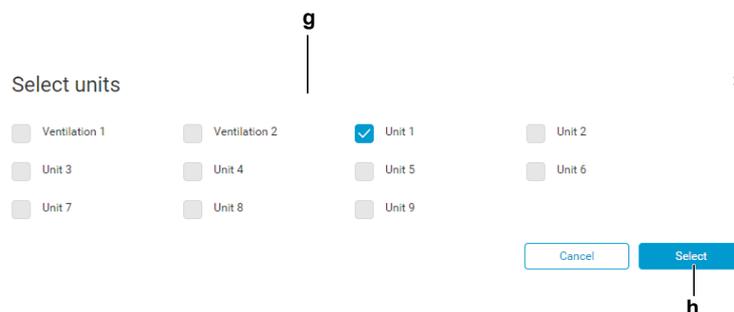


- 5 Cochez la case de l'unité de déclenchement et confirmez votre sélection en cliquant sur Select (Sélectionner) (h).

- 6 Sous Initiating trigger (Déclenchement d'initiation) (i), sélectionnez le moment où le déclencheur doit se produire.

Par exemple: Pour le déclenchement d'une alarme incendie, vous pouvez régler que toutes les unités s'arrêtent lorsque l'alarme incendie s'active. Si vous sélectionnez All on (Tout activé), vous indiquez que toutes les unités sélectionnées doivent être activées afin d'exécuter la commande de déclencheur. L'inverse est valable lorsque l'option All off (Tout désactivé) est sélectionnée. De même, vous pouvez choisir de configurer une action de réponse uniquement lorsqu'au moins une seule unité est allumée ou éteinte en sélectionnant At least 1 on (Au moins 1 activée) ou At least 1 off (Au moins 1 désactivée) respectivement.

- 7 En option, pour ajouter un capteur de déclenchement, cliquez sur Select sensors (Sélectionner les capteurs) (j) sous Initiating sensors (Capteurs d'initiation).

Résultat: Une fenêtre montrant toutes les capteurs connectés (k) qui peuvent être reliés s'affiche.

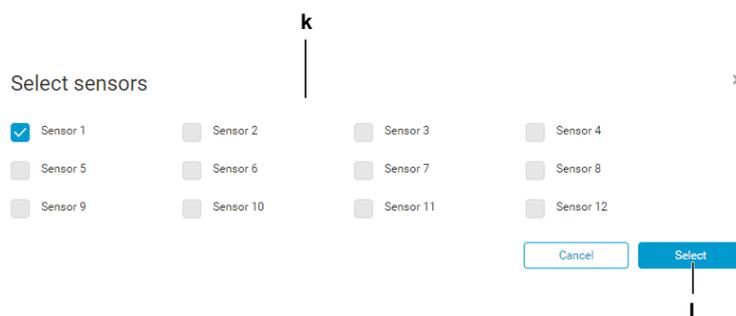

- 8 Cochez la case de l'unité de déclenchement et confirmez votre sélection en cliquant sur Select (Sélectionner) (l).
- 9 Sous Sensor values (Valeurs du capteur), sélectionnez les valeurs et le type de seuil qui doivent déclencher l'action de réponse. Il est possible de sélectionner plusieurs types de valeurs. Pour plus d'informations sur les valeurs du capteur et les seuils, voir "4.12 Pour effectuer la surveillance de capteur" [▶ 61].
- 10 Sous Threshold trigger (Seuil de déclenchement) (m), sélectionnez le moment où le déclencheur doit se produire.




INFORMATION

En fonction des valeurs de capteur sélectionnées, Worse than threshold (Pire que le seuil) peut signifier que le déclenchement peut se produire soit lorsque la valeur dépasse (par exemple pour les VOC (VOC)) ou tombe en dessous (par exemple pour Global (Global)) du seuil fixé. Pour Better than threshold (Supérieur au seuil), l'inverse est valable.

- 11 Dans la section Action (Action), cliquez sur Select units (Sélectionner unités) sous Responding units (Unités de réponse) (n).

Résultat: Une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir les unités qui répondront aux actions définies s'affiche.

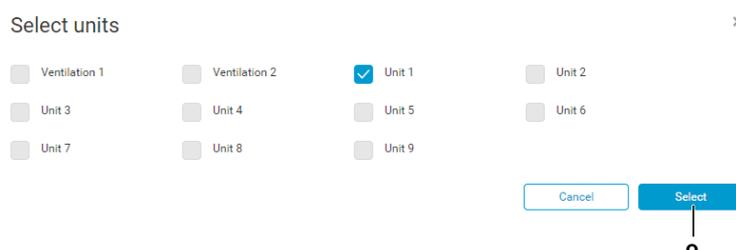

- 12 Cochez la case de l'unité de réponse et confirmez votre sélection en cliquant sur Select (Sélectionner) (o).
- 13 Sous Responding actions (Actions de réponse) (p), définissez les actions que les unités de réponse doivent effectuer lorsqu'un déclencheur se produit.

Vous pouvez activer ou désactiver différents types d'actions (par exemple Set temperature (Point consigne) ou Operation mode (Mode de fonctionnement)) en cliquant sur l'icône d'alimentation pour chaque type d'action (q). Les types d'action actuellement désactivés sont grisés. En passant la souris sur les options d'un type d'action, vous obtiendrez plus d'informations sur cette option.




INFORMATION

Selon l'unité sélectionnée sous Responding units (Unités de réponse), différents types de Responding actions (Actions de réponse) peuvent être disponibles.

- 14 Cliquez sur Create new interlock (Créer un nouvel interverrouillage) (s) pour sauvegarder l'interverrouillage.

Résultat: L'interverrouillage est créé.

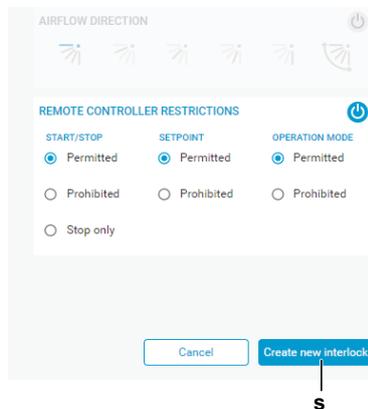

INFORMATION

Vous ne pouvez pas modifier le nom, l'action ou le déclencheur d'un verrouillage. La seule façon de les modifier est de supprimer complètement l'interverrouillage et d'en créer un nouveau.

4.6 Pour effectuer la surveillance de la température


La section Temperature Monitoring (Surveillance de température) de l'application vous permet de consulter la courbe de température de:

- la température extérieure;
- la température ambiante, mesurée par la thermistance montée dans la ou les contrôleurs distants connectés aux unités intérieures;
- la température ambiante, mesurée par la thermistance montée dans les unités intérieures;
- le point de consigne de température.

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.

- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Temperature Monitoring (Surveillance de température) sous Energy management (Gestion d'énergie).

Résultat: La surveillance de la température du jour en cours pour une unité intérieure particulière est affichée.

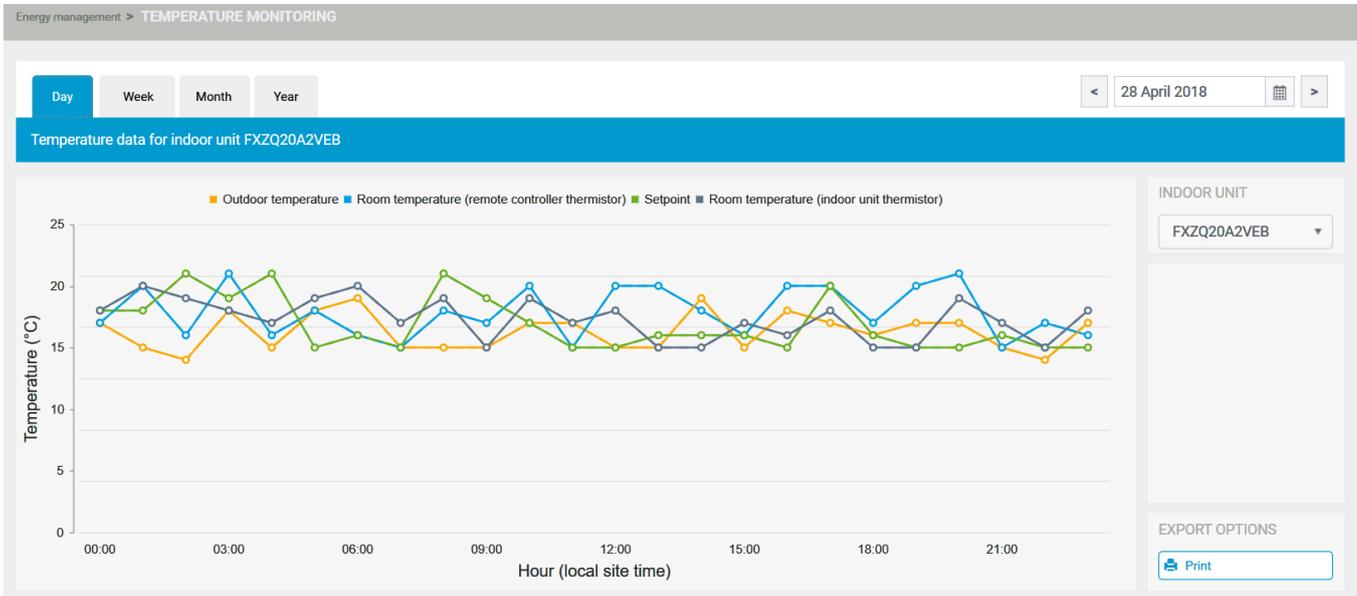

INFORMATION

Les données de consigne ne sont affichées que lorsque l'unité (intérieure) est allumée.

Si les graphiques contiennent une ligne pointillée, cela signifie qu'il y a un espace: l'unité était éteinte et n'a pas pu effectuer les mesures.




INFORMATION

Un message d'avertissement (ia) apparaît si certaines unités n'affichent pas de données parce qu'elles ne sont pas correctement reliées aux données du point de gestion correct. Cliquez sur le lien (ib) fourni pour aller à la section "[4.18 Pour gérer les unités intérieures](#)" [p. 89] et relier manuellement ces unités intérieures avec les données du point de gestion correct.




- 3 Hover with your cursor over the chart to display the measured information (a) (Outdoor temperature (Température extérieure), Room temperature (remote controller thermistor) (Température ambiante (thermistance du contrôleur à distance)), Setpoint (Point de consigne) et/ou Room temperature (indoor unit thermistor) (Température ambiante (thermistance de l'unité intérieure))).
- 4 Pour masquer certaines informations du graphique, cliquez sur la légende (b).

Résultat: La légende devient grisée et la ligne graphique n'est plus affichée.

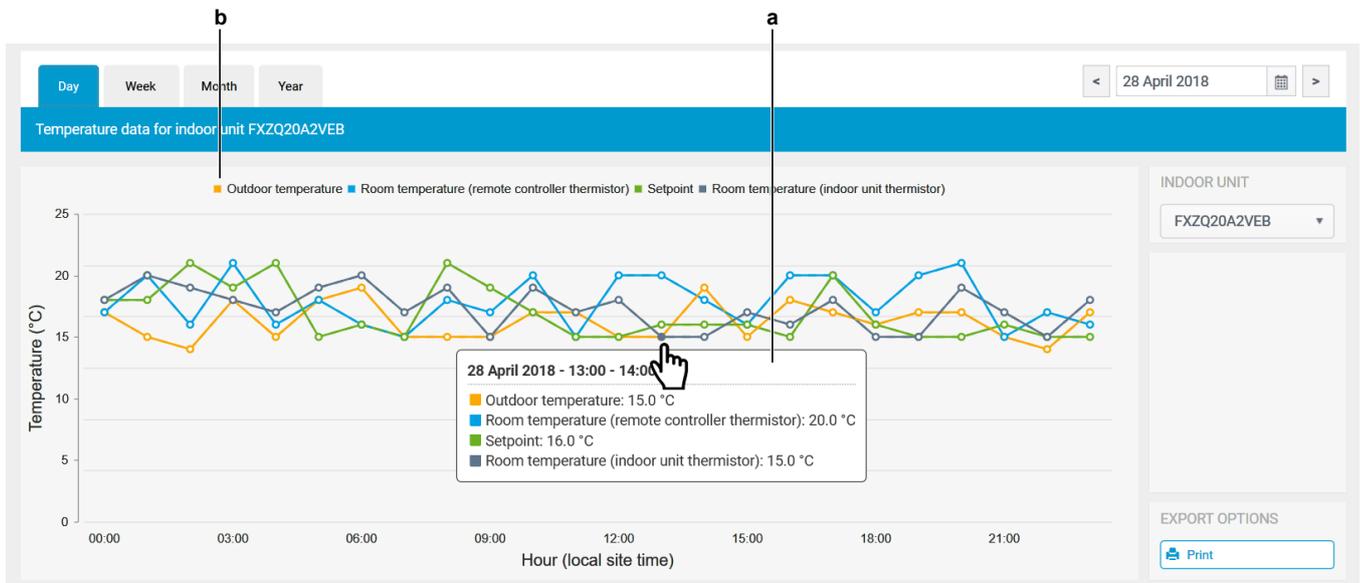

5 Cliquez à nouveau sur la légende (b) pour afficher à nouveau les informations.

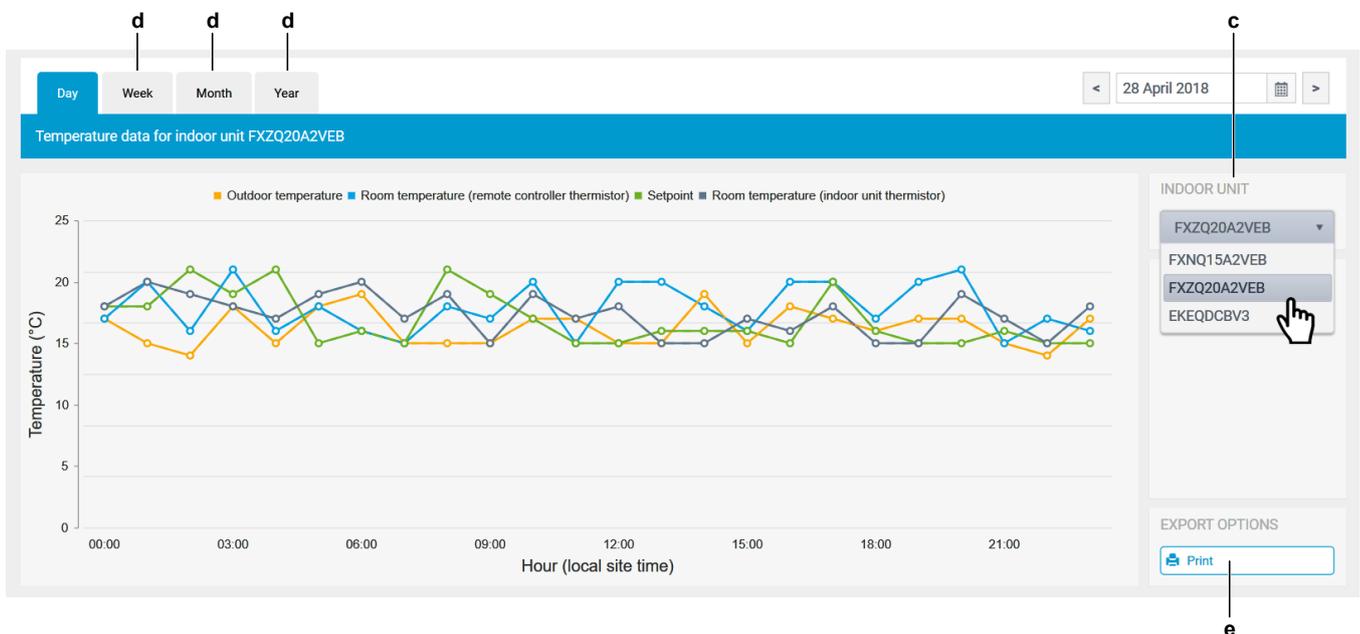

- 6 Dans la liste déroulante (c) à droite du graphique, vous pouvez sélectionner l'unité intérieure pour laquelle vous souhaitez consulter les données (disponible uniquement pour les unités prises en charge). La température extérieure est toujours mesurée par une unité extérieure, donc cette valeur peut rester la même lors de la sélection d'autres unités intérieures.
- 7 Si vous souhaitez consulter la consommation d'énergie d'une autre période (année, mois, semaine), sélectionnez un (d) en haut à gauche de la section.
- 8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (e) en bas à droite.


4.7 Pour consulter les consommations énergétiques des sites

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.

- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Site consumption (Consommation du site) sous Energy management (Gestion d'énergie).


Résultat: La Energy consumption (Consommation d'énergie) calculée de l'année en cours s'affiche.

Résultat: Vous pouvez voir la consommation du refroidissement (en bleu), du chauffage (en rouge), de la récupération de chaleur (en vert), de la température extérieure moyenne (°C) (en jaune) et la valeur cible pour chaque mois (en gris). Reportez-vous à "[4.13 Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques](#)" [▶ 64] si les valeurs cibles ne sont pas affichées.

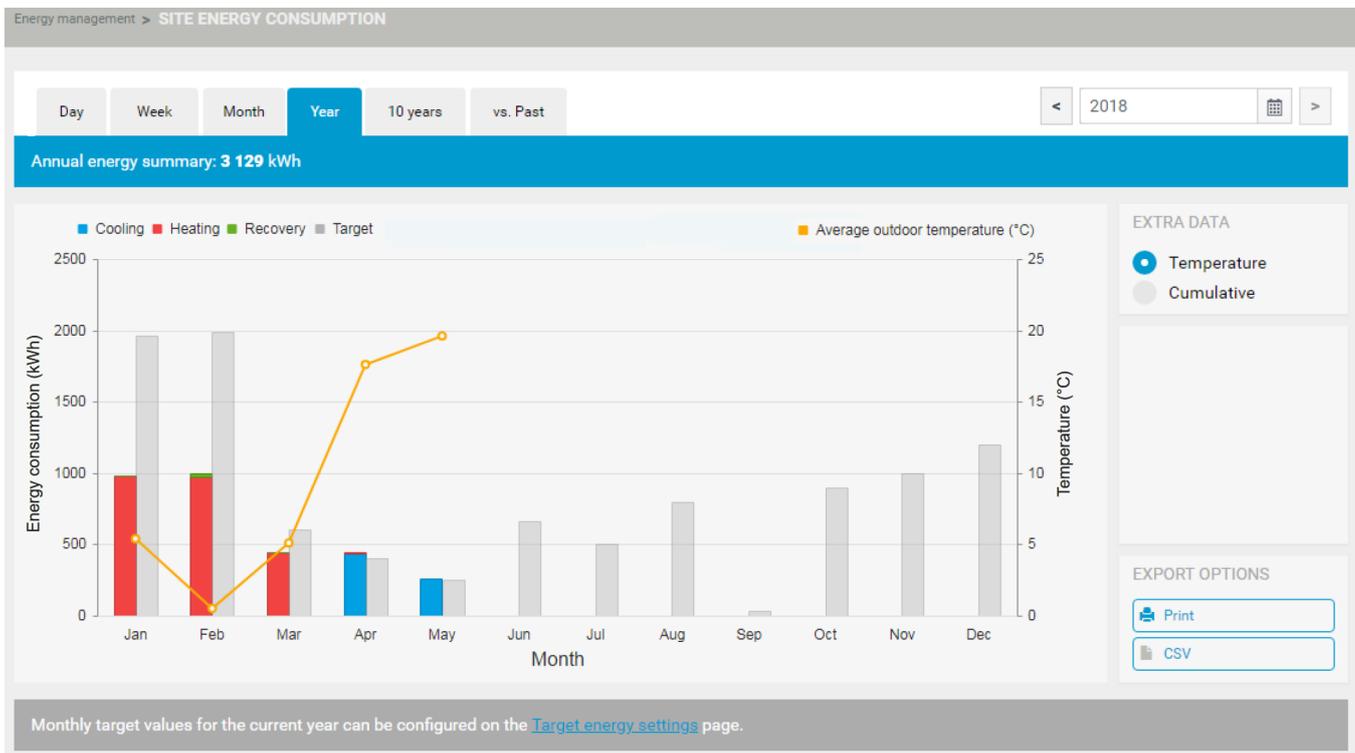

- 3 Si au cours d'une période il y a eu à la fois par exemple du chauffage et de la récupération de chaleur, vous pouvez masquer l'un des deux en cliquant sur la légende.

Résultat: L'étiquette est en grisé (a) et les valeurs sont masquées comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie, les détails (b) s'affichent.

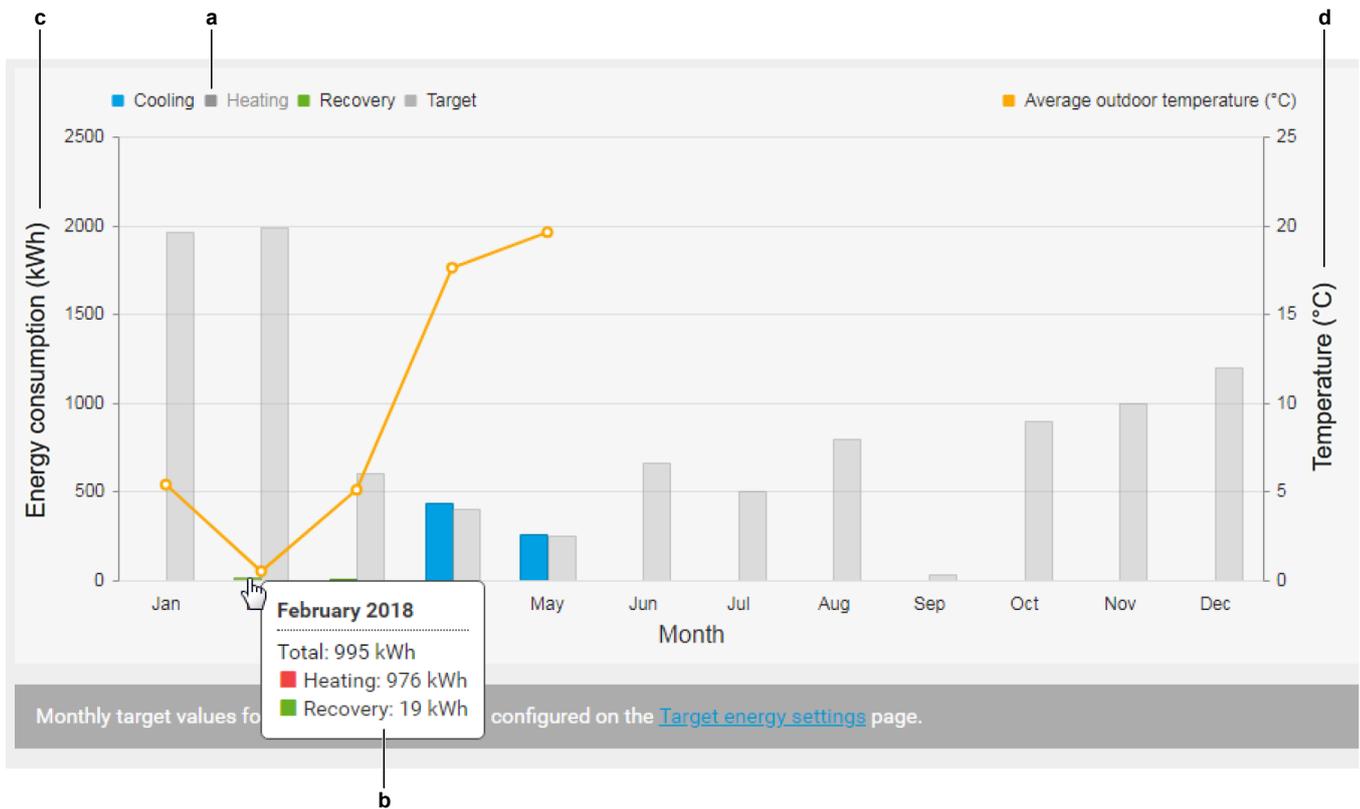


INFORMATION

L'axe des Y à gauche (c) indique toujours la consommation d'énergie (kWh). La graduation peut changer lorsque vous masquez l'une des valeurs. Cela pourrait donner l'impression que les valeurs ont changé.

L'axe des Y à droite montre la Température (°C) (Température (°C)) (d) si vous choisissez l'option Température (Température) (j) dans le champ Extra data (Données supplémentaires) (i) ou l'Accumulated energy consumption (kWh) (Consommation d'énergie accumulée (kWh)) (l) si vous choisissez l'option Cumulative (Cumulatif) (k) dans le champ Extra data (Données supplémentaires) (i).

Si les graphiques contiennent une ligne pointillée, cela signifie qu'il y a un espace: l'unité était éteinte et n'a pas pu effectuer les mesures.

- 4 Cliquez à nouveau sur la légende pour afficher à nouveau les informations.

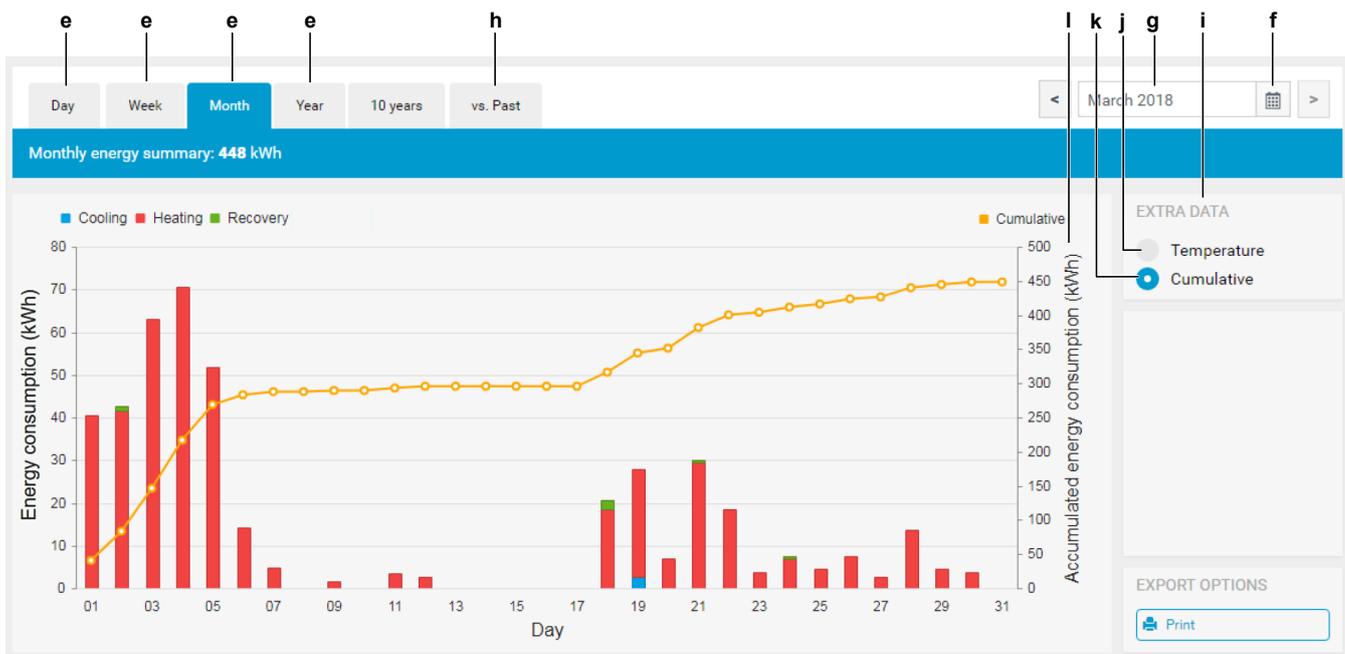

- 5 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (jour, semaine, mois, année), sélectionnez-en une (e) en haut à gauche de la section. Cliquez ensuite sur l'icône du calendrier (f) pour sélectionner le jour, la semaine, le mois ou l'année désirés. Vous pouvez également taper directement dans le champ calendrier (g). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur ENTER sur votre clavier.
- 6 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (h).

Résultat: 2 champs de calendrier (m) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.



- 7 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer. Vous pouvez également choisir le mois de départ (n): ceci ne déterminera que le mois affiché à gauche du graphique, une année complète est bien sûr toujours affichée.



INFORMATION

Lors de la comparaison avec l'année en cours, SEULES les données jusqu'au dernier mois complet sont prises en compte.

- 8 Si nécessaire, vous pouvez afficher la consommation d'énergie accumulée en cliquant sur l'option Cumulative (Cumulatif) (k) à droite de la section.


4.8 Pour consulter la performance énergétique des unités extérieures

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site auquel l'unité extérieure est associée.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Energy Performance (Performance énergétique) sous Energy management (Gestion d'énergie).

Résultat: La performance énergétique de la journée en cours est affichée pour l'unité extérieure sélectionnée.


Résultat: Vous pouvez voir la consommation d'énergie thermique de refroidissement (bleu) et de chauffage (rouge), la consommation totale d'énergie (noir) et la température extérieure moyenne (°C) en jaune.

Résultat: Si plusieurs unités extérieures sont associées au site, vous pouvez sélectionner l'unité extérieure dont vous souhaitez afficher les données dans la liste déroulante (a).

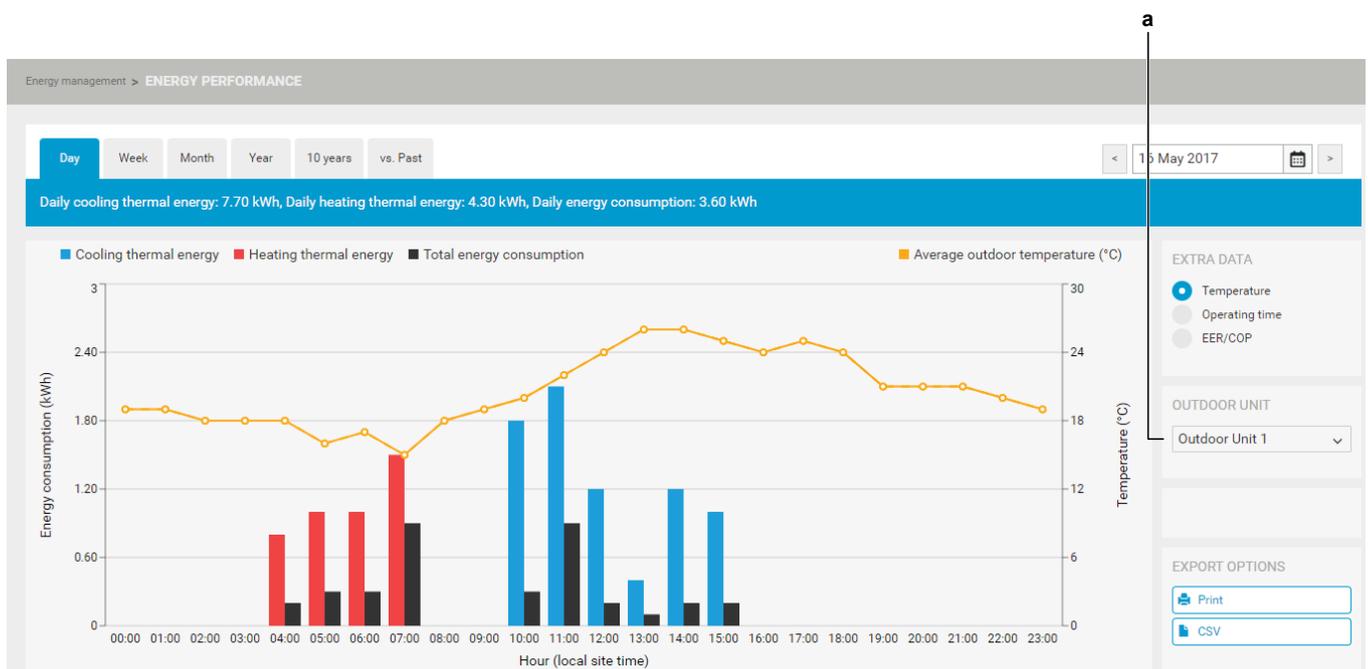

- 3 Cliquez sur l'une des étiquettes de la légende pour la masquer dans le graphique.

Résultat: La ou les étiquettes seront grisées (b) et les valeurs seront cachées du graphique comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie, les détails (c) s'affichent.

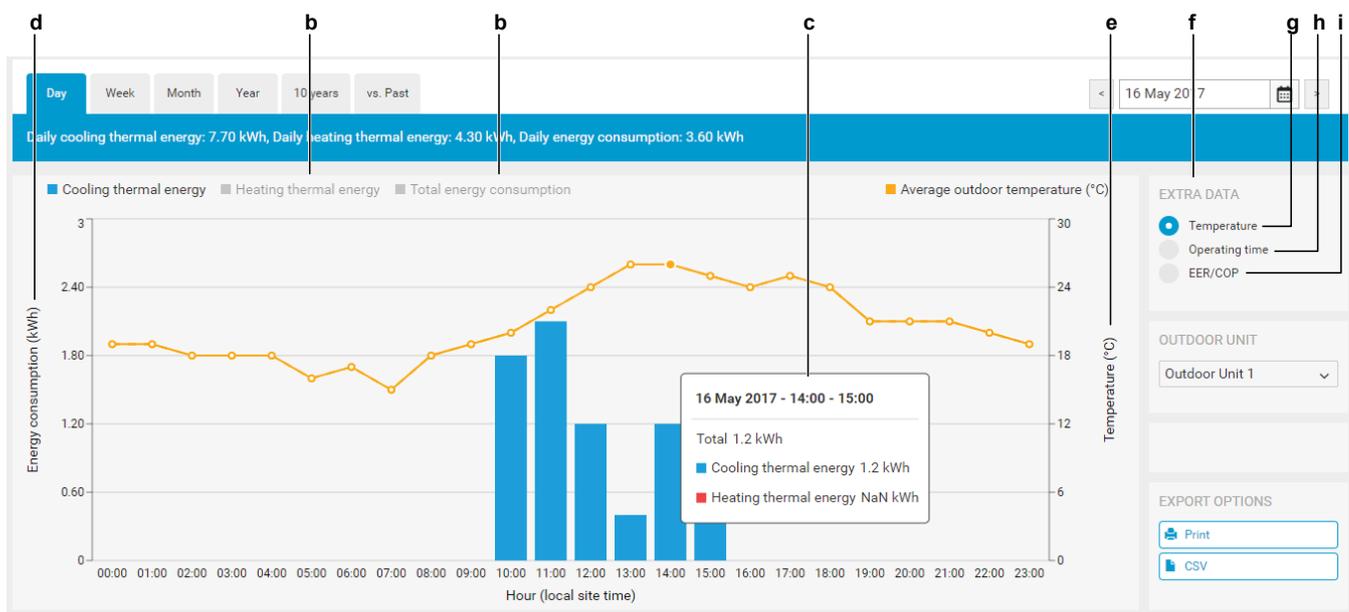

INFORMATION

L'axe des Y à gauche (d) indique toujours la consommation d'énergie (kWh). La graduation peut changer lorsque vous masquez l'une des valeurs. Cela pourrait donner l'impression que les valeurs ont changé.

L'axe Y de droite indique la Température (°C) (Température (°C)) (e) si vous choisissez l'option Température (Température) (g) dans le champ Extra data (Données supplémentaires) (f). Lorsque l'option Operating time (Temps de fonctionnement) (h) est sélectionnée, l'axe Y indique la durée de fonctionnement en minutes ou en heures, en fonction de la période sélectionnée.


Si les graphiques contiennent une ligne pointillée, cela signifie qu'il y a un espace: l'unité était éteinte et n'a pas pu effectuer les mesures.



INFORMATION

Les affiliés Daikin et supérieurs ont la possibilité de sélectionner EER/COP (i) comme troisième option sous Extra data (Données supplémentaires) (f). Une fois sélectionnés, le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance s'affichent sur l'axe Y de droite.


- 4 Cliquez sur les étiquettes de la légende (b) pour afficher à nouveau les informations.
- 5 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (jour, semaine, mois, année), sélectionnez-en une (j) en haut à gauche de la section. Cliquez sur l'icône du calendrier (k) pour sélectionner le jour, la semaine, le mois ou l'année désirés. Vous pouvez également taper directement dans le champ calendrier (l). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur ENTER sur votre clavier.

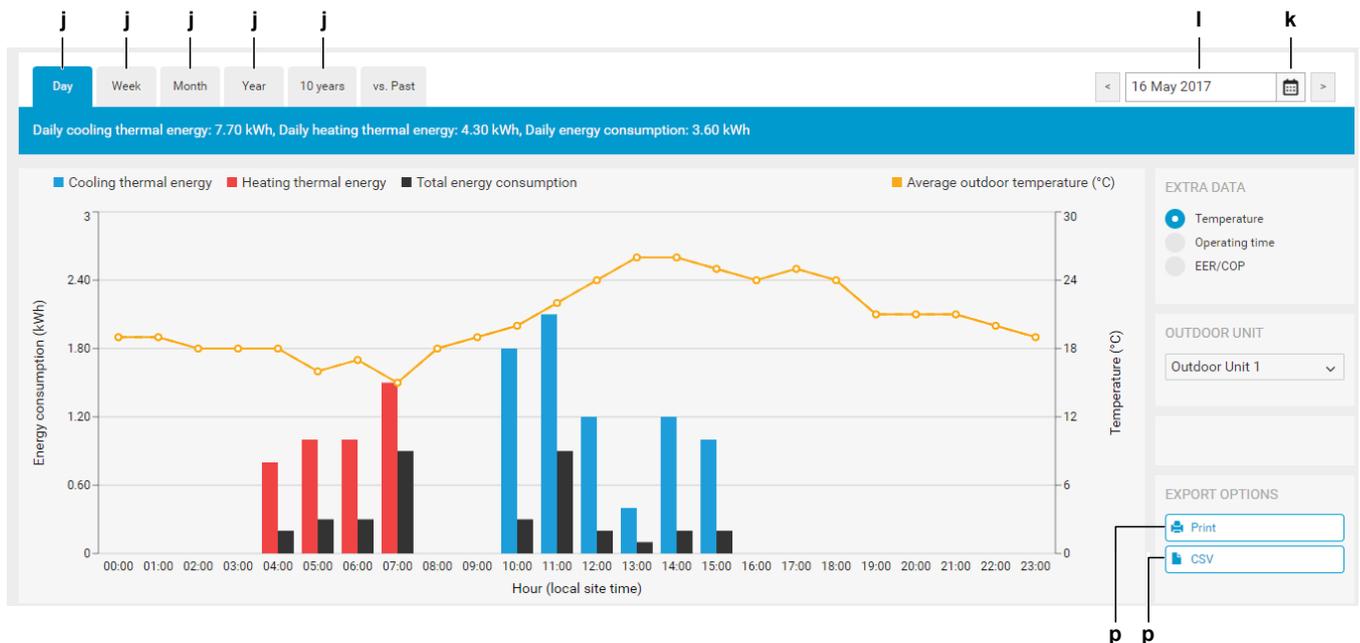

6 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur vs. Past (par rapport au passé) (m).

Résultat: 2 champs de calendrier (n) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

7 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer. Vous pouvez également choisir le mois de départ (o): cela déterminera uniquement le mois qui sera visualisé comme point de départ du graphique. Le graphique affiche toujours les données pour une année entière.

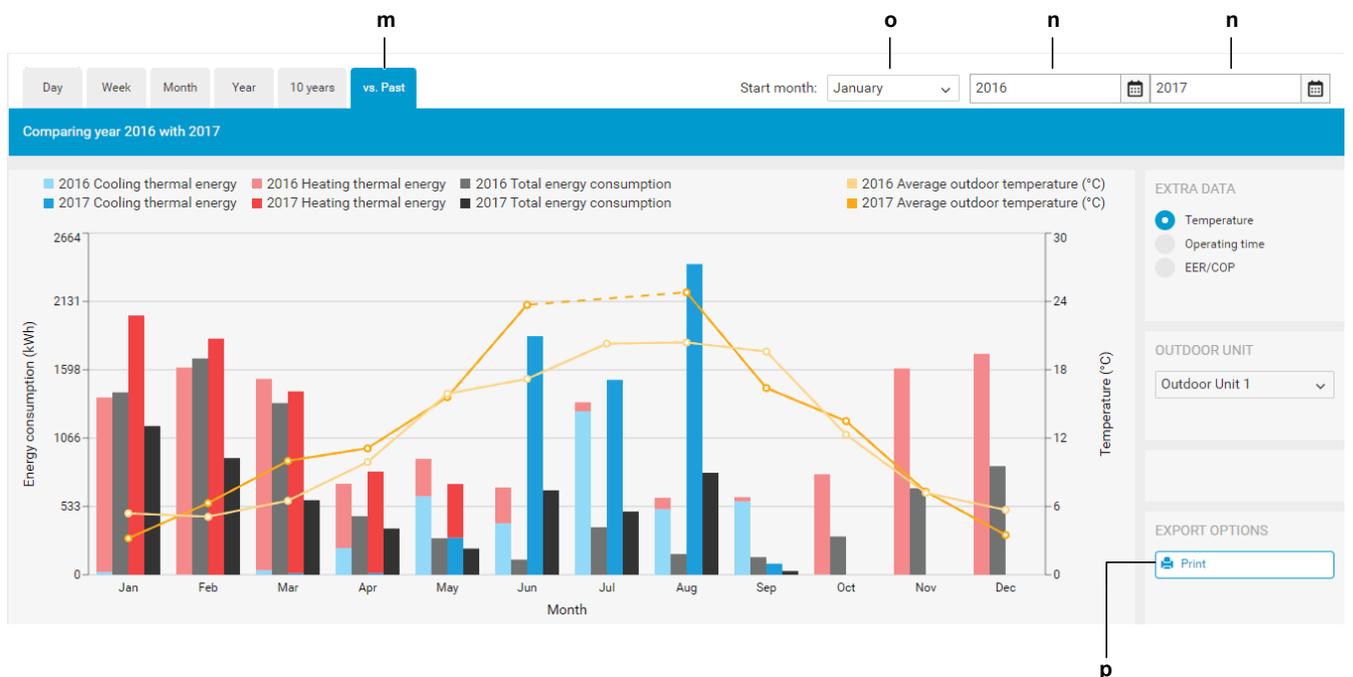

INFORMATION

Lors de la comparaison avec l'année en cours, SEULES les données jusqu'au dernier mois complet sont prises en compte.


- 8 Vous pouvez imprimer le graphique actuellement visible ou exporter les données au format CSV en cliquant à tout moment sur l'un des boutons correspondants (p).

4.9 Pour comparer la consommation d'énergie de l'unité extérieure du site


Le module de Site outdoor unit energy comparison (Comparaison de l'énergie des unités extérieures du site) vous permet de comparer la consommation d'énergie des différentes unités extérieures d'un site.

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor unit comparison (Comparaison de l'unité extérieure) sous Energy management (Gestion de l'énergie).

Résultat: L'aperçu annuel de la consommation d'énergie s'affiche.

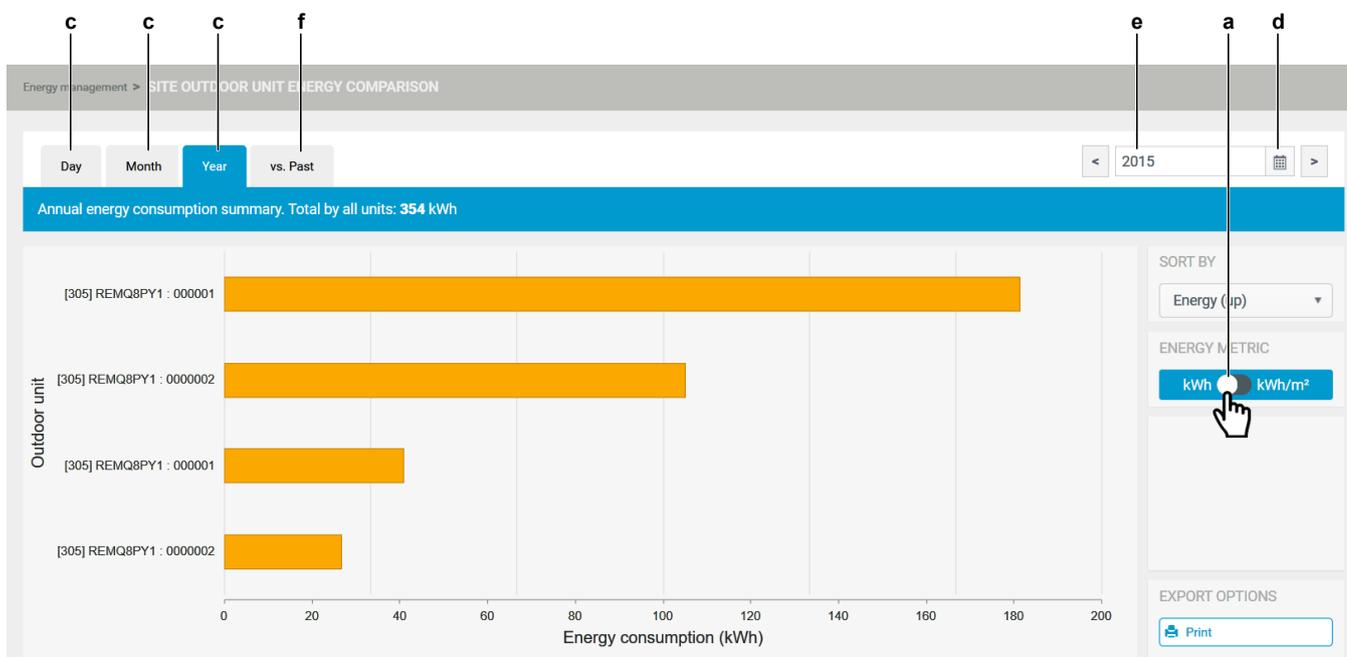

- 3 Pour modifier les paramètres énergétiques de la comparaison, changez le curseur (a) à droite. La représentation en kWh/m² est plus pertinente pour l'analyse.

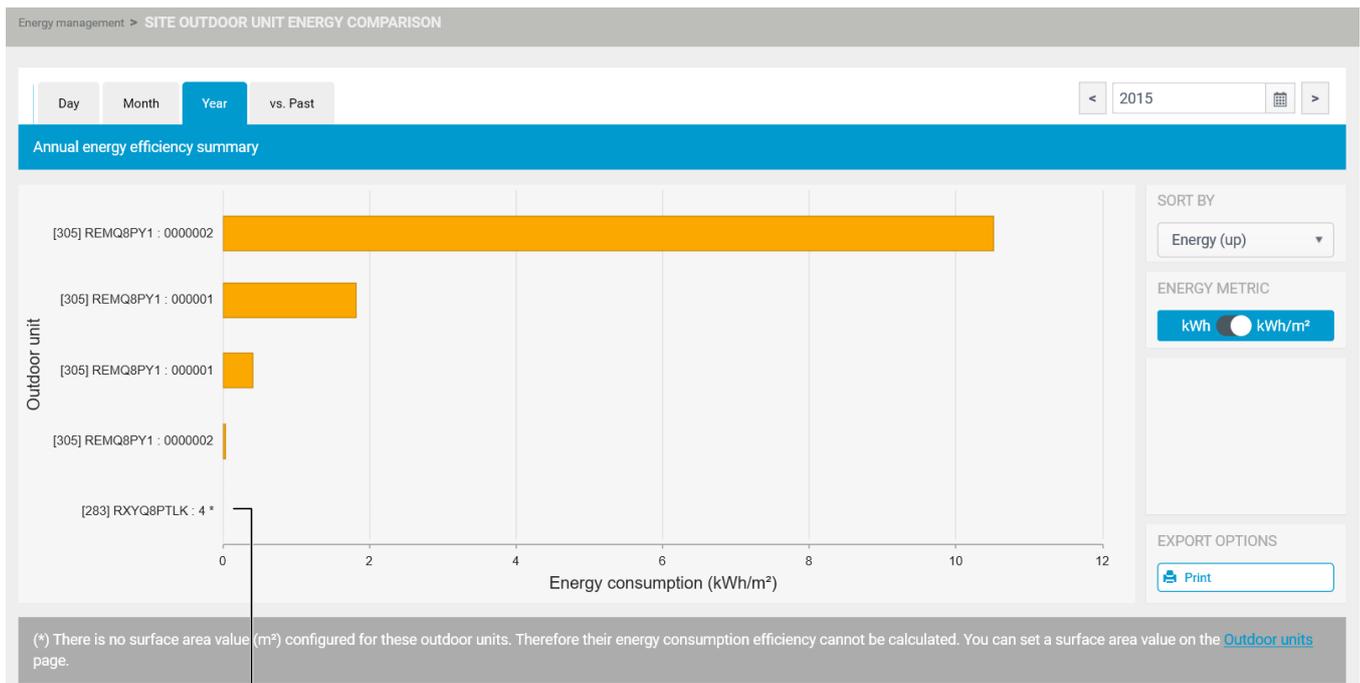


b

Pour les unités extérieures marquées d'un astérisque (b), aucune valeur de surface n'est configurée. Par conséquent, leur efficacité énergétique ne peut être calculée. Cette valeur peut être définie dans l'administration du bâtiment, reportez-vous à "4.16 A propos de l'administration du bâtiment" [▶ 69].

- 4 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (semaine, mois, année), sélectionnez-en une en haut à gauche de la section (c). Cliquez ensuite sur l'icône du calendrier (d) pour sélectionner la semaine, le mois ou l'année désirés. Vous pouvez également taper directement dans le champ calendrier (e). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur ENTER sur votre clavier.
- 5 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (f).

Résultat: 2 champs de calendrier (g) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

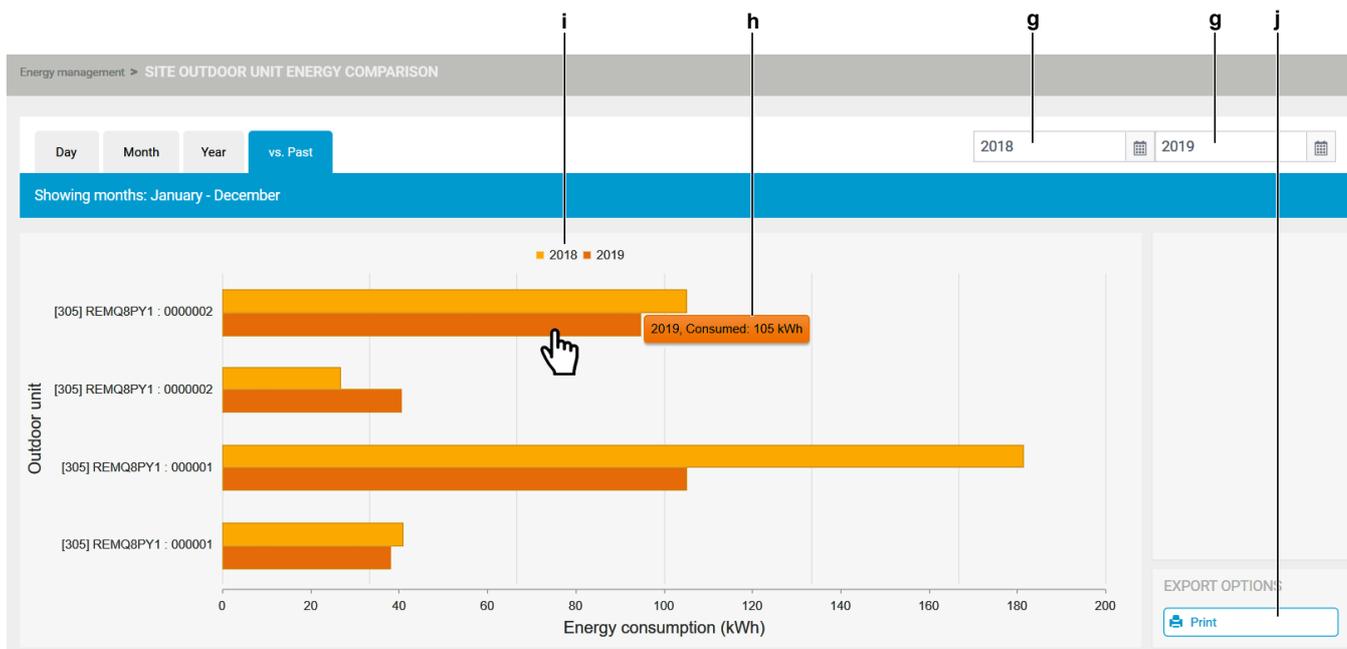

6 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer.



INFORMATION

Lors de la comparaison avec l'année en cours, SEULES les données jusqu'au dernier mois complet sont prises en compte.

- 7 Lorsque vous passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie, les détails (h) s'affichent. Vous pouvez masquer les informations d'une des 2 années en cliquant sur son étiquette dans le graphique (i).
- 8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (j) en bas à droite de la section.


4.10 Pour comparer les consommations d'énergie combinées de plusieurs sites

Grâce au module de Multi-site combined energy history (Historique énergétique combiné multisite), vous pouvez comparer la consommation d'énergie des différentes unités extérieures sur tous les sites auxquels vous avez accès. Les graphiques montreront les données agrégées.


- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Multi-site combined consumption (Consommation combinée multisite) sous Energy management (Gestion de l'énergie).

Résultat: Le bilan annuel de la consommation d'énergie pour l'ensemble des sites s'affiche. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Ce graphique présente les données agrégées de tous les sites auxquels vous avez accès.).

Résultat: La ligne grise (a) indique la consommation d'énergie cumulée.

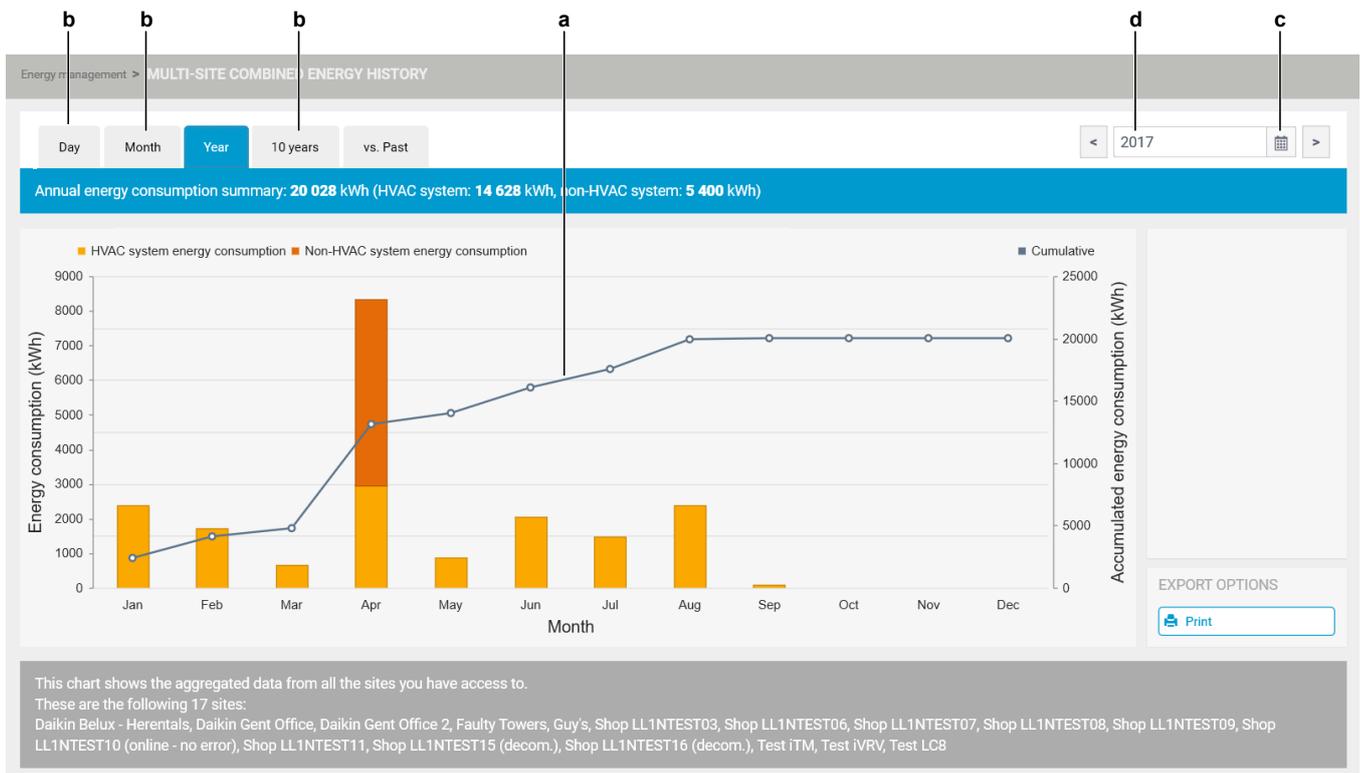


- 2 Pour consulter la consommation combinée multisite d'une autre période (mois, jour, 10 ans), sélectionnez-en une (b) en haut à gauche de la section. Cliquez ensuite sur l'icône de calendrier (c) pour sélectionner la période désirée. Vous pouvez également taper directement dans le champ calendrier (d). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur Enter sur votre clavier.

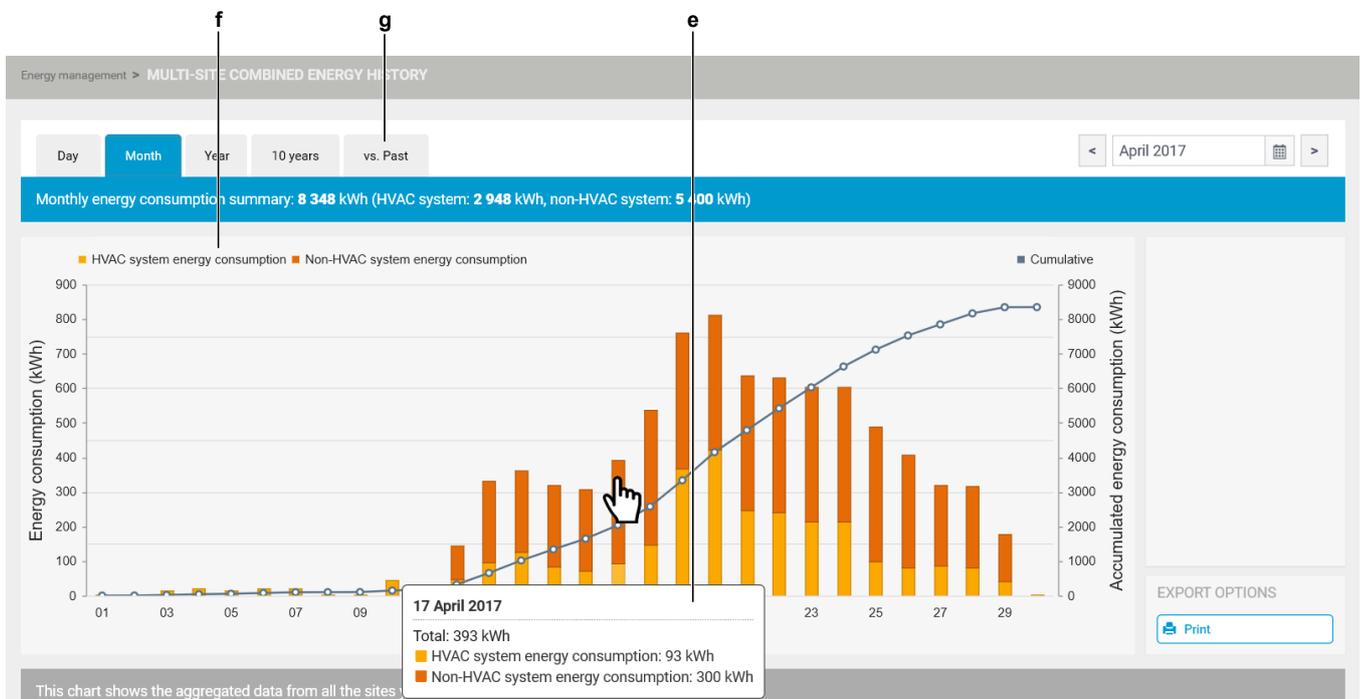

- 3 Passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie pour voir les détails (e).
- 4 Vous pouvez masquer des informations en cliquant sur la légende (f).

- 5 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (g).

Résultat: 2 champs de calendrier deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

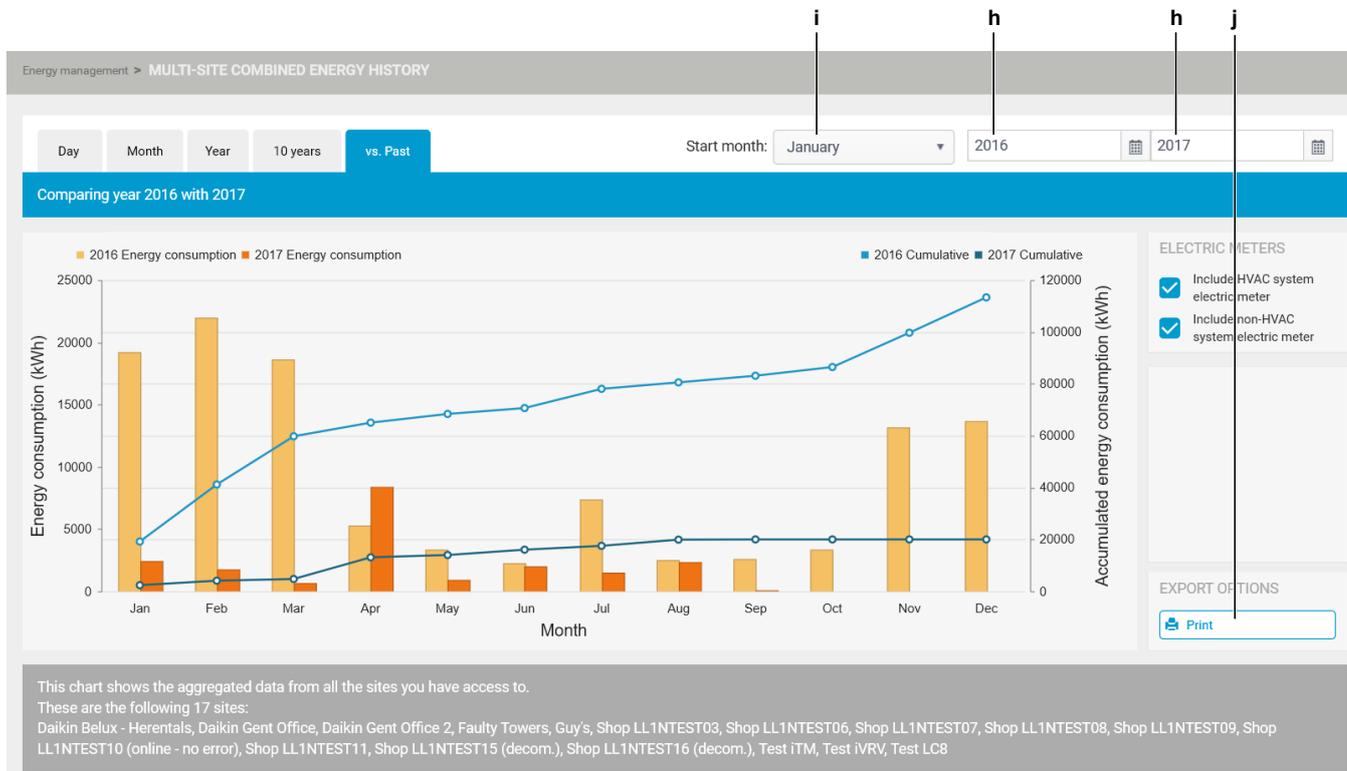


- 6 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer (h). Vous pouvez également choisir le mois de départ (i): ceci ne déterminera que le mois affiché à gauche du graphique, une année complète est bien sûr toujours affichée.
- 7 Vous pouvez cliquer sur le graphique pour passer directement à une période sous-jacente (dans chaque graphique, sauf au niveau du jour). Par exemple, dans le graphique de l'année, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle barre de mois pour afficher le graphique détaillé de ce mois.
- 8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (j) en bas à droite.

4.11 Pour comparer les consommations énergétiques de plusieurs sites

Grâce au module de Multi-site energy comparison (Comparaison énergétique multisite), vous pouvez comparer la consommation d'énergie de tous les sites auxquels vous avez accès.


- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Multi-site comparison (Comparaison multisite) sous Energy management (Gestion d'énergie).

Résultat: La consommation d'énergie annuelle pour chaque site séparément s'affiche.

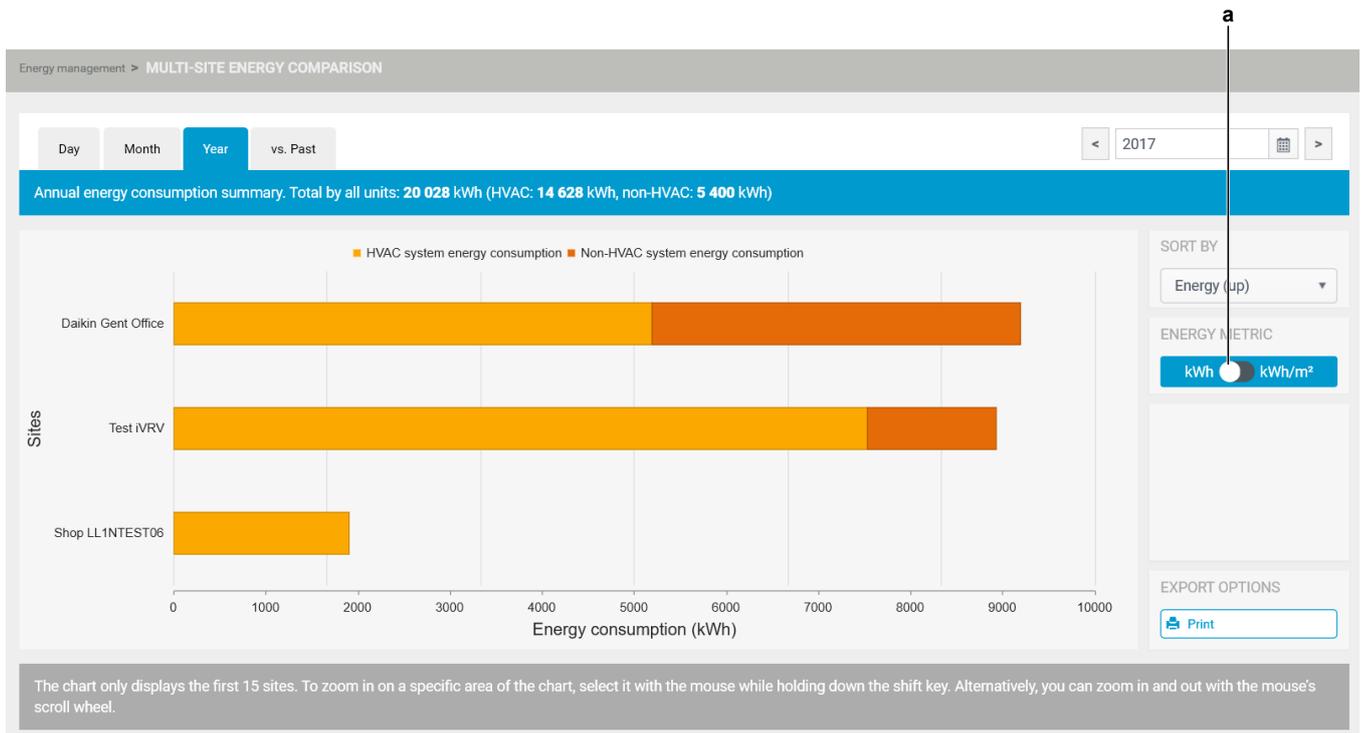

- 2 Pour modifier les paramètres énergétiques de la comparaison, changez le curseur à droite (a).

Résultat: La représentation en kWh/m² est plus pertinente pour l'analyse. Pour les sites marqués d'un astérisque (e), aucune valeur de surface n'est configurée.

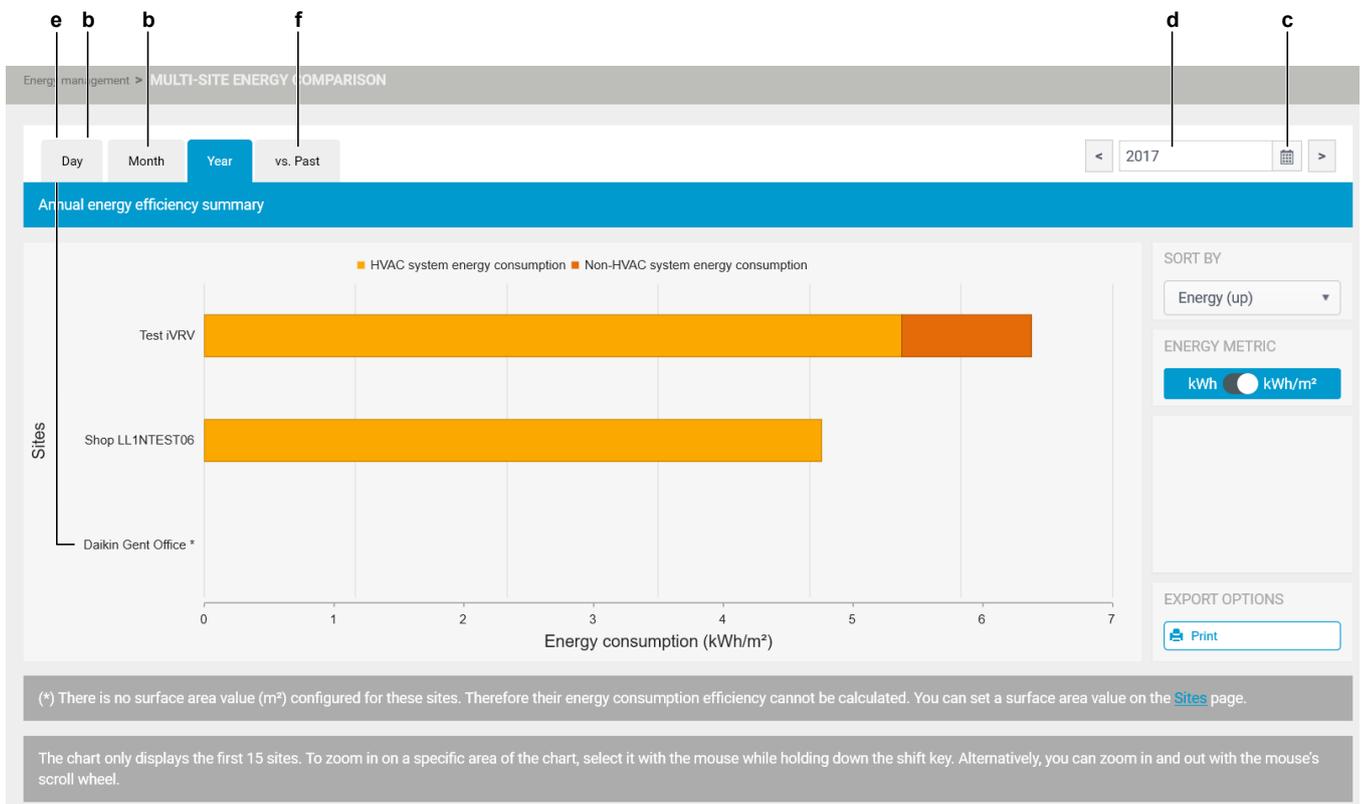

- 3 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (mois ou jour), sélectionnez-en une (b) en haut à gauche de la section. Cliquez ensuite sur l'icône de calendrier (c) pour sélectionner le mois ou le jour désiré. Vous pouvez également taper directement dans le champ calendrier (d). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur Enter sur votre clavier.


Résultat: La représentation en kWh/m² est plus pertinente pour l'analyse. Pour les sites marqués d'un astérisque (e), aucune valeur de surface n'est configurée.

- 4 Passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie pour voir les détails.
- 5 Pour voir plus de détails sur la consommation d'un site pour la période sélectionnée, cliquez sur une barre.

Résultat: L'application vous amène à la section Site consumption (Consommation du site) du Daikin Cloud Service. Voir "[4.7 Pour consulter les consommations énergétiques des sites](#)" [▶ 47] pour de plus amples informations.

- 6 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (f).

Résultat: 2 champs de calendrier (g) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

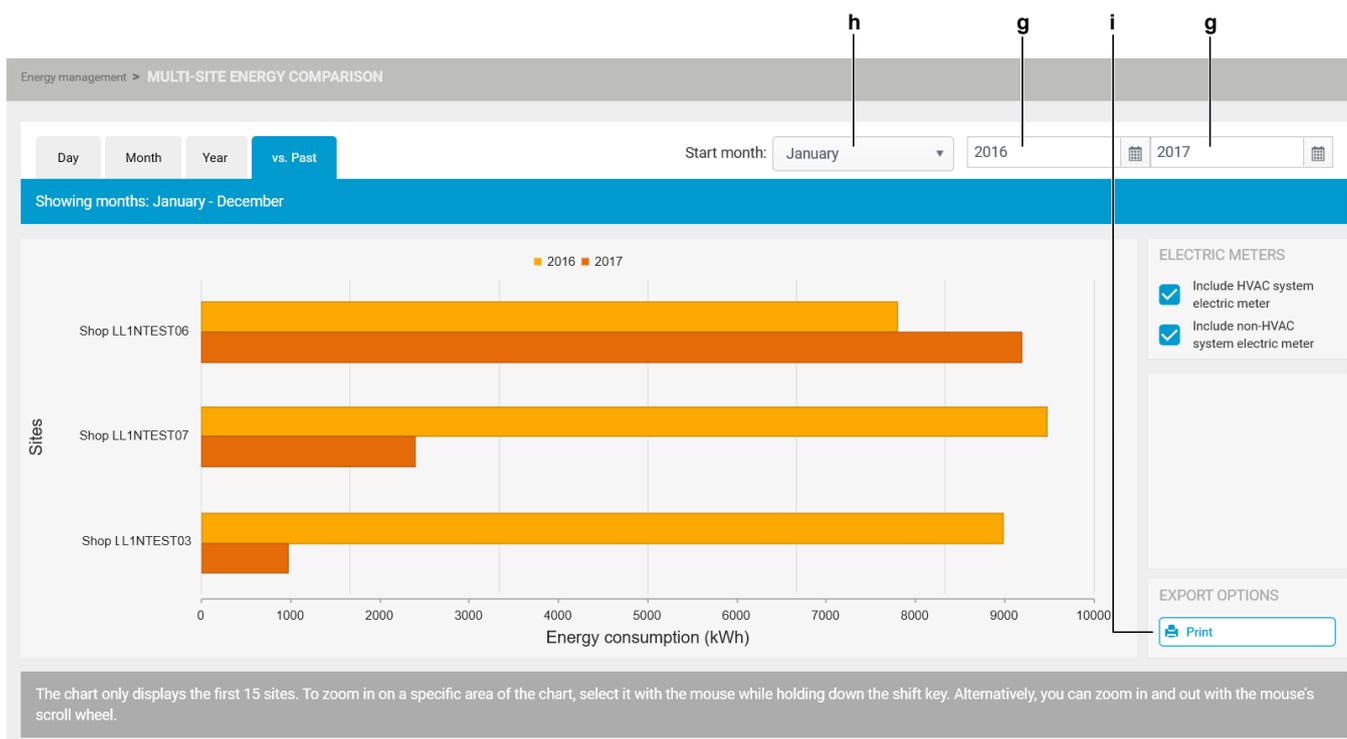

- 7 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer. Vous pouvez également choisir le mois de départ (h): le graphique couvrira toujours 1 an mais à partir du mois indiqué de la première année jusqu'au même mois de l'année avec laquelle vous effectuez la comparaison.



INFORMATION

En comparaison avec l'année en cours, au moins 1 mois complet de données doit être disponible pour l'année en cours.

- 8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (i) en bas à droite de la section.

4.12 Pour effectuer la surveillance de capteur

La section Sensor monitoring (Surveillance du capteur) de l'application vous permet de surveiller une variété de paramètres relatifs à la qualité de l'air intérieur, au confort environnemental et à la pollution électromagnétique. Pour ce faire, un capteur IEQ (Indoor Environmental Quality - Qualité de l'environnement intérieur) doit être apparié.



INFORMATION

Si aucun capteur n'a été associé à un site spécifique auparavant, la section Sensor monitoring (Surveillance du capteur) affichera uniquement le message suivant: No sensors have been paired with this site. (Aucun capteur n'a été apparié à ce site.) Pour plus d'informations sur l'appariement d'un capteur IEQ avec un site, voir "[Pour appairer des capteurs IEQ à un site](#)" [▶ 81].

Les paramètres mesurés sont subdivisés en 3 grandes catégories:

Qualité de l'air	Confort environnemental	Electrosmog
<ul style="list-style-type: none"> ▪ TVOC (ppb) — Composés organiques volatils intérieurs totaux ▪ CO₂e (ppm) — Équivalent dioxyde de carbone ▪ CO₂ (ppm) — Dioxyde de carbone ▪ PM10 (µg/m³) — Matière particulaire: grosses particules inhalables (diamètre de 10 µm ou moins) ▪ PM2.5 (µg/m³) — Matière particulaire: fines particules (diamètre de 2,5 µm ou moins) ▪ IAQ — Qualité de l'air intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperature (Température) (°C) ▪ Pressure (Pression) (mbar) — Pression atmosphérique ▪ Lux (lx) — Luminosité ▪ Sound (Son) (dB) — Bruit ▪ Humidity (Humidité) (RH %) — Humidité relative 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elect. HF (Elect. HF) (V/m) — Intensité du champ électromagnétique haute fréquence ▪ Elect. LF (Elect. LF) (nT) — Intensité du champ électromagnétique basse fréquence ▪ WiFi Lev. (Niv wi-fi) (dBm) — Puissance du signal wi-fi ▪ WiFi N. (R wi-fi) (N) — Nombre de réseaux wi-fi présents


Les valeurs des paramètres de chaque catégorie sont combinées en une valeur de catégorie qui est représentative de tous les paramètres de cette catégorie. Les 3 valeurs de catégorie sont ensuite combinées en une valeur Global (Global) qui donne une indication de la qualité globale de l'air intérieur. Vous pouvez également trouver plus d'informations sur les valeurs de tous les capteurs et leurs abréviations en cliquant sur le symbole d'information sous un capteur une fois dans Equipment list (Liste des équipements). Voir "[4.3.4 Pour surveiller les capteurs IEQ](#)" [▶ 33] pour de plus amples informations.

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Sensor monitoring (Surveillance du capteur) sous Energy management (Gestion d'énergie).

- 2 Dans le sélecteur de site (a), sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier. Sélectionnez également le capteur dont vous souhaitez afficher les données à partir du sélecteur de capteur (b).




Résultat: La Sensor monitoring (Surveillance du capteur) du jour en cours pour un capteur IEQ particulier s'affiche. Par défaut, la valeur Global (Global) combinée s'affiche en premier.

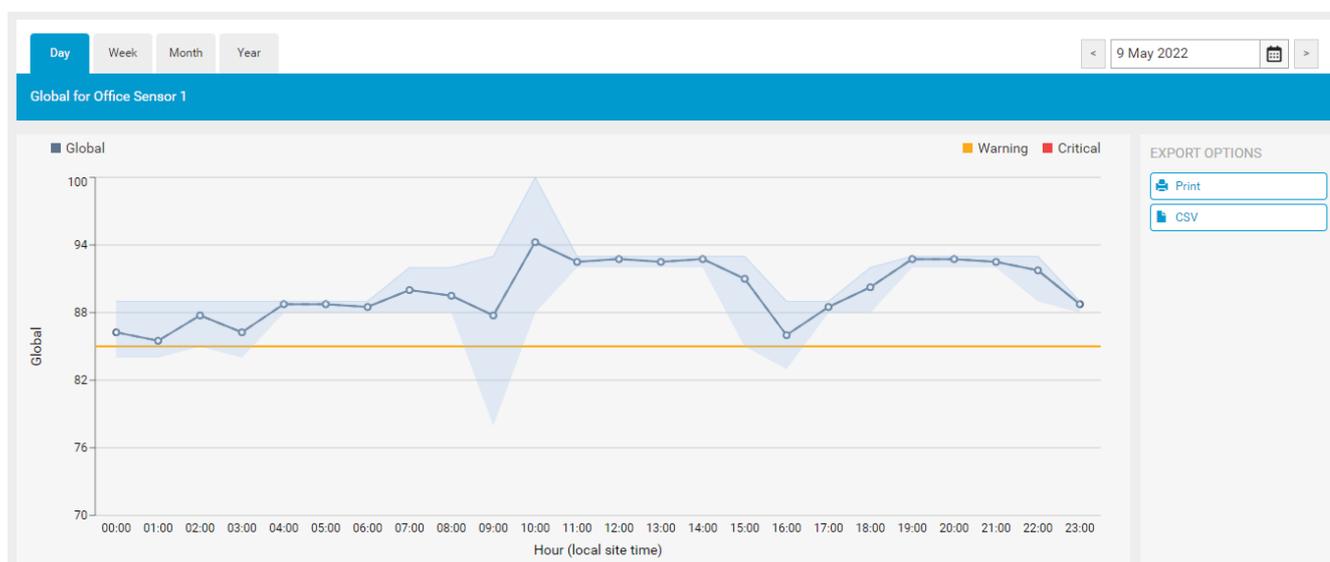

- 3 Passez le curseur sur le graphique pour afficher (c) les informations mesurées. En plus d'une moyenne, le graphique affiche également les valeurs minimales et maximales mesurées .




- 4 Dans la section supérieure de la page, sélectionnez le paramètre dont vous souhaitez afficher les données en cliquant sur sa tuile (d). Pour les catégories comportant des valeurs combinées, p. ex. Global (Global), Air quality (Qualité de l'air), Environmental comfort (Confort environnemental) ou Electromog (Electromog), vous pouvez cliquer soit sur la tuile, soit sur le texte proprement dit.

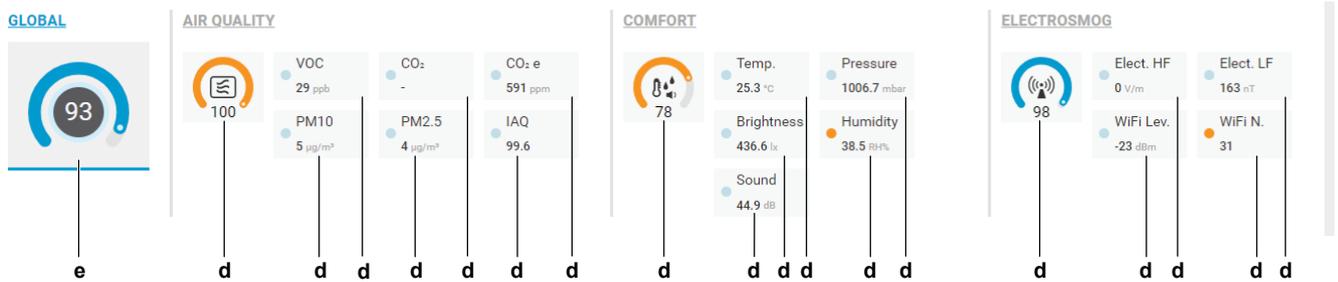

Résultat: Le paramètre ou la catégorie sélectionné(e) affiche une ligne bleue sous sa tuile (e).

- 5 Selon le paramètre ou la catégorie sélectionné(e), les valeurs seuils d'Warning (Avertissement) (f) et Critical (Critique) (g) peuvent être visualisées sur le graphique.

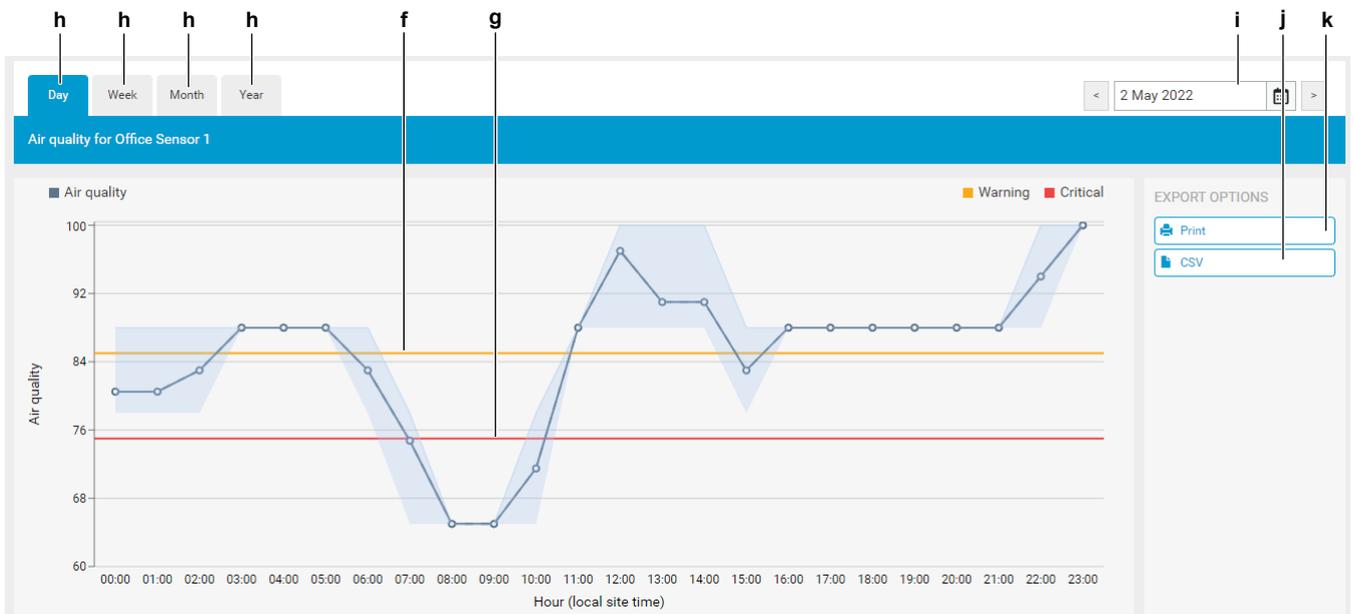

- 6 Si vous souhaitez consulter les données pour une autre période, sélectionnez Week (Semaine), Month (Mois) ou Year (Année) (h) en haut pour changer de vue.
- 7 Vous pouvez afficher les données pour une date spécifique à l'aide du sélecteur de date (i). Cliquez sur les touches fléchées pour reculer ou avancer dans le temps, ou cliquez sur l'icône du calendrier pour accéder à une période spécifique.
- 8 Vous pouvez exporter les informations affichées au format CSV en cliquant sur le bouton (j) en bas à droite. Vous pouvez également choisir d'imprimer le graphique actuellement visible en cliquant sur le bouton correspondant (k).

4.13 Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques



INFORMATION

Les Target energy settings (Réglages d'énergie cible) ne sont PAS disponibles aux opérateurs.

Sur la page Target energy settings (Réglages d'énergie cible), vous pouvez configurer les valeurs de consommation d'énergie mensuelles cibles pour l'année en cours. Ces valeurs cibles peuvent servir de référence et ne sont données qu'à titre indicatif.

Ces valeurs peuvent ensuite être affichées dans la section Site consumption (Consommation du site) du Daikin Cloud Service. Reportez-vous à "[4.7 Pour consulter les consommations énergétiques des sites](#)" [▶ 47].

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Target energy settings (Réglages d'énergie cible) sous Energy management (Gestion d'énergie).

Résultat: La page des paramètres s'affiche. La quantité de kWh consommée cette année pour chaque mois s'affiche.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

<input type="checkbox"/>	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
<input type="checkbox"/>	January	983	<input type="text" value="1966"/>	+ 100.0 %
<input type="checkbox"/>	February	995	<input type="text" value="1990"/>	+ 100.0 %
<input type="checkbox"/>	March	448	<input type="text" value="600"/>	+ 33.8 %
<input type="checkbox"/>	April	442	<input type="text" value="500"/>	+ 13.0 %
<input type="checkbox"/>	May	230	<input type="text" value="250"/>	+ 8.8 %
<input type="checkbox"/>	June	0	<input type="text" value="660"/>	---
<input type="checkbox"/>	July	0	<input type="text" value="500"/>	---
<input type="checkbox"/>	August	0	<input type="text" value="800"/>	---
<input type="checkbox"/>	September	0	<input type="text" value="30"/>	---
<input type="checkbox"/>	October	0	<input type="text" value="900"/>	---
<input type="checkbox"/>	November	0	<input type="text" value="1000"/>	---
<input type="checkbox"/>	December	0	<input type="text" value="1200"/>	---
	Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:

Reduce target by:
0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

a

- Déterminez une cible pour 1 mois en modifiant la colonne Target this year (Cible cette année) (kWh).
Résultat: La différence est automatiquement calculée.
- Cliquez sur le bouton Reset (Réinitialisation) (a) pour revenir aux données avant de les modifier. Une fois sauvegardées, la réinitialisation est impossible.
- Pour appliquer une réduction cible à plusieurs mois à la fois (en pourcentage), sélectionnez les premiers mois à gauche (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

<input type="checkbox"/>	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
<input type="checkbox"/>	January	983	<input type="text" value="1966"/>	+ 100.0 %
<input type="checkbox"/>	February	995	<input type="text" value="995"/>	0.0 %
<input checked="" type="checkbox"/>	March	448	<input type="text" value="523"/>	+ 16.6 %
<input checked="" type="checkbox"/>	April	442	<input type="text" value="325"/>	- 26.5 %
<input checked="" type="checkbox"/>	May	230	<input type="text" value="184"/>	- 19.9 %
<input type="checkbox"/>	June	0	<input type="text" value="599"/>	---
<input type="checkbox"/>	July	0	<input type="text" value="449"/>	---
<input type="checkbox"/>	August	0	<input type="text" value="800"/>	---
<input type="checkbox"/>	September	0	<input type="text" value="30"/>	---

Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:

Reduce target by:
10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

b


e c d

- 5 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre année dans la liste déroulante Reference year (Année de référence) (c).
- 6 Appliquez une réduction cible (en pourcentage) en faisant glisser le curseur (d).
Résultat: Pour les mois sélectionnés, les cibles et différences s'ajustent automatiquement.
- 7 Si vous souhaitez masquer les valeurs cibles de consommation d'énergie sur la page de Site consumption (Consommation du site), décochez la case dans le coin supérieur droit (e).

4.14 Pour effectuer une gestion multisites


Si vous avez plusieurs installations dans plusieurs endroits, l'option de Multi-site management (Gestion multi-sites) est pratique pour assurer le suivi de tous vos magasins ou bâtiments.

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Multi-site management (Gestion multi-sites).
Résultat: Une vue de carte s'affiche, montrant tous vos sites.
Résultat: Vous pouvez immédiatement voir le statut d'erreur du site.

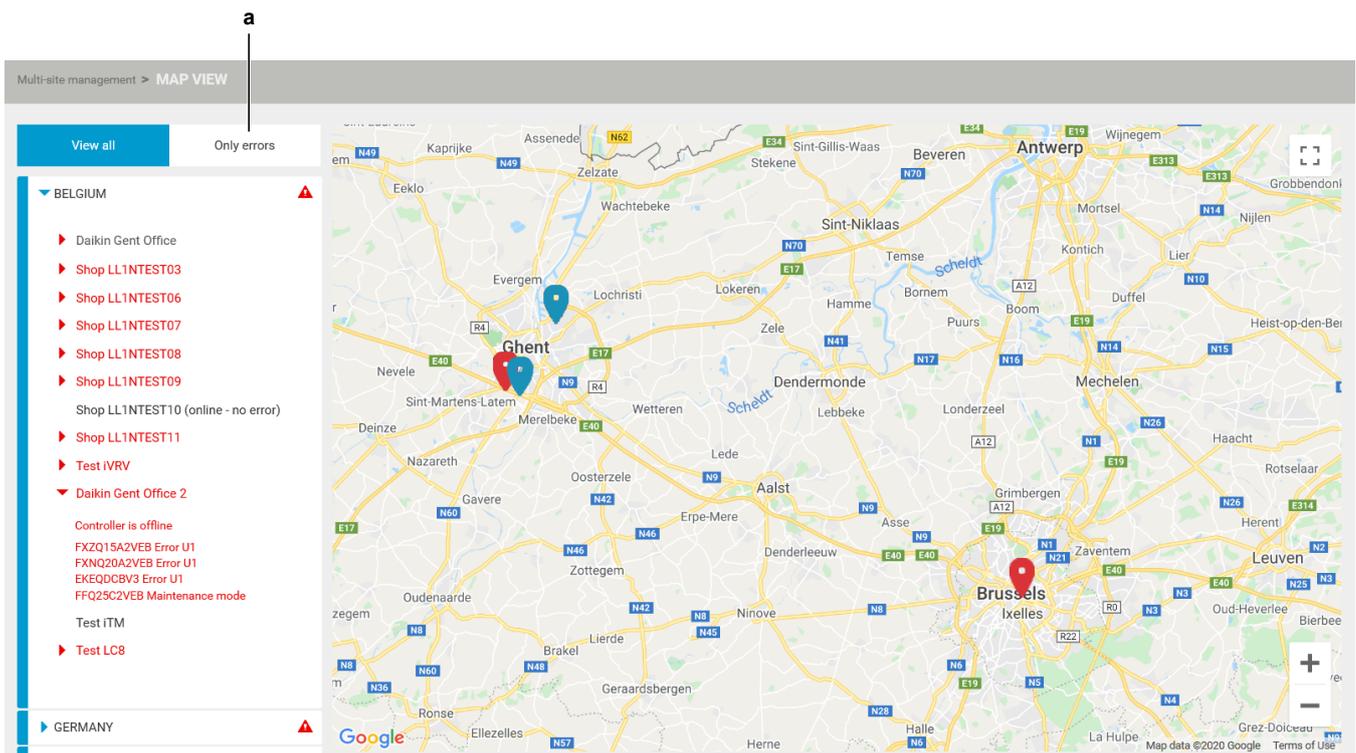

Si vous voulez voir seulement les sites avec des erreurs:

- 2 Cliquez sur l'étiquette Only errors (Uniquement erreurs) (a).
- 3 Cliquez sur un site dans la vue carte.
Résultat: Vous voyez apparaître un lien vers la page Equipment list (Liste des équipements) de ce site en particulier.

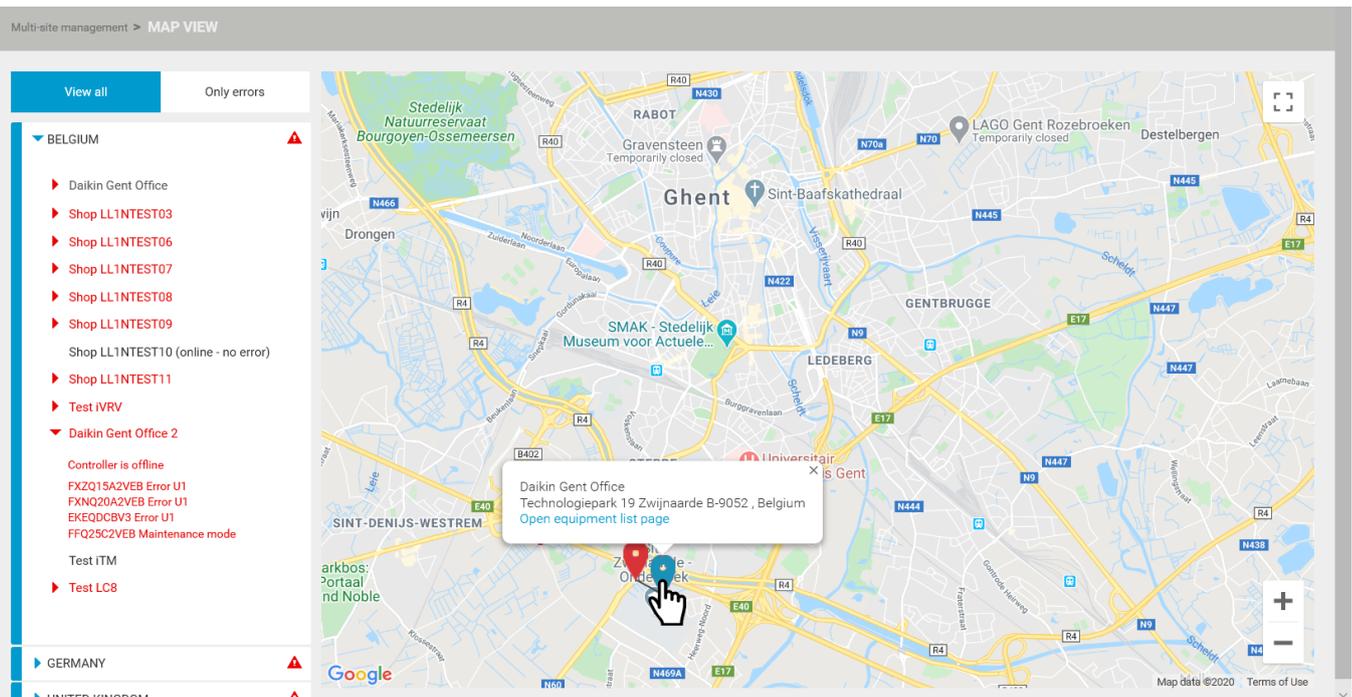

4.15 Pour gérer les utilisateurs



INFORMATION

L'administration des utilisateurs n'est pas disponibles aux opérateurs.

Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et modifier ou supprimer ceux qui existent.

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs) sous Administration (Administration).

Résultat: La liste des utilisateurs actuels apparaît.



INFORMATION

Seuls les utilisateurs qui ont le même niveau d'utilisateur ou moins, et dans la même entreprise apparaissent dans cette liste. Seuls les administrateurs Daikin peuvent voir la liste complète.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdcsemailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuji@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scoptrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items < 1 2 3 > New

- Pour supprimer un utilisateur actuel, cliquez sur la croix rouge (a) à côté de son nom.
- Pour modifier un utilisateur actuel, cliquez sur l'icône du crayon (b). Vous ne pouvez modifier que le rôle d'un utilisateur et son nom.



INFORMATION

Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, vous ne pouvez pas le modifier ici. L'utilisateur doit sélectionner **Forgot password** (Mot de passe oublié) dans la liste déroulante du profil de l'utilisateur. Voir ["4.2.2 Pour modifier votre mot de passe"](#) [18] pour de plus amples informations.

- Cliquez sur le bouton **New** (Nouveau).
- Résultat:** La fenêtre suivante apparaît.

Administration > Users > NEW

E-mail*	<input type="text"/>
Name*	<input type="text"/>
Password*	<input type="password"/>
Password Verification*	<input type="password"/>
Select role*	<input type="text" value="Operator"/>
Select affiliate*	<input type="text" value="Affiliate A1"/>
Select installer company*	<input type="text" value="Installer CP1"/>
Select end user company*	<input type="text" value="End Customer CP1"/>

Cancel Add user

- Complétez toutes les informations disponibles.

Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Selon le type de rôle (c) que vous avez sélectionné, vous devrez remplir plus ou moins d'informations.

**INFORMATION**

Il est possible de lier les utilisateurs avec le rôle d'affilié Daikin à plusieurs affiliés. Pour ce faire, sélectionnez plusieurs onglets dans le champ Select affiliate (Sélectionner Affilié).

Les exigences relatives au mot de passe (d) sont:

- Il doit comporter au moins 8 caractères et au plus 20
- Il doit contenir au moins 1 lettre majuscule (A-Z)
- Il doit contenir au moins 1 lettre minuscule (a-z)
- Il doit contenir au moins 1 chiffre
- Il doit contenir au moins 1 caractère spécial ([#!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Cliquez sur le bouton Add user (Ajouter utilisateur) (e).

Résultat: L'utilisateur est ajouté à la liste.

Un administrateur doit maintenant lier un site au nouvel utilisateur, sinon il n'aura pas de données disponibles lors de la connexion. Reportez-vous à "[3.4 Pour se connecter au Daikin Cloud Service](#)" [▶ 6] et "[4.16.1 Pour créer un nouveau site](#)" [▶ 69].

4.16 A propos de l'administration du bâtiment

Des instructions d'installation des contrôleurs sont disponibles à l'adresse https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Par l'intermédiaire de la section Administration (Administration), un administrateur peut gérer les sites. Il peut par exemple lier un site à un utilisateur, ce qui lui permet de voir les données de ce site.

**INFORMATION**

Dans la liste des sites, les utilisateurs voient tous les sites pour lesquels leur rôle d'utilisateur et leurs onglets d'affilié le permettent.

4.16.1 Pour créer un nouveau site

Les administrateurs, affiliés et installateurs Daikin peuvent créer de nouveaux sites. A la fin du processus de création, ils peuvent lier ce nouveau site à un utilisateur existant, ce qui lui permet de voir les données de ce site.

1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Sites (Sites) sous Administration (Administration).

Résultat: Les sites actuellement disponibles sont affichés. Il y a le choix entre deux vues: Technical (Technique) (a) ou Payment (Paiement) (b). La vue Technical (Technique) donne des informations supplémentaires sur l'ID, le type de configuration, le nombre de contrôleurs et le nombre d'unités intérieures sur un site.

Administration > SITES

c
a
b

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2			
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2			
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site		
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2			
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site		
Shop LL1NTEST03	Rijvisschestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2			

[Download table as an Excel file](#)
1 - 15 of 23 items
< 1 2 >
[Create site](#)

2 Cliquez sur le bouton Create site (Créer un site) (c).

Résultat: La section suivante apparaî.

- 3 Sélectionnez l'option Setup Type (Type d'installation) (d) correcte en fonction du produit acheté. Voir également "[Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs](#)" [► 73].
- 4 Cochez la case (j) si vous souhaitez créer un site Residential (Résidentiel).



INFORMATION

Seuls les administrateurs de Daikin et les affiliés de Daikin peuvent créer des sites Residential (Résidentiel).

- 5 Remplissez les informations requises sous Site info (Info du site).
Résultat: Une validation en ligne s'affiche:
 - **Si tout est en ordre, la case deviendra verte.**
 - Si rien n'est trouvé ou si c'est incorrect, la **case sera rouge et l'explication sera mentionnée sous la case.**
- 6 Complétez d'abord la ville et le pays. Ceux-ci seront comparés pour déterminer automatiquement le fuseau horaire. S'il n'est correct, vous pouvez le modifier manuellement.
- 7 Sélectionnez un package dans la liste déroulante (e). Les options suivantes sont disponibles:

- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès): donne accès au Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès) + Package B - Service license (Pack B - Licence de service): le package B donne accès au Diagnostic à distance. Voir "[4.22 A propos du télédiagnostic](#)" [▶ 95].

- 8 Complétez les informations requises pour le package sélectionné.
- 9 Si les renseignements du Package B - Service license (Pack B - Licence de service) (f) sont les mêmes que ceux du Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès) (g), cochez la case (h).
- 10 Complétez le champ Purchase order (Bon de commande) pour le Package B - Service license (Pack B - Licence de service) (f).
- 11 Cliquez sur le bouton Add site (Ajouter site) (i).

Résultat: En arrière-plan, une vérification sur Google Maps est effectuée pour s'assurer que les informations de localisation du site sont correctes.

Résultat: Un contrôleur est créé.

Résultat: La personne qui a créé le site est automatiquement associée au site. Une fois qu'un utilisateur - autre qu'un opérateur - est associé à un site, il peut modifier le site. Voir "[4.16.2 A propos de la modification des sites](#)" [▶ 73].

Résultat: Dans le cas d'un site résidentiel, le propriétaire doit encore être attribué au site. Une fenêtre surgissante apparaît après avoir cliqué sur le bouton Add site (Ajouter site) (i). Cliquez sur Ok (OK) (k) pour confirmer.

Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Résultat: Le site est créé et les packages sont activés pour une période d'essai. Pour plus d'informations concernant le statut du package, reportez-vous à "[Pour gérer les packages](#)" [▶ 77].

Etapas supplémentaires lors de la création d'un site résidentiel

Les sites résidentiels doivent avoir un propriétaire qui leur est attribué. Lorsque le site est créé, le propriétaire du site doit encore être configuré.

- 12 Dans le volet de navigation, sélectionnez Sites (Sites) sous Administration (Administration).
- 13 Cliquez sur l'icône du crayon pour modifier un site.
- 14 Faites défiler l'écran jusqu'à la section Residential (Résidentiel).

Residential**Give ownership**

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

johndoe@daikin.be **m**

- 15** Dans la liste déroulante (l), sélectionnez l'utilisateur que vous voulez définir comme propriétaire du site.

**INFORMATION**

Seuls les administrateurs de Daikin et les administrateurs des sites peuvent être sélectionnés comme propriétaires d'un site résidentiel.

- 16** Cliquez sur Set owner (Définir le propriétaire) (m).

Résultat: Un message de confirmation apparaît. L'utilisateur sélectionné recevra un courriel.

**INFORMATION**

Seuls les administrateurs de Daikin et les affiliés de Daikin ont la possibilité de désigner le propriétaire d'un site résidentiel. Toutefois, les administrateurs de site liés à un site résidentiel qui n'a pas encore de propriétaire peuvent également se désigner comme propriétaire.

Le site résidentiel et ses données restent cachés (sauf dans l'aperçu des Sites (Sites)) jusqu'à ce que le propriétaire accepte la propriété du site et consente explicitement à ce que les données du site soient visualisées.

- 17** En tant que propriétaire désigné du site, cliquez sur le lien figurant dans l'e-mail d'invitation.

Résultat: Vous êtes redirigé vers la page de connexion.

- 18** En tant que propriétaire désigné, connectez-vous au Daikin Cloud Service.

Résultat: Vous êtes redirigé vers la page Edit site (Modifier site) correcte.

- 19** Faites défiler l'écran jusqu'à la section Residential (Résidentiel).

- 20** Cliquez sur Consent (Consentement) (n) pour accepter que les données du site soient visualisées.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

n

Résultat: Le site et ses données sont désormais visibles pour les utilisateurs du site.

4.16.2 A propos de la modification des sites

Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs

Des instructions d'installation des contrôleurs sont disponibles à l'adresse https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1** Dans le volet de navigation, sélectionnez Sites (Sites) sous Administration (Administration).

Résultat: Les sites actuellement disponibles sont affichés.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-13	Affiliate A2		

2 Cliquez sur l'icône du crayon (a) pour modifier un site.

Résultat: La section suivante apparaît.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential:

Site name:

Street:

Postal Code:

City:

State:

Country:

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²):

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

Package info

Package:

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person:

Telephone number:

E-mail:

Purchase order:

Package B - Service license

Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	 LL1NTEST99	 2017-08-17	 Commissioned	The last controller cannot be deleted

Modifiez le site au besoin:

3 Donnez un Friendly name (Pseudonyme) aux contrôleurs assignés en cliquant sur l'icône du crayon (b). Cela permet de distinguer facilement plusieurs contrôleurs. S'il n'y a qu'un seul contrôleur, il n'y a pas d'avantage réel.

Résultat: Le champ de nom (c) devient modifiable.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
<input type="text" value="Friendly name"/>	 LL1NTEST01	 2017-08-17	 Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
<input type="text" value="Friendly name #2"/>	<input checked="" type="checkbox"/> LL1N2XUGT9	 2020-07-12	 Commission pending	

4 Une fois que vous avez entré le nouveau nom du contrôleur, cliquez sur la coche (d).

**INFORMATION**

Le Controller LC number (Numéro LC contrôleur) (g) sera demandé lors de la mise en service réseau du contrôleur.

La mise en service réseau ne peut être finalisée que lorsqu'elle est exécutée avant la date indiquée dans la fenêtre de mise en service (i). Si nécessaire, cette fenêtre peut être prolongée de 3 mois.

- 5 Prolongez la mise en service d'un contrôleur en cliquant sur le bouton Extend (Etendre) (e).
- 6 Supprimez un contrôleur qui n'est pas en service en cliquant sur la croix rouge (f) dans la colonne Delete (Supprimer).

**INFORMATION**

Un contrôleur mis en service ne peut pas être supprimé.

**INFORMATION**

Les installateurs et les personnes de rang supérieur peuvent sélectionner Controllers (Contrôleurs) dans le volet de navigation sous Administration (Administration) pour obtenir un aperçu des contrôleurs appartenant aux sites auxquels ils sont liés. Les administrateurs Daikin sont en mesure de voir tous les contrôleurs, qu'ils soient ou non liés au site auquel le contrôleur appartient.

- 7 Cochez la case Residential (Résidentiel) (j) pour convertir un site existant en site résidentiel ou vice versa.
- 8 Complétez une région pour faciliter le regroupement des sites.

Les régions sont utilisées par exemple lors du diagnostic à distance. Voir "[4.22.1 Pour gérer l'historique des alarmes](#)" [► 95].

- 9 Cliquez sur le bouton Add controller (Ajouter contrôleur) (h) pour ajouter un contrôleur (jusqu'à un maximum de 10 contrôleurs, selon le type de configuration).

Le nombre maximal de contrôleurs pouvant être ajoutés diffère selon le type de configuration:

- intelligent Tablet Controller: maximum 10 contrôleurs
- Local controller: maximum 5 contrôleurs
- intelligent Touch Manager: maximum 5 contrôleurs

Pour gérer les utilisateurs d'un site

Lorsque vous modifiez un site, vous pouvez lier les utilisateurs à ce site particulier, les supprimer du site ou gérer leurs notifications par e-mail.

- 1 Dans la partie inférieure de la fenêtre, cliquez sur la croix rouge (d) à côté d'un utilisateur pour annuler son affectation à ce site.

Résultat: Cela ne fera que supprimer l'utilisateur du site, et non pas supprimer complètement le profil.

- 2 Pour activer ou désactiver les notifications par e-mail, cliquez sur les cases M/L1/L2/L3 (a) à côté du nom de l'utilisateur.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications	Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> L3 <input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/>
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> L3 <input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/>
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> L3 <input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/>
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> L3 <input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/>
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>

Si vous cliquez sur la case M, l'utilisateur recevra un e-mail en cas de dysfonctionnement. (La case rouge signifie que c'est activé).

Les cases L1/L2/L3 permettent d'activer les notifications par e-mail des prédictions (la case bleue signifie que c'est activé). Voir ["4.22.4 Pour utiliser la configuration de prédiction"](#) [▶ 101] pour de plus amples informations.

- Les prédictions L1 concernent des unités qui pourraient être en erreur bientôt.
- Les notifications L2 informeront les utilisateurs des futures erreurs à moyen terme.
- Notifications L3 sur les erreurs à long terme.

3 Pour activer ou désactiver les notifications par e-mail pour les capteurs, cliquez sur la case S (b).

La case S (b) ouvre une fenêtre dans laquelle il est possible de configurer les notifications par e-mail pour les alertes des capteurs. Les notifications par e-mail pour les seuils (Warning (Avertissement) et Critical (Critique)) peuvent être basculées pour chaque paramètre, catégorie ou valeur globale séparément. Voir ["4.20 Pour gérer les capteurs"](#) [▶ 91] pour plus d'informations sur les capteurs et les valeurs seuils.

	Warning	Critical
Sensors	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Global	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Air quality	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TVOC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO ₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO ₂ e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comfort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperature	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pressure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sound	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Humidity	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrosmog	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electrosmog LF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electrosmog HF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wifi networks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wifi level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

f e


4 Cliquez sur l'une des cases à cocher pour activer ou désactiver les notifications par e-mail pour ce seuil d'alerte spécifique.

- 5 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (e) pour sauvegarder les notifications des capteurs ou sur le bouton Cancel (Annuler) (f) pour quitter cette fenêtre sans effectuer de modifications.

Selon le profil de l'utilisateur, vous pourrez activer plus ou moins de notifications par e-mail.

- 6 Pour ajouter un utilisateur à ce site, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Add user to site (Ajouter utilisateur au site) (g).

Résultat: En bas de la liste, une liste déroulante (h) apparaît, ainsi qu'un bouton Save (Sauvegarder) (i) et Cancel (Annuler) (j).

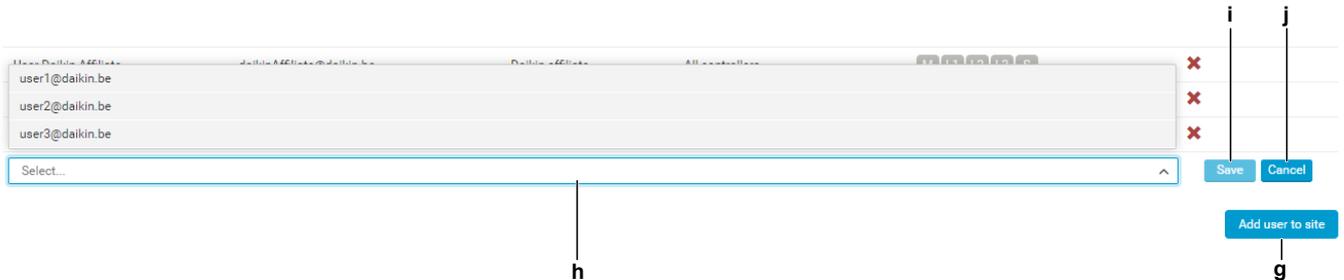

- 7 Dans la liste déroulante (h), sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez affecter à ce site.

Reportez-vous à ["4.15 Pour gérer les utilisateurs"](#) [▶ 67] pour créer d'abord un utilisateur via le module d'administration utilisateur.

- 8 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (i).

Résultat: L'utilisateur est maintenant lié à ce site.

Selon le Task status (Statut de la tâche) d'une alarme particulière, un utilisateur pour lequel les notifications par courrier électronique ont été activées peut recevoir plus ou moins de notifications par courrier électronique. Il y a trois statuts possibles:

- Open (Ouvert)
- Acknowledged (Reconnu)
- Closed (Fermé)

Pour plus d'informations sur l'influence des statuts des tâches sur les notifications d'e-mail, voir ["4.22.1 Pour gérer l'historique des alarmes"](#) [▶ 95].



INFORMATION

Les notifications par e-mail peuvent être activées sans l'achat du package A + B. Toutefois, les notifications par e-mail n'offrent qu'une quantité limitée d'informations sur les erreurs ou les dysfonctionnements proprement dits. Pour visualiser des informations plus détaillées sur les erreurs et les gérer, la section Remote diagnostics (Diagnostic à distance) peut être consultée par les affiliés et les profils supérieurs. Les administrateurs du site et les installateurs peuvent obtenir ces fonctions en achetant les packages A + B.

Pour gérer les packages


Deux formules sont disponibles:

- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès): donne accès au Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Pack A - Licence d'accès) + Package B - Service license (Pack B - Licence de service): le package B donne accès au Remote diagnostics (Diagnostic à distance) pour les administrateurs du site et les installateurs. Par


défaut, cette section ne peut être consultée que par les affiliés et des profils supérieurs. Voir "[4.22 A propos du télédiagnostic](#)" [▶ 95] pour de plus amples informations.

Une fois le paiement reçu, le(s) package(s) sélectionné(s) doit (doivent) être activé(s). En cas de packages multiples, chaque package doit être activé séparément.

- 1 Modifiez un site. Voir "[Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs](#)" [▶ 73].

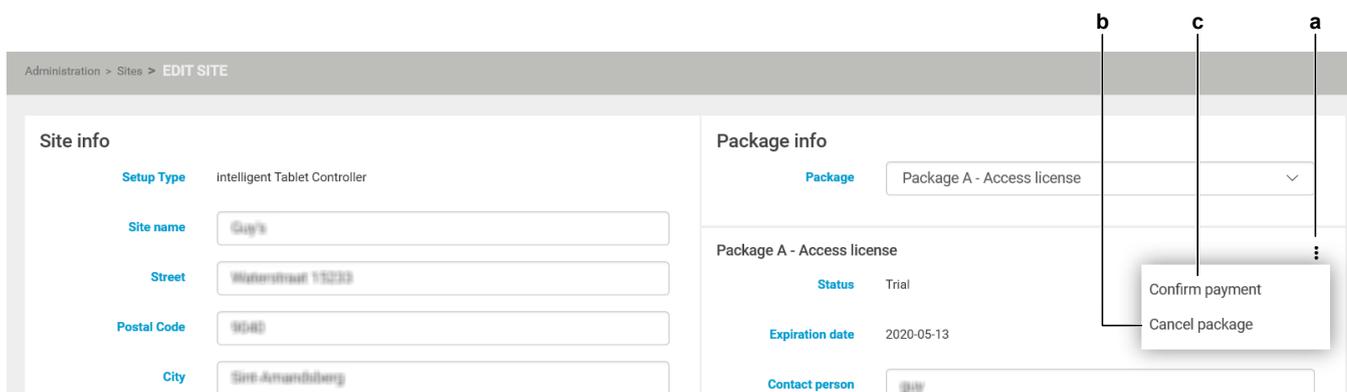


- 2 Cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (a) à droite de l'écran.
Résultat: La liste déroulante de paiement se déroule.
- 3 Si vous en faites la demande, cliquez sur Cancel package (Annuler le pack) (b) et confirmez dans l'écran surgissant.
Résultat: Le package est annulé.
- 4 Pour activer un package, cliquez sur le champ Confirm payment (Confirmer le paiement) (c).
Résultat: L'écran Confirm payment (Confirmer le paiement) apparaît.

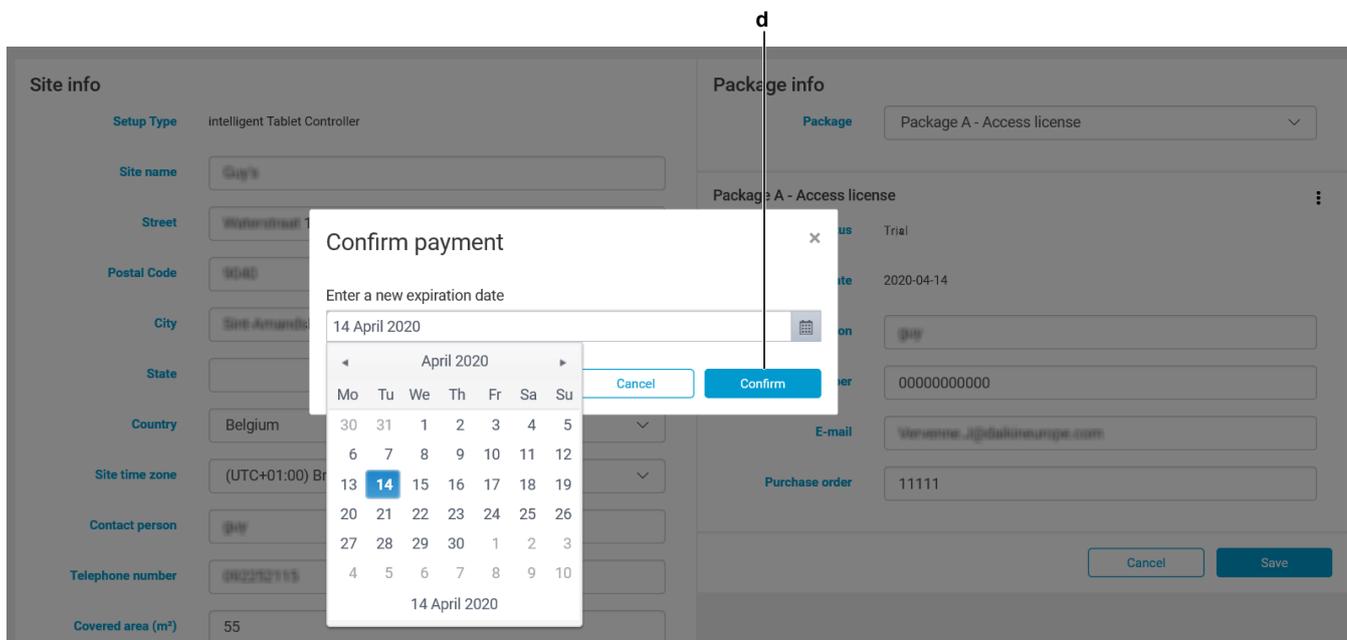


- 5 Entrez la date d'expiration en tapant la date ou en utilisant le calendrier et cliquez sur le bouton Confirm (Confirmer) (d).

Résultat: L'application affiche un message de confirmation de paiement (e) et le statut du package (f) est mis sur Paid (Payé). Le package est maintenant actif.

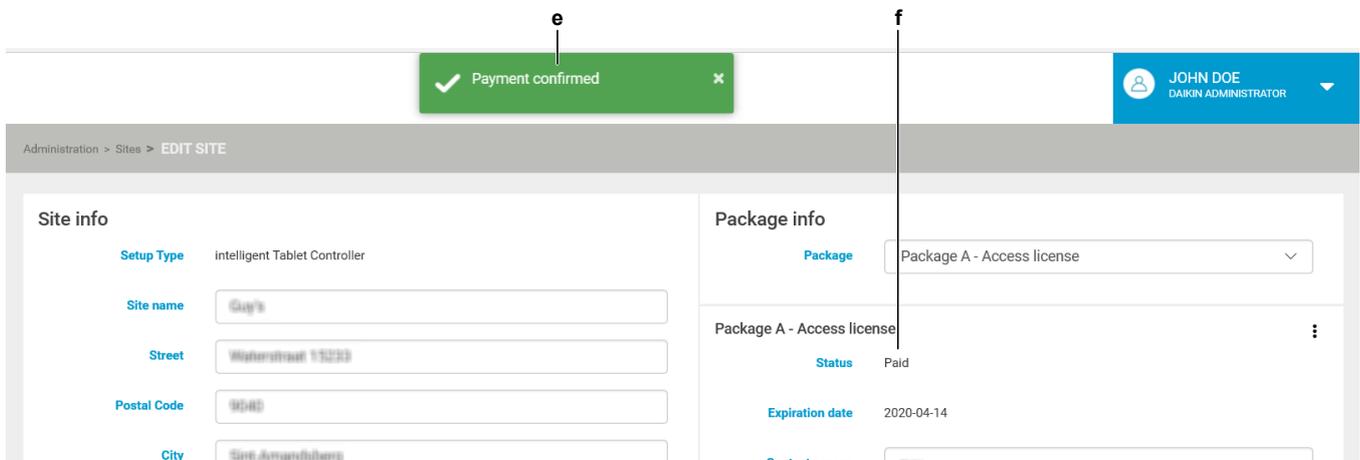

Résultat: Dans la liste de sites, l'icône de package (g) est maintenant verte.

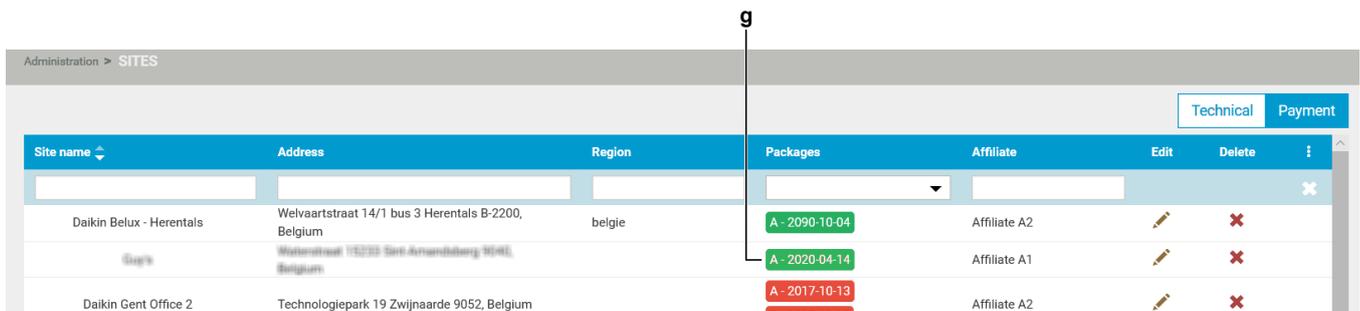

Les codes de couleur pour les packages sont:

Bleu: Trial (Essai)

Vert: Paid (Payé) et actif

Rouge: Expired (expiré)

Gris: Cancelled (Annulé)

Orange: Payment pending (Paiement en attente)


Après annulation, un package peut être réactivé par un installateur et un supérieur (administrateur ou affilié Daikin) en sélectionnant Request extension (Demande de prolongation). Si cela est fait avant la date d'expiration du package, la couleur du package vire à l'orange.

Les commandes Request extension (Demande de prolongation) (h) et Cancel package (Annuler le pack) (i) sont situées dans la liste déroulante.



INFORMATION

Si un package est annulé, il restera actif jusqu'à ce que la date d'expiration soit passée.

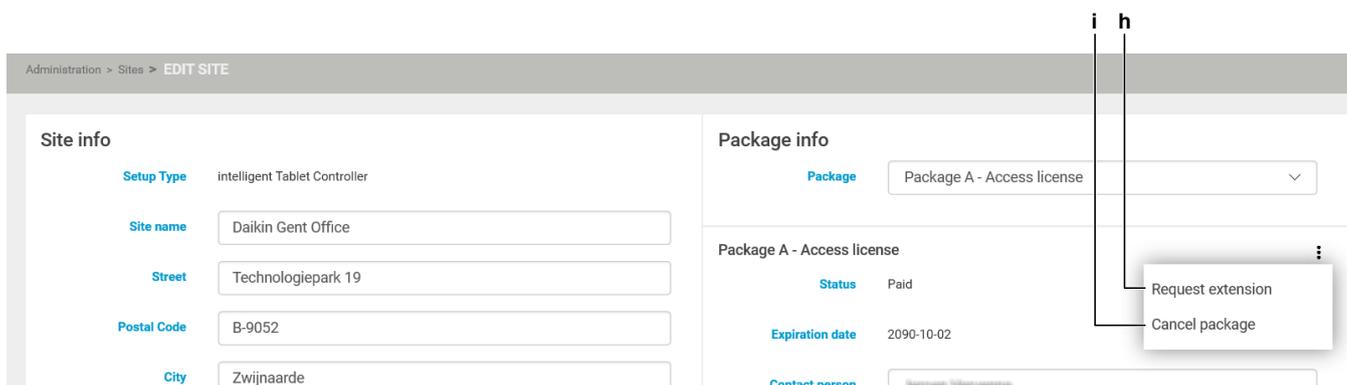

Si le package a expiré (rouge), il restera rouge même si Request extension (Demande de prolongation) (h) est sélectionné. Dans les deux cas, la couleur du package passera au vert dès que le paiement est confirmé.


Pour gérer les intégrateurs

Lorsque vous modifiez un site, vous pouvez créer un lien et permettre à des intégrateurs tiers d'accéder au site, ainsi que révoquer cet accès si nécessaire. Pour plus d'informations concernant les intégrateurs, voir "[3.3 A propos des intégrateurs](#)" [▶ 6].

Pour permettre à un intégrateur d'accéder à un site

- 1 Pour ajouter un intégrateur à un site, faites défiler jusqu'au bas de la partie Integrator (Intégrateur) (a) et cliquez sur le bouton Add integrator (Ajouter intégrateur) (b).

Résultat: En bas de la liste, une liste déroulante (c) apparaît, ainsi qu'un bouton Save (Sauvegarder) (d) et Cancel (Annuler) (e).

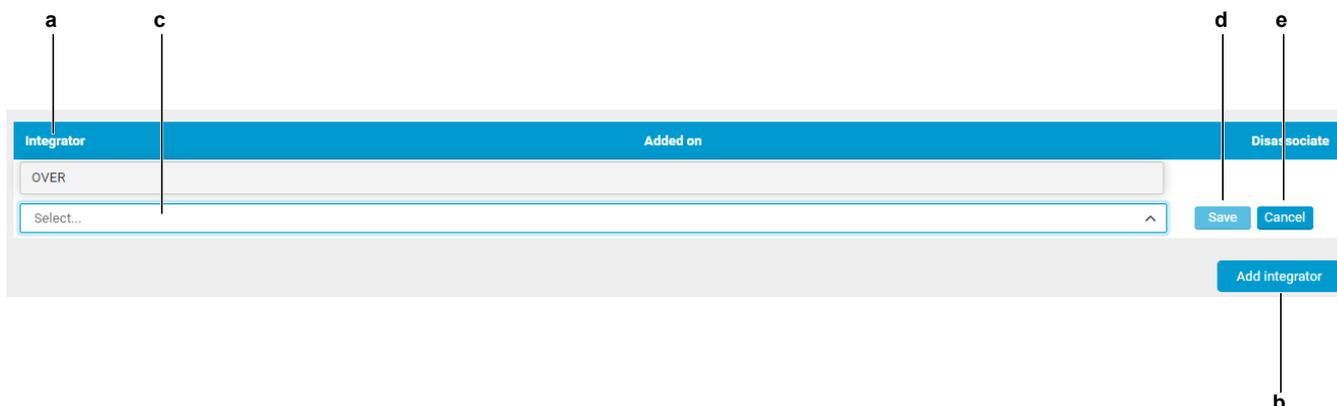

- 2 Dans la liste déroulante (c), sélectionnez l'intégrateur auquel vous voulez permettre l'accès à ce site.
- 3 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (d).

Résultat: Une fenêtre surgit.


- 4 Cliquez sur le bouton I agree (J'accepte) pour continuer.

Résultat: L'intégrateur est maintenant lié à ce site.

Pour révoquer l'accès au site de l'intégrateur

- 1 Dans la partie inférieure de la fenêtre (a), cliquez sur la croix rouge (f) à côté de l'intégrateur.

Résultat: Une fenêtre de confirmation surgit.

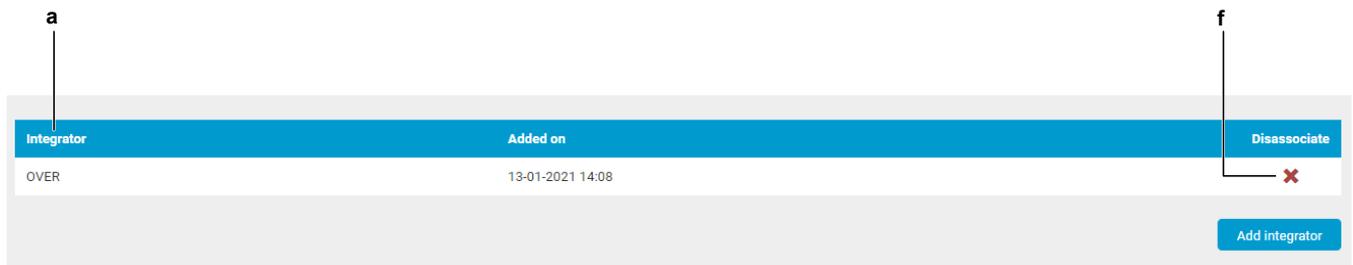

- 2 Cliquez sur Yes (Oui) dans la fenêtre surgissante pour confirmer.

Résultat: L'intégrateur n'a plus accès à ce site.

Pour appairer des capteurs IEQ à un site

Lorsque vous éditez un site, vous avez la possibilité d'appairer un ou plusieurs capteurs IEQ avec un site. Cela vous permet de surveiller une variété de paramètres relatifs à la qualité de l'environnement intérieur. Pour plus d'informations sur la gestion et la surveillance des données des capteurs IEQ, voir "[4.20 Pour gérer les capteurs](#)" [▶ 91] et "[4.12 Pour effectuer la surveillance de capteur](#)" [▶ 61].


Pour appairer un capteur avec un site, l'application Daikin AirSense est nécessaire. Elle peut être téléchargée sur l'App Store⁽¹⁾ ou Google Play.⁽²⁾

Lorsque vous appairez un capteur, assurez-vous d'avoir accès à l'appli et au Daikin Cloud Service en même temps.

- 1 Ouvrez l'appli Daikin AirSense et connectez-vous à l'aide des renseignements reçus de votre représentant Daikin.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre capteur et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

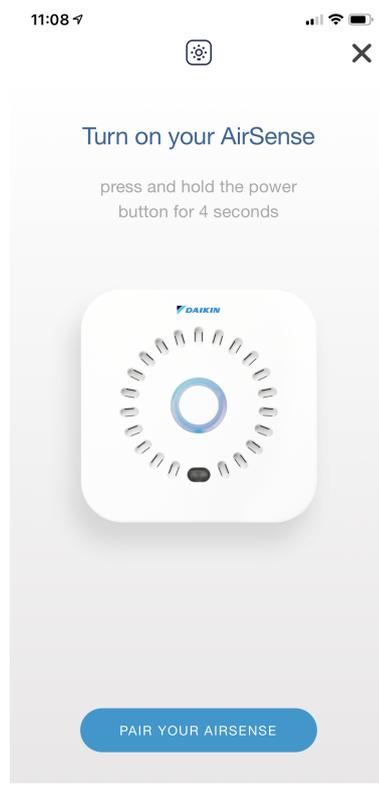


Résultat: Le capteur affiche une lumière bleue, suivie d'une lumière verte, puis commence à clignoter avec une lumière bleue toutes les secondes. Le capteur est maintenant en mode configuration et prêt à être apparié.

- 3 Scannez le code QR de votre capteur à l'aide de l'appli.
- 4 Permettez à l'appli de rejoindre le réseau wi-fi du capteur.

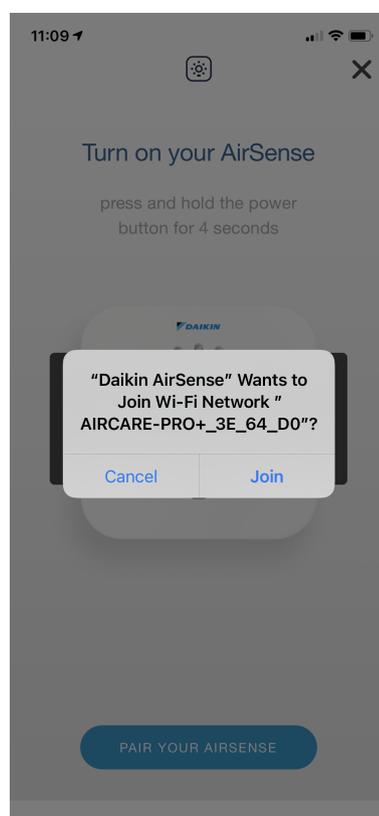

- 5 Choisissez votre méthode de collecte de données.

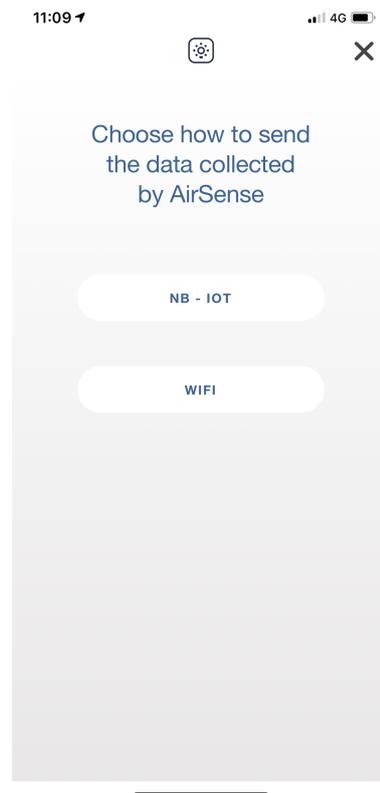


Résultat: Le capteur est maintenant apparié avec l'appli.




INFORMATION


En fonction de votre emplacement, la méthode de collecte des données peut être NB-IoT ou WiFi. NB-IoT n'est pas pris en charge dans tous les pays.

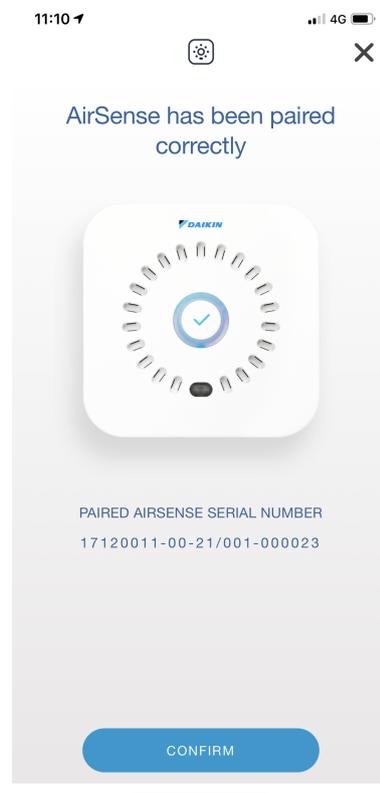

6 Attribuez un site au capteur.

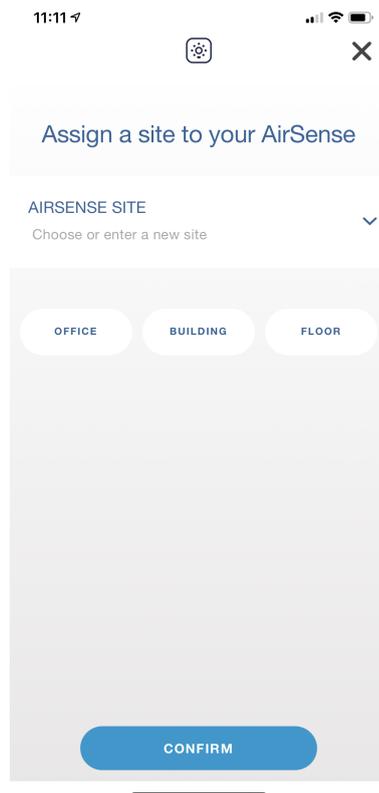

- 7 Nommez votre capteur. Notez que le nom saisi ici est le nom du capteur qui sera affiché dans le Daikin Cloud Service.

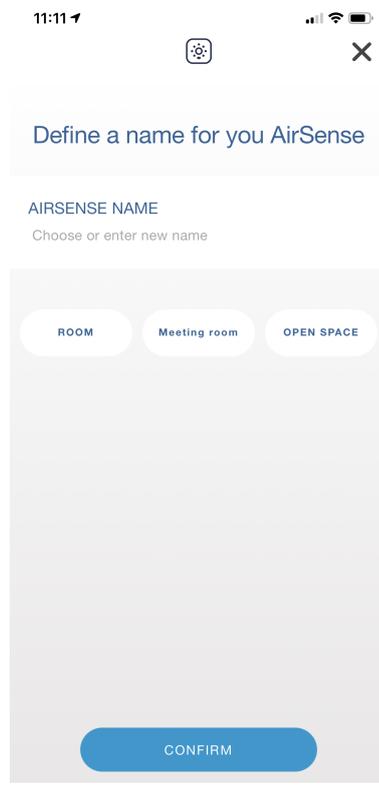

- 8 Dans le volet de navigation du service Cloud Daikin, sélectionnez Sites (Sites) sous Administration (Administration).

Résultat: Les sites actuellement disponibles s'affichent.

- 9 Localisez votre site et notez ou mémorisez le numéro dans la colonne ID (ID) (a).

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a

b

- 10 Retournez dans l'appli Daikin AirSense et saisissez le numéro d'identification du site (a) de l'étape précédente comme identifiant de l'installation (dans ce cas, l'ID (ID) du site est "1").

11:12

Plant ID


Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system administrator


es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a0000

SKIP CONFIRM

- 11 Créez ou choisissez un groupe pour votre capteur.

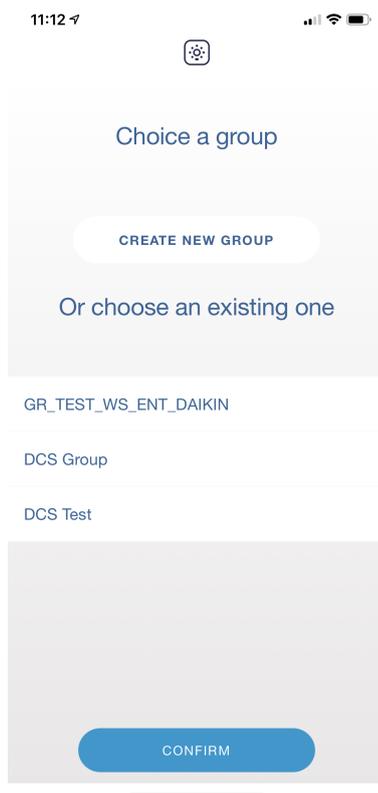

- 12** Sélectionnez le Daikin Cloud Service comme plateforme de visualisation des données.

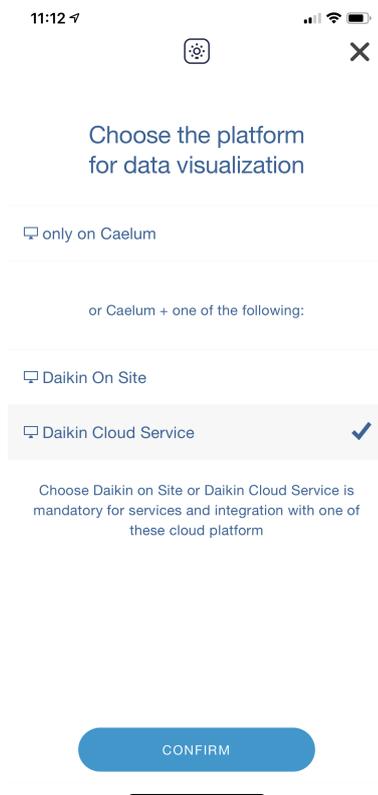

- 13** Dans le Daikin Cloud Service, cliquez sur le crayon (b) à côté du site auquel vous voulez apparier un capteur.

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

14 Descendez jusqu'à la section IEQ sensors (Capteurs IEQ) (c).

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
No sensors have been paired with this site.				

Add sensor to site

d

15 Cliquez sur Add sensor to site (Ajouter capteur au site) (d).

Résultat: Un menu déroulant (e) apparaît.

e

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1				

Select...

Save Cancel

Add sensor to site

f

16 Sélectionnez le capteur à l'aide du menu déroulant (e).

17 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (f).

Résultat: Le capteur est répertorié sous IEQ sensors (Capteurs IEQ). Il peut s'écouler quelques secondes avant qu'il n'apparaisse dans la liste.

Pour désappairer un capteur IEQ d'un site

1 Dans la section IEQ sensors (Capteurs IEQ) (b), cliquez sur la croix rouge (g) à côté du capteur pour le désappairer.

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1	17120011-00-21/001-000023	13-08-2021 12:14	-	

Add sensor to site

g

Résultat: Le capteur est maintenant apparié avec le site.

Pour réappairer un capteur IEQ déjà apparié (revenir au mode de configuration)

1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du capteur pendant 6 secondes afin d'éteindre complètement le capteur.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation du capteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips.


Résultat: Le capteur affiche une lumière bleue, suivie d'une lumière verte, puis commence à clignoter avec une lumière bleue toutes les secondes. Le capteur est à présent en mode configuration et prêt à être apparié de nouveau.

4.17 Pour gérer les zones

Vous pouvez regrouper vos unités pour que la configuration du Cloud corresponde à votre configuration réelle. Pour ce faire, Daikin Cloud Service utilise des zones.


- Dans le volet de navigation, sélectionnez Zones (Zones) sous Administration (Administration).

Résultat: Les zones actuelles du site sélectionné sont affichées.

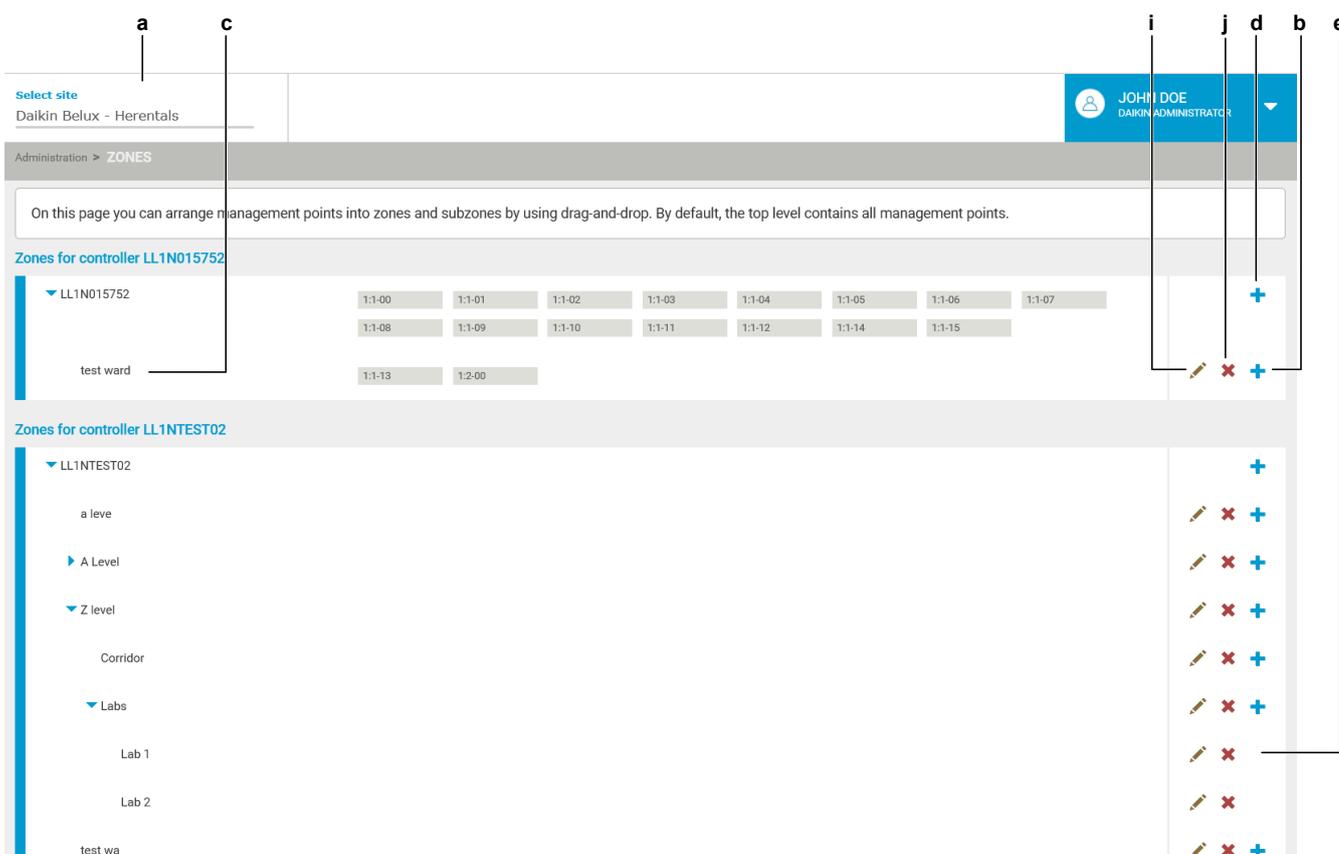


- Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site (a) dont vous voulez gérer les zones.
- Cliquez sur le bouton bleu plus (b) si vous souhaitez ajouter une nouvelle zone à une zone existante (c), ou au niveau du site (d).

Résultat: Un champ apparaît, vous permettant d'entrer le nom de la zone.

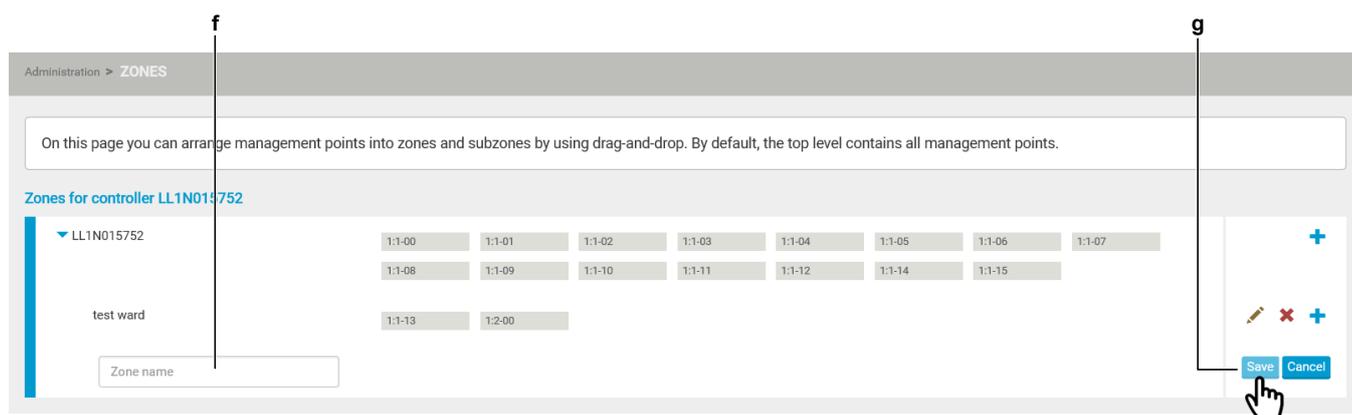

- 4 Complétez le nom de la zone (f) et cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (g).

Vous ne pouvez créer que jusqu'à 3 niveaux de zone. C'est pourquoi il n'y a pas de bouton bleu plus au niveau le plus bas dans la capture d'écran (e).

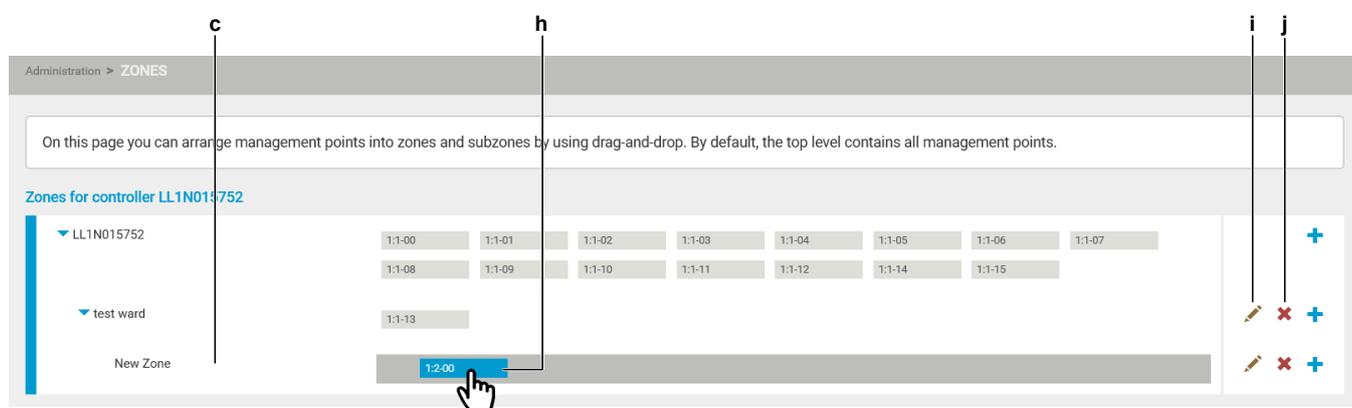

- 5 Glissez et déposez les unités (h) dans la zone correcte (c).
- 6 Cliquez sur l'icône du crayon (i) pour modifier une zone. Ceci vous permettra seulement d'éditer le nom de la zone.
- 7 Cliquez sur l'icône de la croix rouge (j) pour supprimer une zone. Si vous supprimez une zone contenant des unités, celles-ci sont déplacées vers le niveau supérieur.

4.18 Pour gérer les unités intérieures

Le Daikin Cloud Service vous permet de consulter les informations disponibles sur les unités intérieures.

Pour modifier réellement les informations relatives aux unités intérieures, voir "[4.3 A propos de la surveillance et du contrôle de l'équipement](#)" [▶ 20].

Dans la plupart des cas, les unités intérieures sont automatiquement liées aux données des points de gestion correctes.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

Si une unité n'est pas liée automatiquement, vous pouvez la lier manuellement aux données de point de gestion correctes.



INFORMATION

Certaines unités doivent être reliées manuellement pour que les données s'affichent correctement. Cela ne peut être fait que par un installateur et au-dessus (administrateur et affilié Daikin).

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Indoor units (Unités intérieures) sous Administration (Administration).

Résultat: Les unités intérieures actuellement disponibles sont affichées.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYP32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYP32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYP40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYP50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYP32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYP40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYP40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYP32K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

- 2 Pour attribuer un Management point name (Nom du point de gestion) à une unité intérieure, sélectionnez-le dans la liste déroulante (a). Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les informations, l'attribution d'un Management point name (Nom du point de gestion) sera automatiquement conservée.



INFORMATION

Si vous sélectionnez le Management point name (Nom du point de gestion) d'une autre unité intérieure, déjà attribuée, vous n'en êtes pas averti. Le Management point name (Nom du point de gestion) de l'autre unité intérieure sera de nouveau réglé sur None (Aucun).

4.19 Pour gérer les unités extérieures

Daikin Cloud Service vous permet de consulter les informations disponibles sur les unités extérieures. Vous pouvez donner un nom convivial aux unités et définir une surface (en m²).

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor units (Unités extérieures) sous Administration (Administration).

Résultat: Les unités extérieures actuellement disponibles sont affichées.

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

Label 'a' points to the pencil icon in the Action column of the first row.

- 2 Pour modifier une unité extérieure, cliquez sur l'icône du crayon (a).

Résultat: Les champs Name (Nom) (b) et Area (m²) (Surface (m²)) (c) deviennent éditables. La modification des champs Area (m²) (Surface (m²)) influence les graphiques kwh/m² dans la section de gestion de l'énergie. Voir "[4.9 Pour comparer la consommation d'énergie de l'unité extérieure du site](#)" [▶ 54].

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	<input type="text" value="Friendly name"/>	<input type="text" value="0"/>	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

Label 'b' points to the Name field of the third row.
Label 'c' points to the Area field of the third row.
Label 'd' points to the save icon in the Action column of the third row.

- 3 Modifiez l'unité extérieure si nécessaire.
- 4 Une fois terminé, cliquez sur l'icône du disque (d).

4.20 Pour gérer les capteurs

Le Daikin Cloud Service vous permet de consulter les informations disponibles sur les IEQ sensors (Capteurs IEQ) qui sont appariés avec un site.


- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Sensors (Capteurs) sous Administration (Administration).

Résultat: Un aperçu des IEQ sensors (Capteurs IEQ) apparaît.

Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+

- 2 Utilisez les listes déroulantes (a) pour filtrer les capteurs par Site (Site) ou Status (Statut).
- 3 Dans les champs sans listes déroulantes (b), filtrez en saisissant une valeur (par ex. Sensor name (Nom du capteur)).
- 4 Pour afficher certaines informations de capteur directement dans cette page d'aperçu, cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (c).

Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les autres étiquettes d'information de capteur.

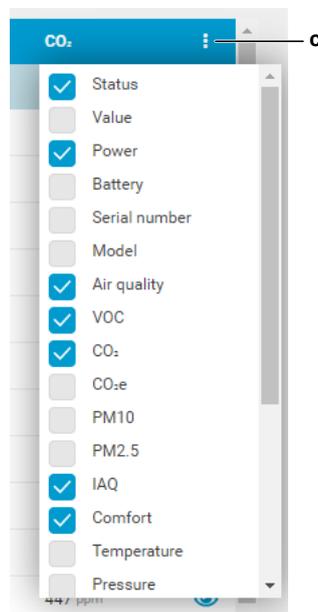

- 5 Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre d'aperçu.
- 6 Cliquez sur l'un des boutons en haut à droite (d) pour afficher des valeurs plus détaillées pour une certaine catégorie de paramètres (par ex. Air quality (Qualité de l'air)).
- 7 Cliquez sur l'icône en forme d'œil (e) d'un capteur pour afficher une vue détaillée de ce capteur.
- 8 Cliquez sur Edit threshold (Seuil de modification) (f) pour activer le mode d'édition.

Sensor 1



Warning 85 ●
Critical 60 ●

Site	Daikin Gent Office	Battery	Good
Sensor name	Sensor 1	Serial number	17120003-00-000000-000001
Status	Good	Model	AircarePRO+
Power	On		

f

×

Edit threshold

AIR QUALITY



Warning 85 ●
Critical 75 ●

	VOC 283 ppb	CO ₂ 445 ppm	CO ₂ e 1112 ppm	PM 10 36 µg/m ³	PM 2.5 23 µg/m ³	IAQ 146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

COMFORT



Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Temp 23 °C	Pressure 801 mbar	Brightness 51 lux	Humidity 66 RH%	Sound 71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG



Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Elect. HF 1 V/m	Elect. LF 188 nT	Wifi Lev. -75 dBm	Wifi N. 4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

- 9 Définissez les valeurs seuils pour chaque paramètre en saisissant la valeur ou en utilisant les flèches qui apparaissent lorsqu'un champ seuil est sélectionné.

The screenshot displays the configuration page for a sensor. On the left, a large circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 and 'Critical' to 60. The main configuration area includes: Site (Daikin Gent Office), Sensor name (Sensor 1), Status (Good), and Power (On). On the right, a table shows sensor details: Battery (Good), Serial number (17120003-00-000000-000001), and Model (AircarePRO+). At the bottom right are buttons for 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g').

AIR QUALITY

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Value	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m ³	23 µg/m ³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Cliquez sur Save (Sauvegarder) (g) pour enregistrer les modifications ou sur Cancel (Annuler) (h) pour quitter le mode d'édition et annuler les modifications en cours. Cliquez sur Reset to defaults (Réinitialisation aux valeurs par défaut) (i) pour réinitialiser toutes les valeurs de seuil aux valeurs par défaut.



INFORMATION

Les valeurs de seuil ne peuvent pas contenir de décimales et doivent être saisies sous forme de nombres entiers. Lorsque vous définissez les valeurs seuils pour l'un des paramètres, la valeur seuil Warning (Avertissement) ne peut jamais dépasser la valeur seuil Critical (Critique).



INFORMATION

Les valeurs seuils critiques ne peuvent être définies que par les installateurs et plus. Les valeurs de seuil normales et d'avertissement peuvent être définies par les administrateurs de site et supérieurs.

4.21 Pour effectuer la configuration du compteur électrique

La page Electric meter configuration (Configuration du compteur d'impulsions électriques) contient une liste des contrôleurs associés au site actif et aux compteurs d'impulsions électriques connectés. Dans cet écran, vous réglez la colonne Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) sur HVAC system (Système HVAC) (chauffage, ventilation et climatisation) ou sur non-HVAC system (Système non-HVAC).

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Electric meter configuration (Configuration du compteur d'impulsions électriques) sous Administration (Administration).

Résultat: La section suivante apparaît.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Cliquez sur l'icône du crayon (a).

Résultat: La liste déroulante Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) devient active.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	<div data-bbox="1141 817 1356 907"> non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy </div>	

- 3 Sélectionnez le Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) dans la liste déroulante.

- 4 Cliquez sur l'icône du disque (b).

Résultat: Le Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) est réglé sur le nouveau système.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 A propos du télédiagnostic



INFORMATION

Par défaut, la section Remote diagnostics (Diagnostic à distance) ne peut être consultée que par les affiliés et des profils supérieurs. Les administrateurs du site et les installateurs peuvent obtenir ces fonctions en achetant les packages A + B.

4.22.1 Pour gérer l'historique des alarmes

L'historique d'alarmes donne un aperçu de tous les avertissements et erreurs qui se sont produits sur vos sites disponibles.

Les contrôleurs surveillent constamment les unités sur les sites. Ils détectent les alarmes (comme les alarmes d'humidité) et les transmettent au Cloud à intervalles réguliers (par exemple, toutes les 2 heures, tant que l'alarme n'est pas déclenchée). Si un capteur IEQ a été apparié à l'un de vos sites, ses alertes seront également transmises.

Les alarmes entrent toujours dans le système avec le statut Open (Ouvret).

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Alarm history (Historique d'alarmes) sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).

Résultat: Une vue d'ensemble des alarmes de vos sites s'affiche.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

Cette fenêtre permet beaucoup de filtrage et de tri et a 2 vues différentes:

- Vue groupée (a) donne une vue d'ensemble claire; les alarmes sont groupées en fonction du Alarm code (Code d'alarme). Cela signifie que le site et l'unité sont les mêmes, mais il y a plusieurs temps d'occurrence (b). Le nombre dans la colonne Occurrences (Occurrences) indique le nombre d'alarmes identiques.
 - Vue plate (c) affiche toutes les alarmes séparément.
- 2 Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher les alarmes, modifiez la date From (De) ou To (A) en cliquant sur l'icône du calendrier (d).
 - 3 Utilisez les filtres en haut du tableau pour n'afficher que des informations particulières.
 - 4 Pour afficher uniquement des sites, des types d'alarme ou des statuts de tâches particuliers, sélectionnez une valeur dans les listes déroulantes (par ex. pour ne visualiser que les alertes des capteurs d'un site spécifique).

Résultat: L'application n'affichera que les alarmes qui correspondent à la ou aux valeur(s).

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

2 items selected x

- Acknowledged
- Closed
- Open

- 5 Pour retirer le filtre, cliquez sur le petit X dans la liste déroulante (e).
- 6 Dans les champs sans liste déroulante, vous pouvez simplement taper une valeur (par ex. champ Alarm code (Code d'alarme)).

Résultat: L'application n'affichera que les alarmes qui correspondent à la ou aux valeur(s).

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test IVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 7 Pour nettoyer tous les filtres, cliquez sur le X blanc à droite (f).
- 8 Pour afficher certaines informations d'alarme directement dans cette page d'aperçu, cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (g).

Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les autres étiquettes d'information d'alarme.

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test IVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test IVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 9 Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre d'aperçu.
- 10 Pour consulter tous les détails d'une alarme ou d'une alerte de capteur dans 1 fenêtre, cliquez sur l'icône d'œil (h) à droite de la rangée correspondante.

Résultat: La section suivante apparaît.

Alarm details

Site Deleted Site

Management point name Not applicable

Line Test unit 2

Alarm type Malfunction

Alarm code UE

Alarm subcode

Alarm description Centralized controller

Local site time 2019-06-13 11:11:22

Model FXYS63K

Serial number 007

Airnet address 7

Controller number LL1NTEST12

Notes

Task status Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

Dans cette fenêtre Alarm details (Détail des alarmes), vous pouvez changer le statut (i) de la tâche (Open (Ouvret)/Acknowledged (Reconnu)/Closed (Fermé)) et consulter tous les détails de chaque occurrence d'alarme.

Sous History buildup (Historique) (j), vous pouvez voir quand l'alarme a été transmise pour la première fois par le contrôleur. Bien entendu, le contrôleur ne cessera de transmettre l'alarme qu'une fois qu'elle aura été résolue sur l'unité, et non lorsque vous changerez le statut de la tâche sur Acknowledged (Reconnu) ou Closed (Fermé) dans l'application.



INFORMATION

Quelle que soit l'occurrence de l'alarme que vous sélectionnez dans la liste, la fermeture n'affectera toujours que le dernier événement d'alarme transmis.

Si vous fermez une alarme avant qu'elle n'ait été résolue sur l'unité, une nouvelle ligne d'alarme sera lancée sur la page Alarm history (Historique d'alarmes), même si c'est la même alarme.



REMARQUE

N'oubliez pas de fermer une alarme reconnue (et techniquement résolue), sinon vous ne recevrez plus d'e-mail si la même alarme se reproduit plus tard sur la même unité.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	↓
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	↓

Vous pouvez rouvrir les alarmes reconnues et fermées ou même marquer manuellement les alarmes comme ouvertes: dans ce cas, le bouton Open (Ouvret) (k) est coloré.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	↓
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	↓
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	↓
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	↓

Il y a aussi 2 motifs de couleurs pour les boutons Acknowledged (Reconnu) et Open (Ouvret):

- Les événements d'alarme marqués manuellement (l) sont en couleur.
- Les alarmes qui sont automatiquement acquittées après qu'une alarme précédente a été manuellement acquittée (m) sont vidées.

**INFORMATION**

Le contrôleur continue d'envoyer des occurrences tant que l'erreur n'est pas techniquement résolue.

**INFORMATION**

Les alertes des capteurs IEQ sont TOUJOURS automatiquement marquées comme fermées.

Les utilisateurs qui sont assignés à un site recevront un e-mail chaque fois qu'un contrôleur transmet une alarme ouverte. En accusant réception, cet utilisateur ne recevra plus d'e-mails au sujet de cette alarme particulière. Logiquement, un technicien sera envoyé sur place, mais tant qu'il n'arrive pas et ne prend pas les mesures qui s'imposent, l'alarme se présentera comme une alarme reconnue.

4.22.2 Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure

L'écran Indoor unit analysis (Analyse des unités intérieures) montre les données de fonctionnement des unités intérieures. Cette section vous permet de télécharger les données de fonctionnement horaire de chaque unité intérieure.

- 1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site dont vous voulez gérer l'analyse des unités intérieures.
- 2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Indoor unit analysis (Analyse des unités intérieures) sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).

Résultat: Une vue d'ensemble des unités intérieures sur le site choisi s'affiche.

The screenshot shows the 'INDOOR UNIT ANALYSIS' screen. At the top left, there is a 'Select site' dropdown menu with 'Daikin Gent Office' selected, labeled 'a'. Below it, the breadcrumb 'Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS' is visible. A 'Month' selector is set to 'April 2020' with a calendar icon, and a note states 'The selected month applies to the operational data in the highlighted columns'. The main table has the following data:

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (C)	
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	Download icon
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	Download icon
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	Download icon

At the bottom left, there is a 'Download table as an Excel file' button. At the bottom right, it says '3 items'. In the top right corner, there is a user profile icon and a dropdown menu, with labels 'b', 'c', and 'd' pointing to them.

Cette fenêtre permet beaucoup de filtrage et de tri.

- 3 Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher les informations de l'unité intérieure, modifiez le Month (Mois) en cliquant sur l'icône du calendrier (a).
- 4 Tapez simplement une valeur dans les filtres en haut du tableau pour n'afficher que des informations particulières.

Résultat: L'application n'affichera que les unités intérieures qui correspondent à cette valeur.

- 5 Pour nettoyer tous les filtres, cliquez sur le X blanc (b).

- Pour afficher certaines informations de l'unité intérieure dans cette page d'aperçu, cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (c).

Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les autres étiquettes d'information d'unité intérieure.

- Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre d'aperçu.
- Pour télécharger les données de fonctionnement horaire pour cette unité, cliquez sur l'icône de téléchargement (d) à droite de la ligne d'une unité intérieure.
- Pour télécharger le tableau complet sous forme de fichier Microsoft Excel, cliquez sur le bouton correspondant (e) en bas à gauche de la page.

4.22.3 Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure

L'écran Outdoor unit analysis (Analyse d'unité extérieure) montre les données de fonctionnement des unités intérieures. Cette section vous permet de télécharger les données de fonctionnement horaire de chaque unité intérieure.

- Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site pour lequel vous voulez effectuer les analyses des unités extérieures.
- Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor unit analysis (Analyse d'unité extérieure) sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).

Résultat: Une vue d'ensemble des unités extérieures sur le site choisi s'affiche.

- Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher les informations de l'unité extérieure, modifiez le Month (Mois) en cliquant sur l'icône du calendrier (a).

- Pour afficher certaines informations de l'unité extérieure dans cette page d'aperçu, cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (b).

Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les autres étiquettes d'information d'unité extérieure.

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Controller number	Airnet address
silaseward	REMQ8PY1	123456789	00:00	LL1NTEST01	1
silaseward	RYYQ8T7Y1B	123456789		LL1NTEST01	2

Download table as an Excel file

- Controller number
- PU
- Line port number
- Airnet address

- Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre d'aperçu.
- Pour télécharger les données de fonctionnement horaire d'une unité, cliquez sur l'icône de téléchargement à droite (c) de la ligne d'une unité.
- Pour télécharger le tableau complet sous forme de fichier Microsoft Excel, cliquez sur le bouton correspondant (d) en bas à gauche de la page.

4.22.4 Pour utiliser la configuration de prédiction

La page de Prediction setup (Configuration de prédiction) vous permet d'activer la prédiction de dysfonctionnement pour les unités connectées au contrôleur.

- Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site pour lequel vous voulez effectuer la configuration de prédiction.
- Dans le volet de navigation, sélectionnez Prediction setup (Configuration de prédiction) sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).

Résultat: La section suivante apparaît.

Select site
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- Activez la prédiction de dysfonctionnement en cliquant sur le bouton à bascule (a) vers la droite.

Résultat: Pendant l'activation, un message Ready to send (Prêt à envoyer) s'affiche dans la colonne Status (Statut) (b). L'activation de la prédiction de dysfonctionnement peut prendre jusqu'à une heure. Une fois active, la colonne Status (Statut) affiche le message Sent (Envoyé).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page. The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Si la prédiction de dysfonctionnement est activée et que le système prédit le dysfonctionnement d'une unité, une alarme est générée et est disponible dans la page Historique des alarmes. Voir "[4.22.1 Pour gérer l'historique des alarmes](#)" [▶ 95].

Outre l'affichage de l'alarme sur la page Alarm history (Historique d'alarmes), vous pouvez également recevoir une notification par e-mail pour les alarmes à venir. Pour recevoir ces e-mails, assignez-vous à un site qui génère des alarmes.

4.22.5 Utilisation des rapports

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les affiliés Daikin et les administrateurs Daikin si le package B est activé.

- 1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Reporting (Rapport) sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).

Résultat: Un écran de réglage apparaît.

Select site

Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals

Daikin Gent Office

Daikin Gent Office 2

Faulty Towers

Guy's

Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
<input checked="" type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (18)
<input checked="" type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Sélectionnez le site (a) pour lequel vous souhaitez visualiser le rapport.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day | 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY | MM/DD/YYYY | YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa | kgf/cm² | PSI

Temperature unit

°C | °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
<input checked="" type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (18)
<input type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- Sélectionnez l'option Data interval (Intervalle de données) souhaitée (b).
- Réglez les champs Time period (Période de temps) (c) avec un maximum de 1 an.
- Sélectionnez les options Settings (Réglages) (d) que vous souhaitez.
- Cochez les cases (e) de la section Lines to include (Lignes à inclure).
- Cliquez sur le bouton Download report (Télécharger rapport) (f).

Résultat: Un message (g) apparaît au bas de l'écran.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day | 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY | MM/DD/YYYY | YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa | kgf/cm² | PSI

Temperature unit

°C | °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
<input checked="" type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (18)
<input type="checkbox"/>	Friendly name	silasenward (28)

Download report


On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel ×


8 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (h).



Résultat: Le message en bas de l'écran change.


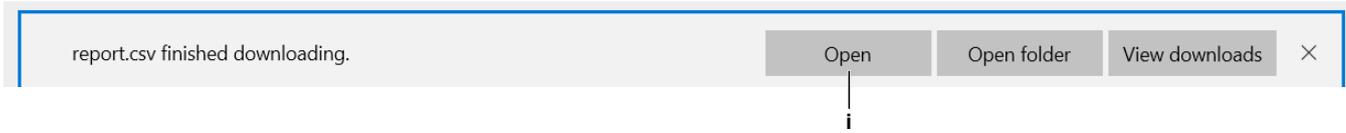




9 Cliquez sur le bouton Open (i).

Résultat: Le fichier Excel s'ouvre.

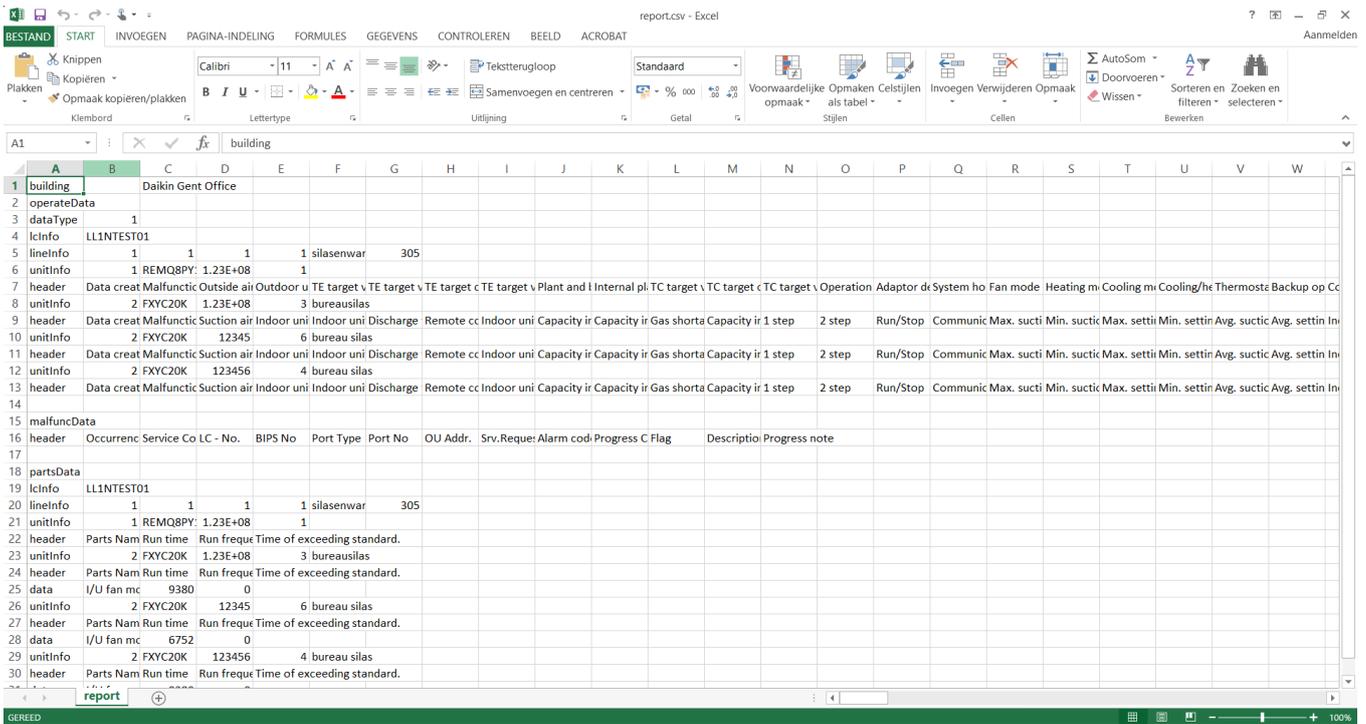

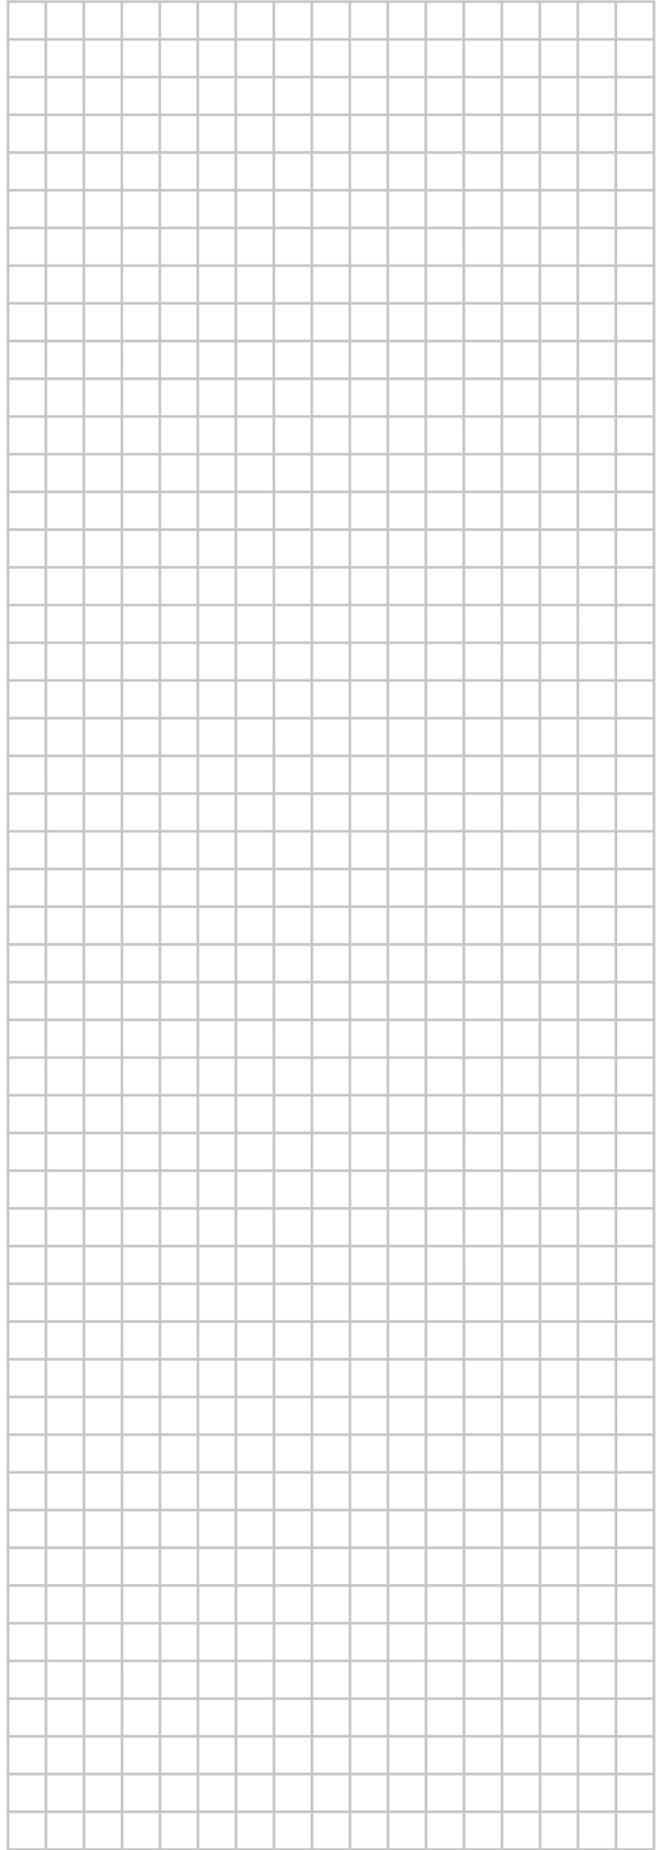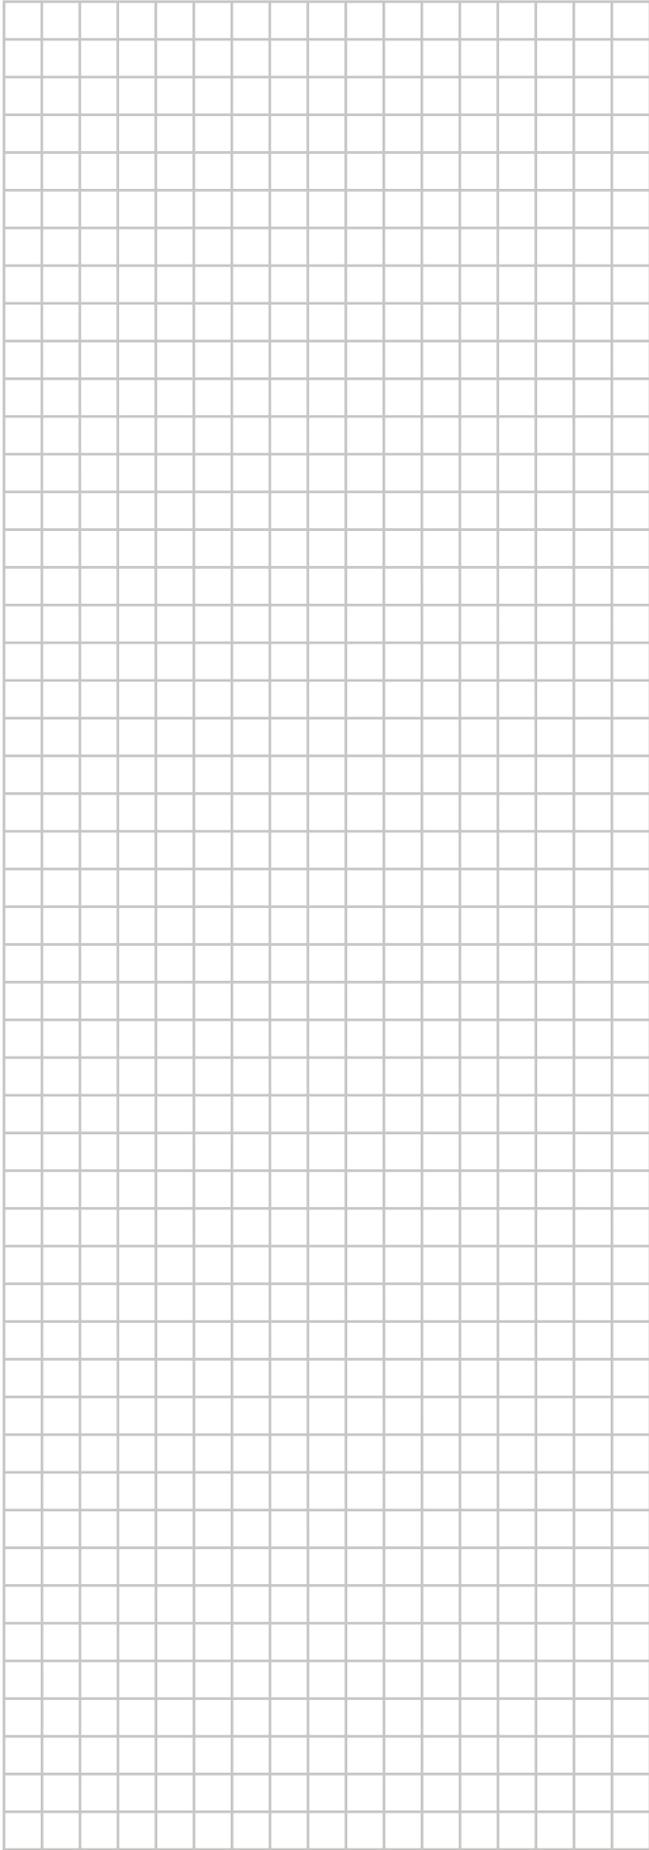

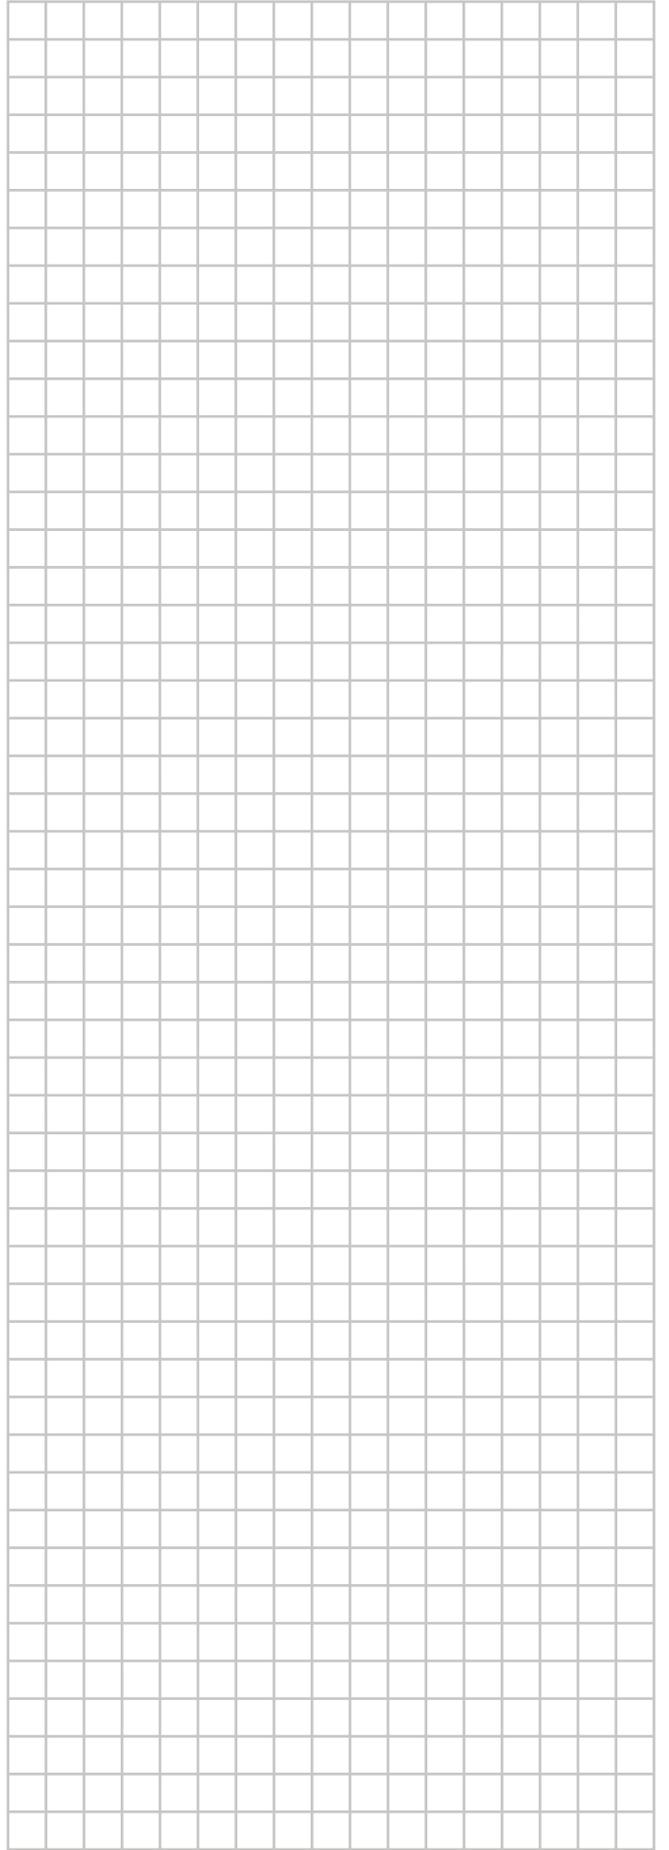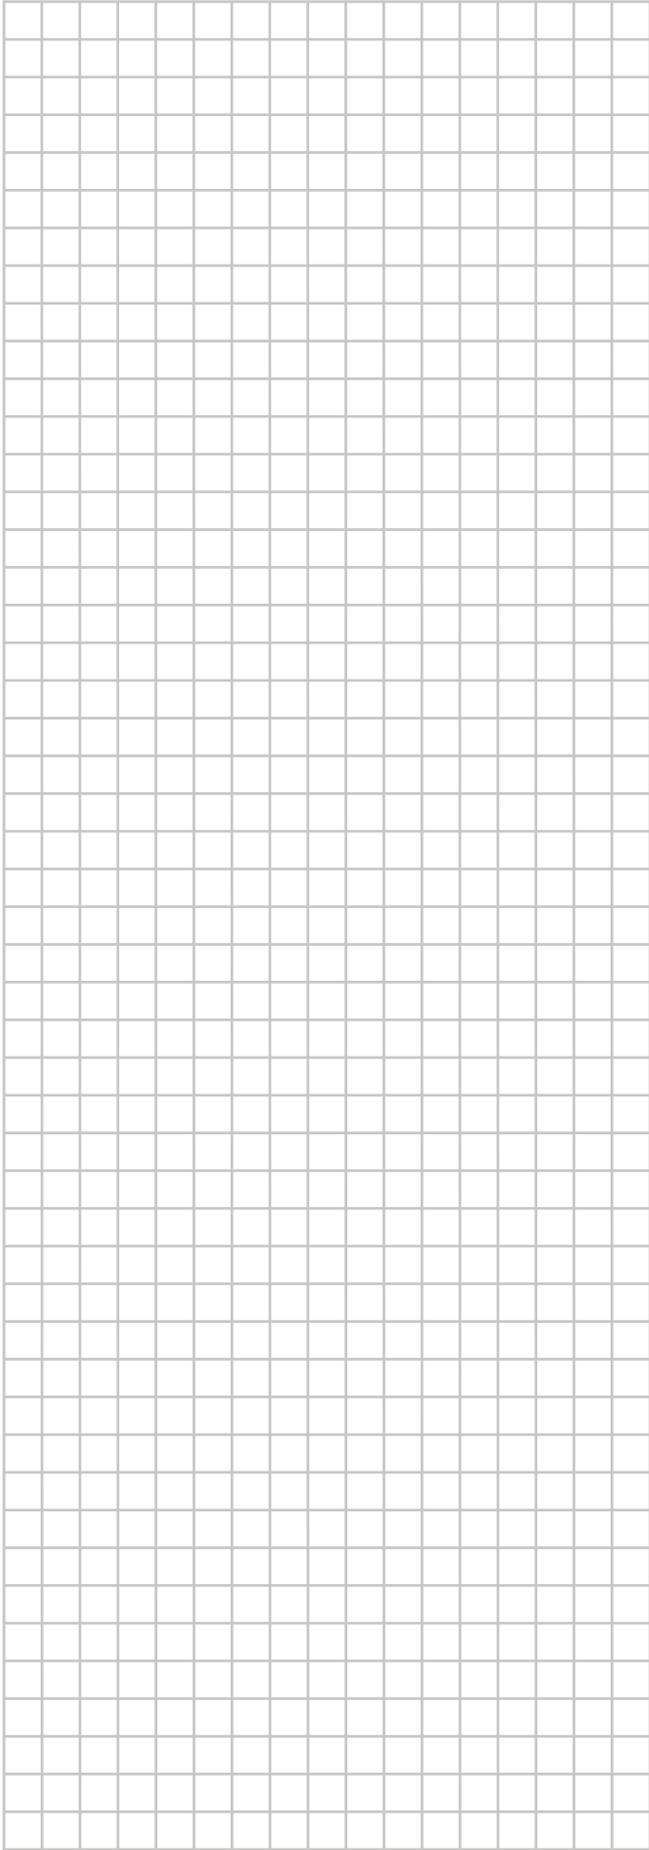

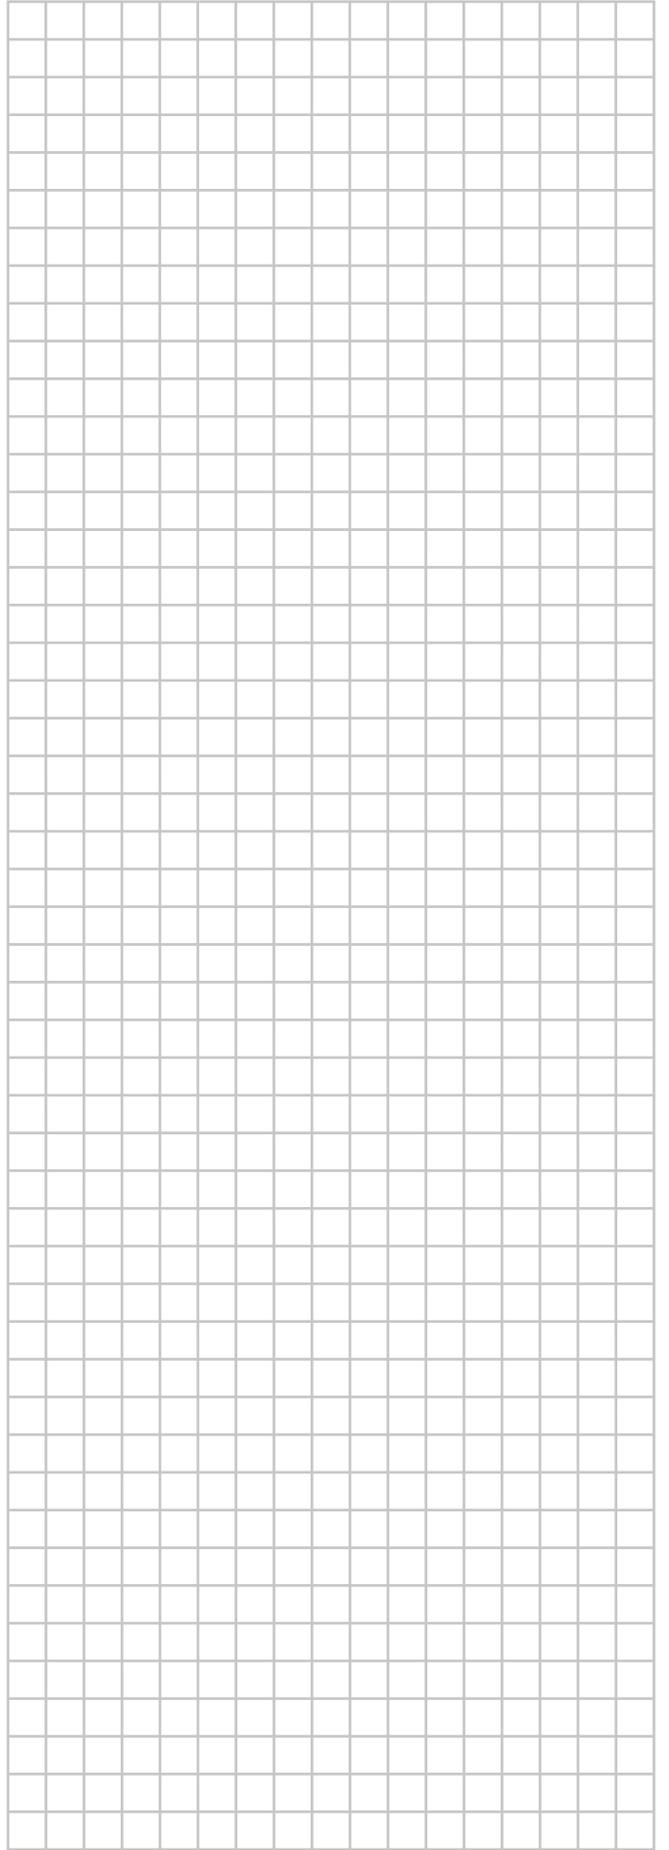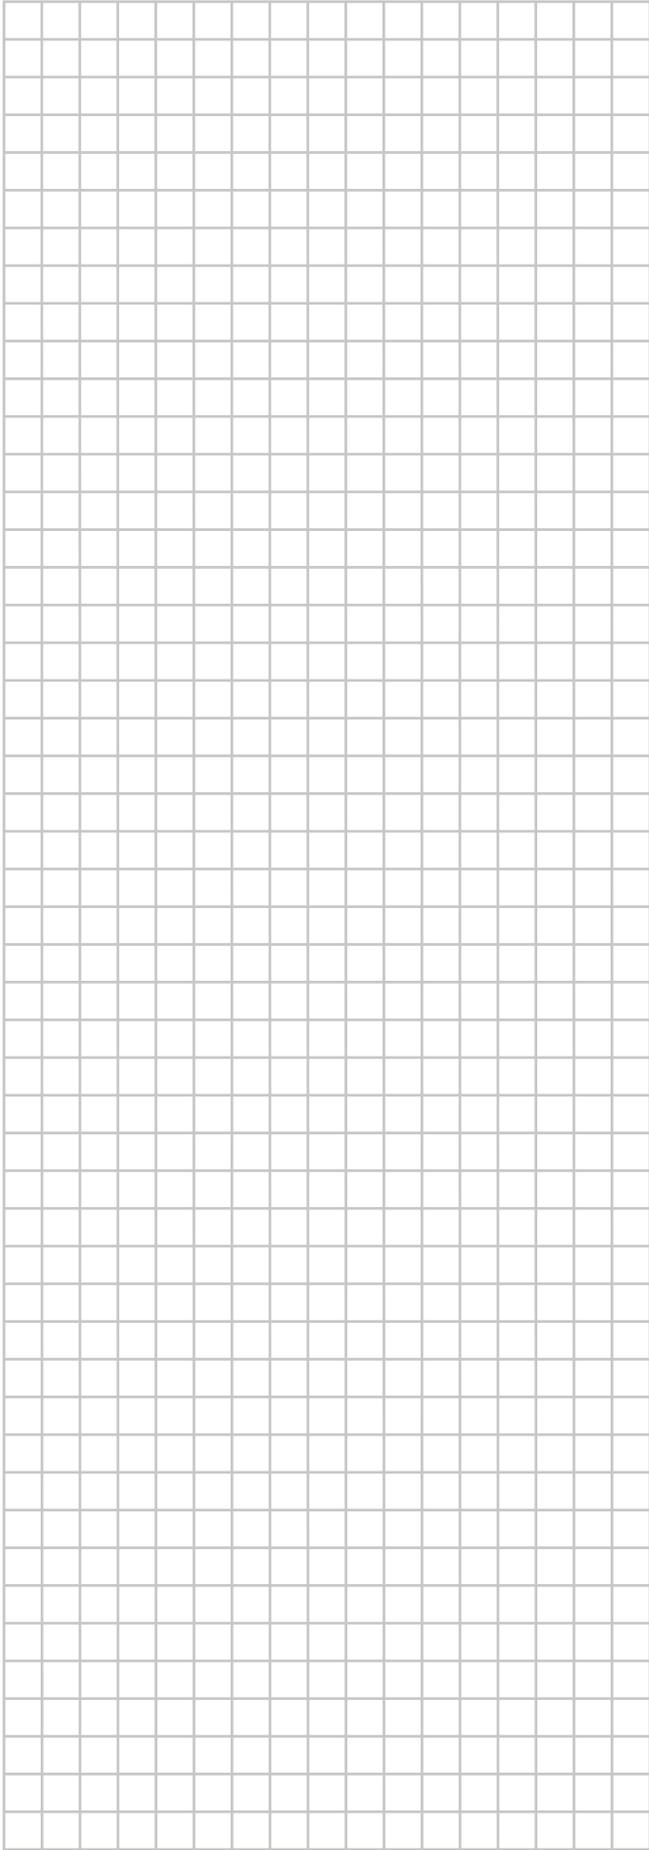

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05